

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 1, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF3, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2611.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 316.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	2111.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 442.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.85%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/06/2026 (ώρα περικοπής: 07:15 - 17:45)

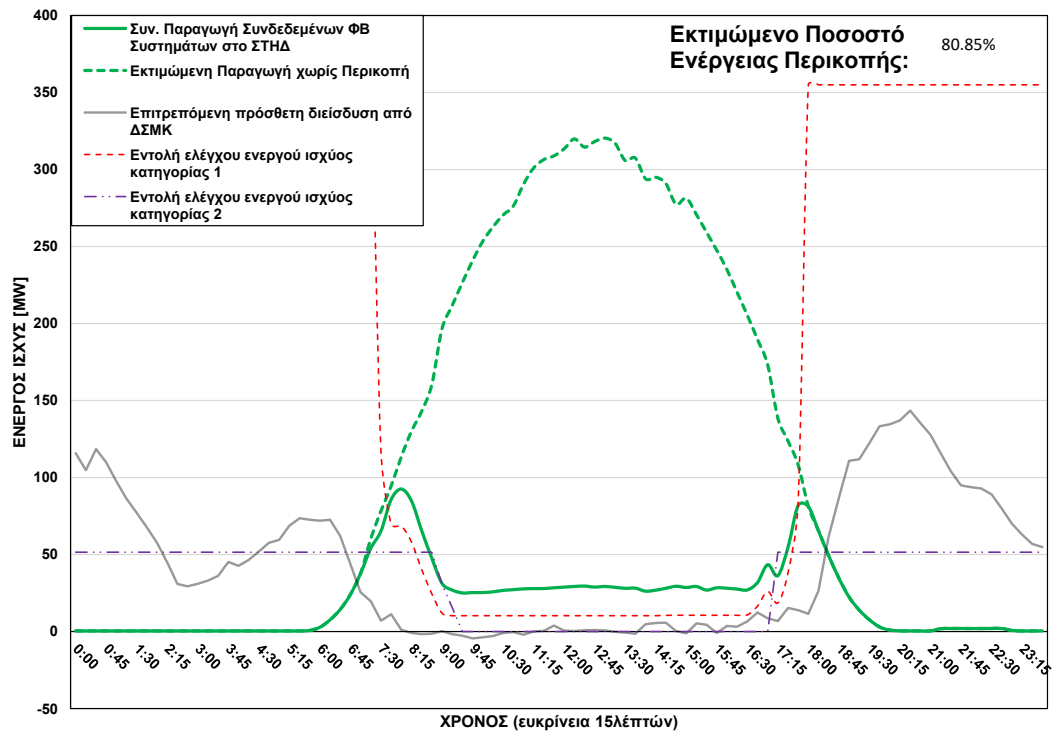


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2563.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1630.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 402.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.65%	

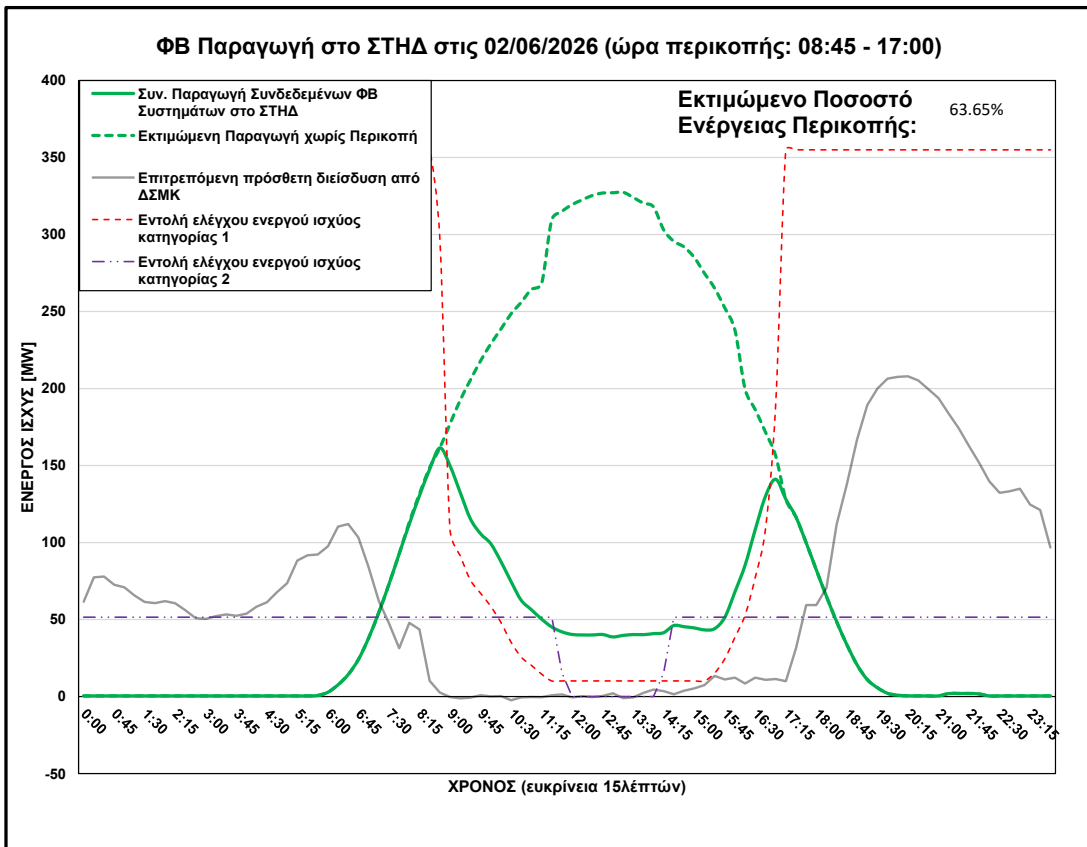

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2623.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 40.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1857.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 29.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.84%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:45)

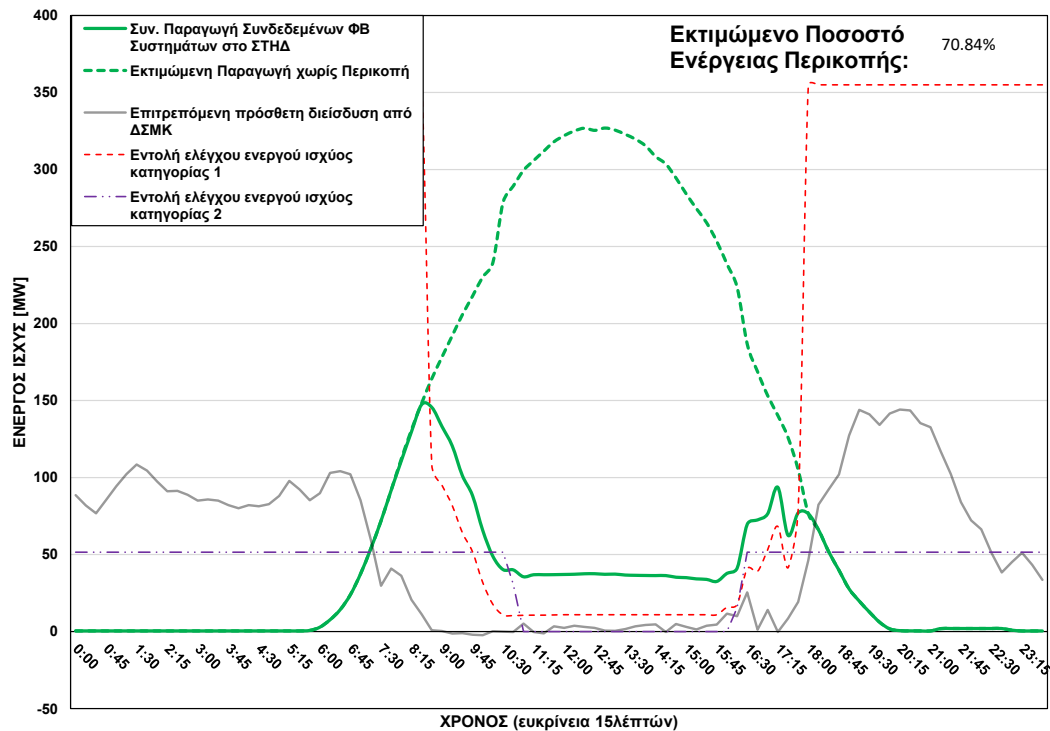

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2605.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1676.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 23.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.37%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

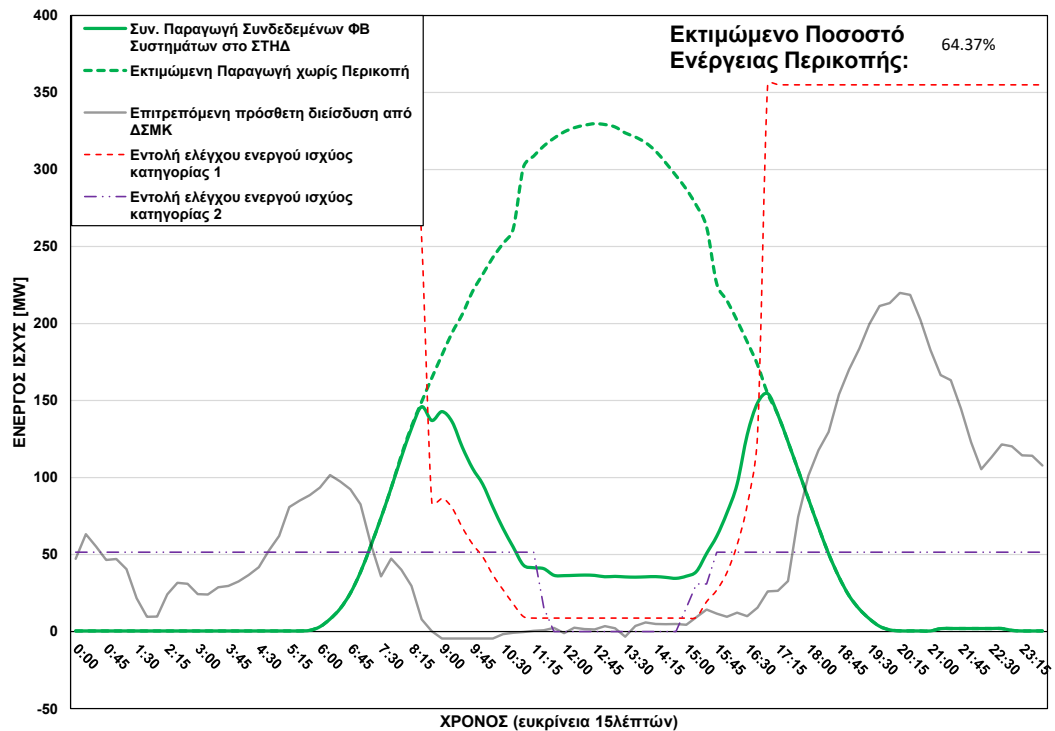


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2557.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1630.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.78%	

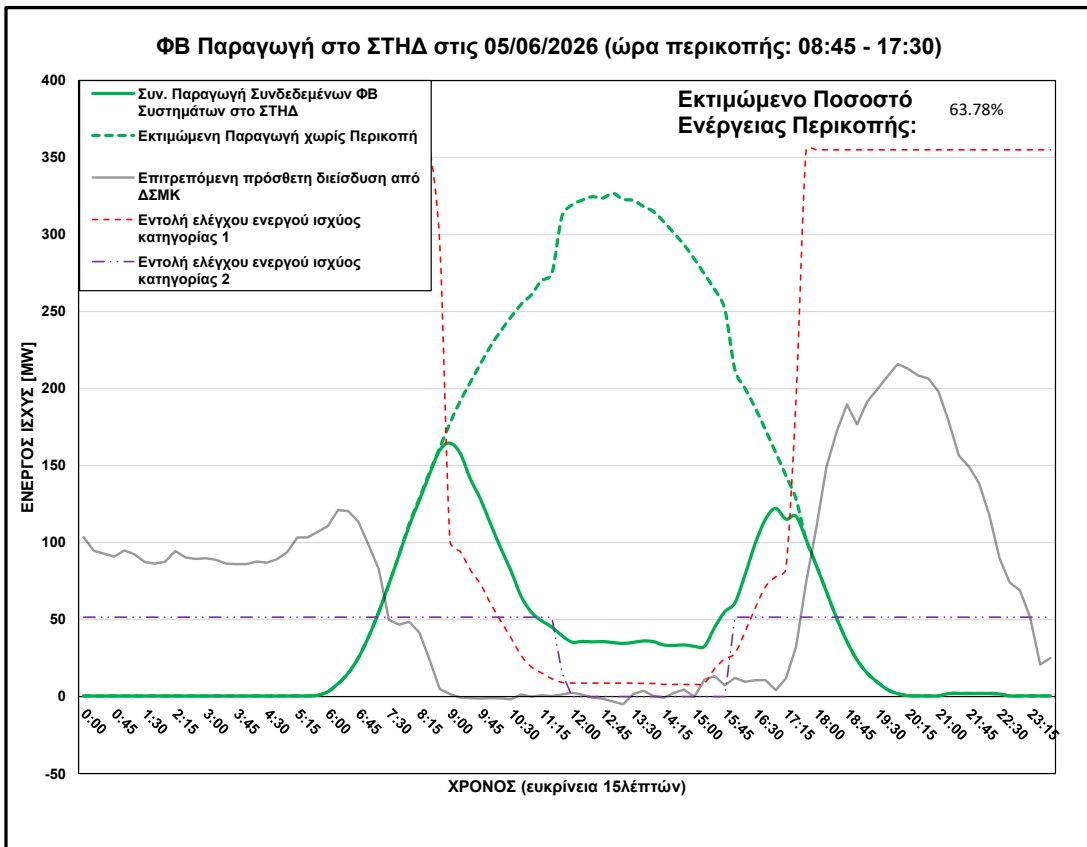

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2511.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 93.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1856.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 77.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.93%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/06/2026 (ώρα περικοπής: 07:15 - 17:45)

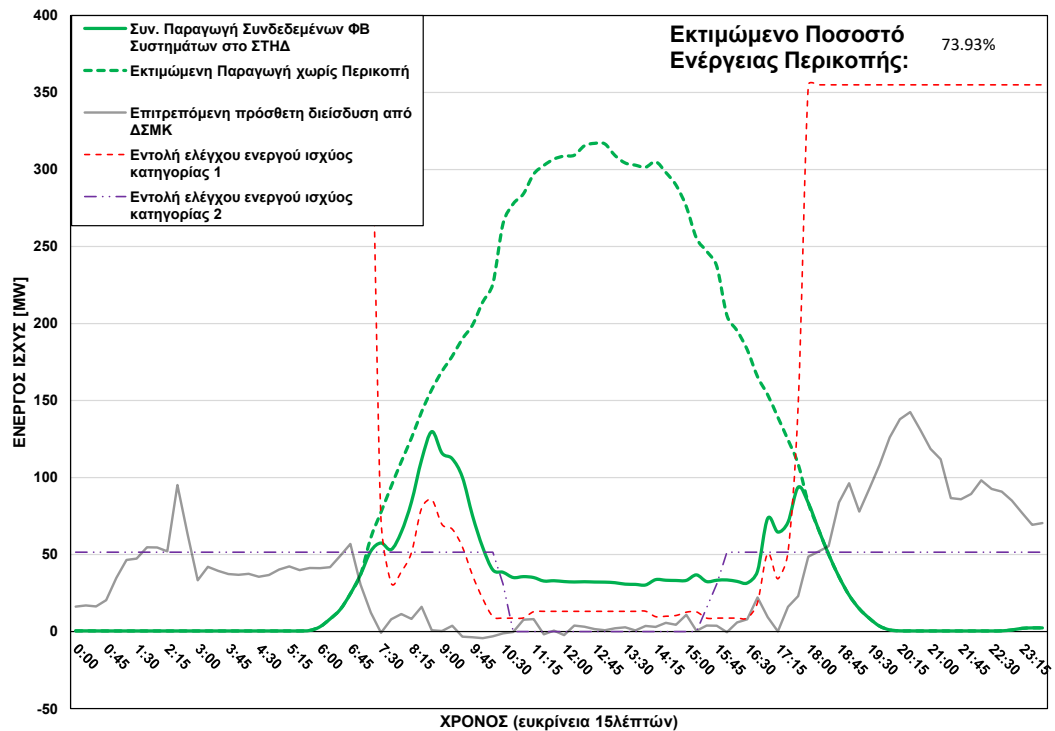


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	6/7/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-PAF1, PV - ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2542 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 162.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1919.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 200.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.52%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/06/2026 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:00)

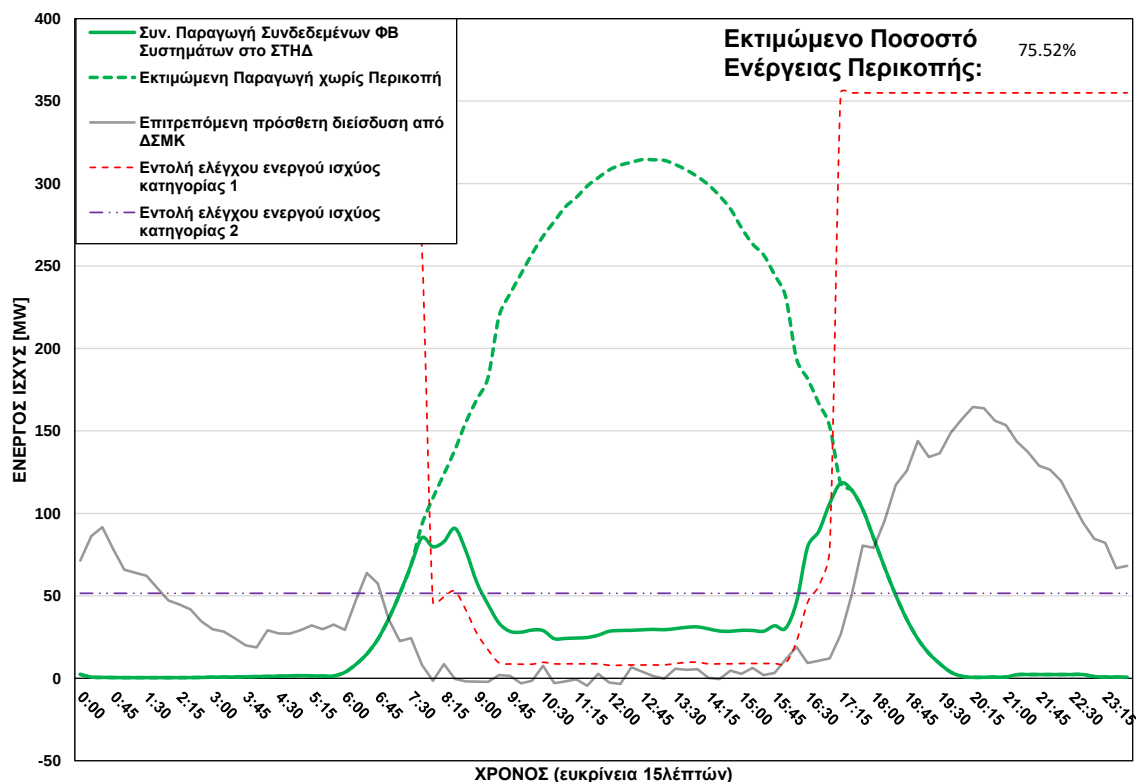


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2367.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1244.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 23.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.59%	

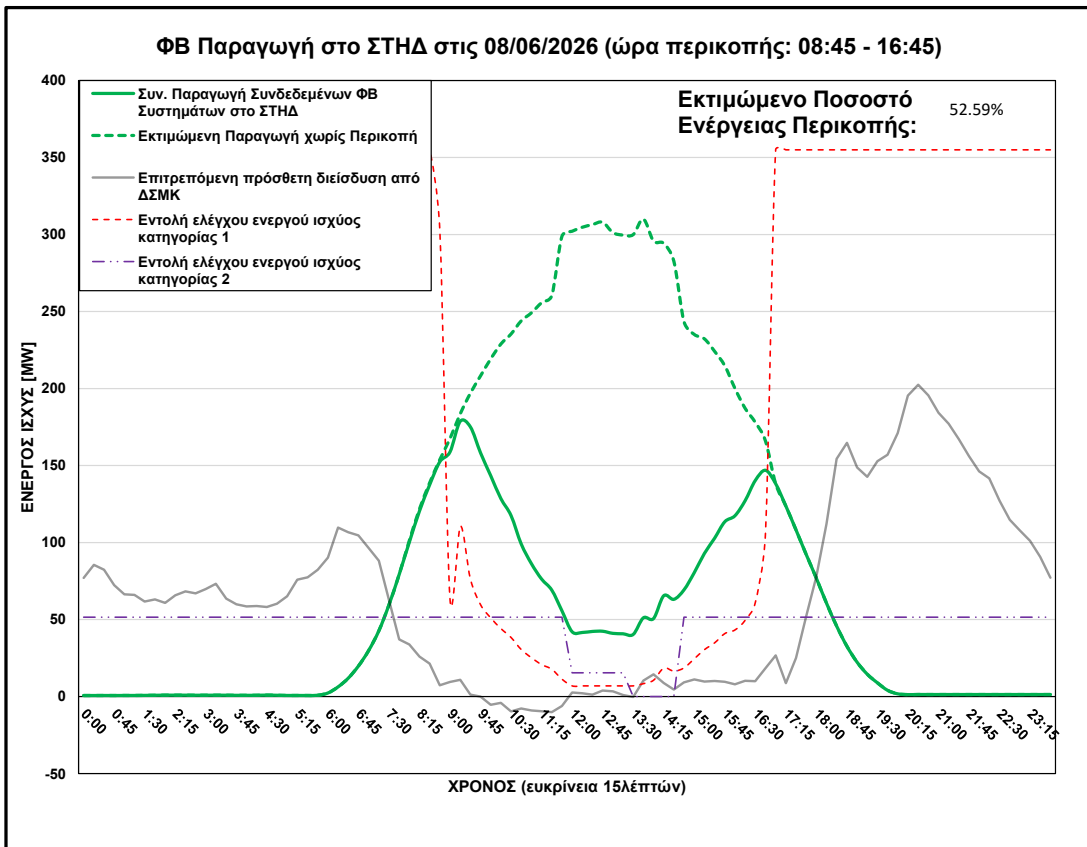

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2274 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	863.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.98%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:45)

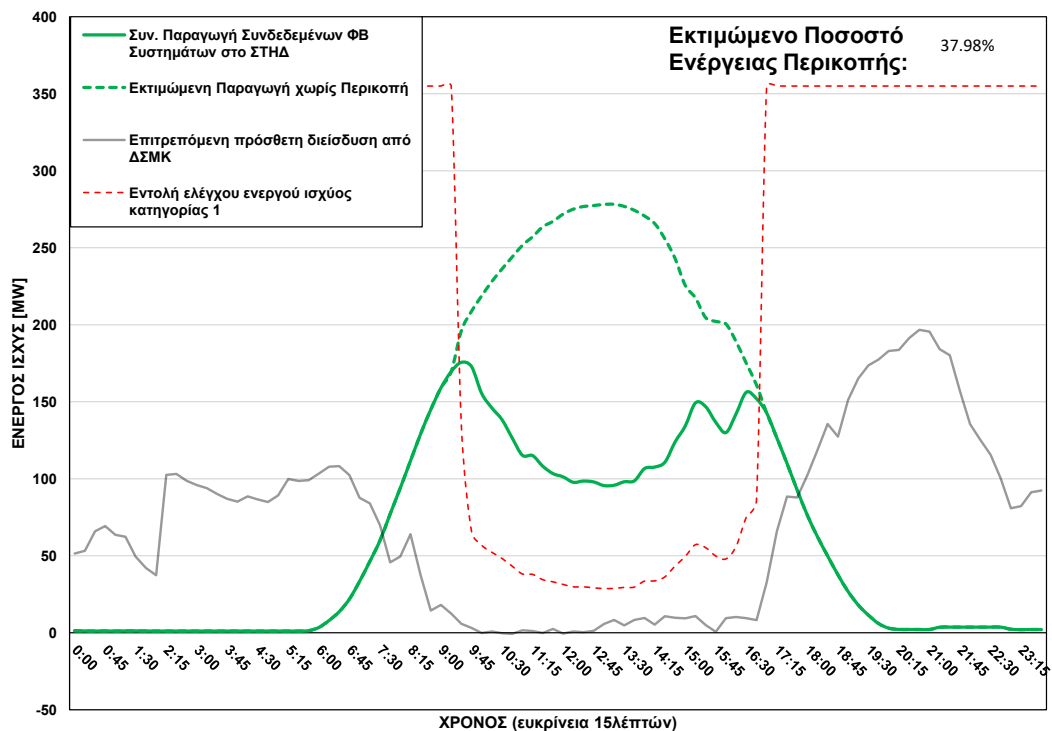


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	6/10/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2162.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	989.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.88%	

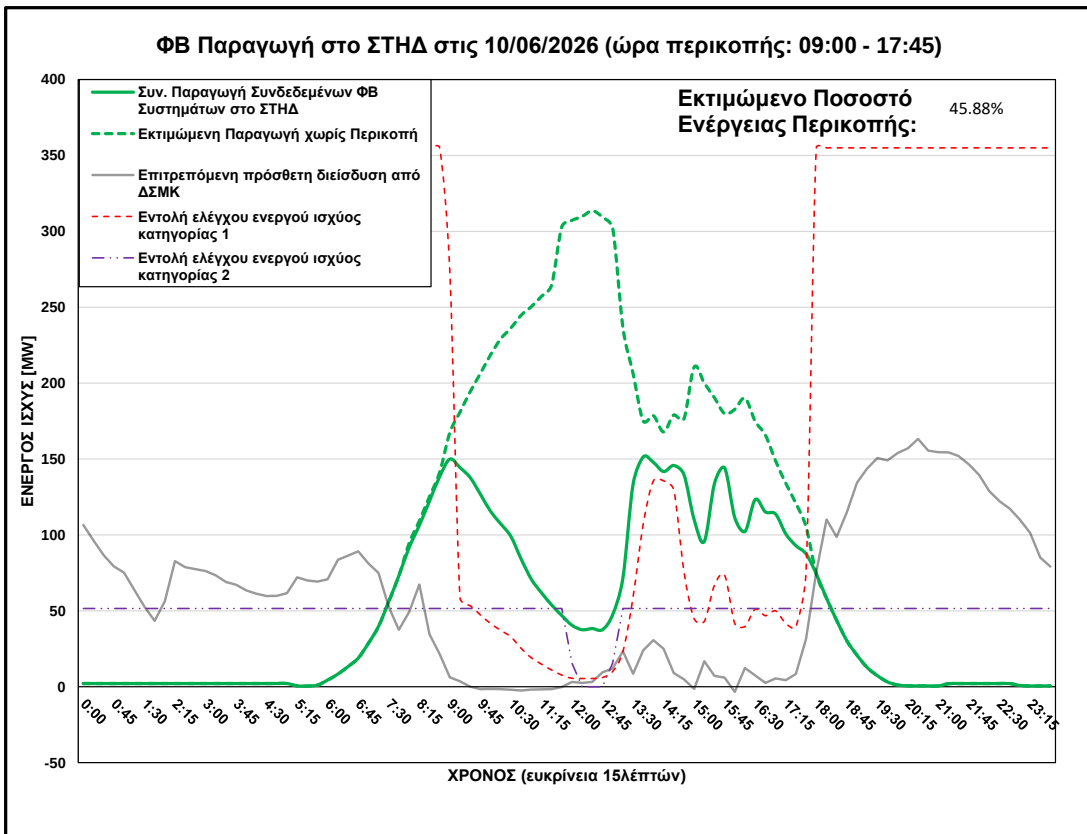

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2218 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1249.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.46%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 18:00)

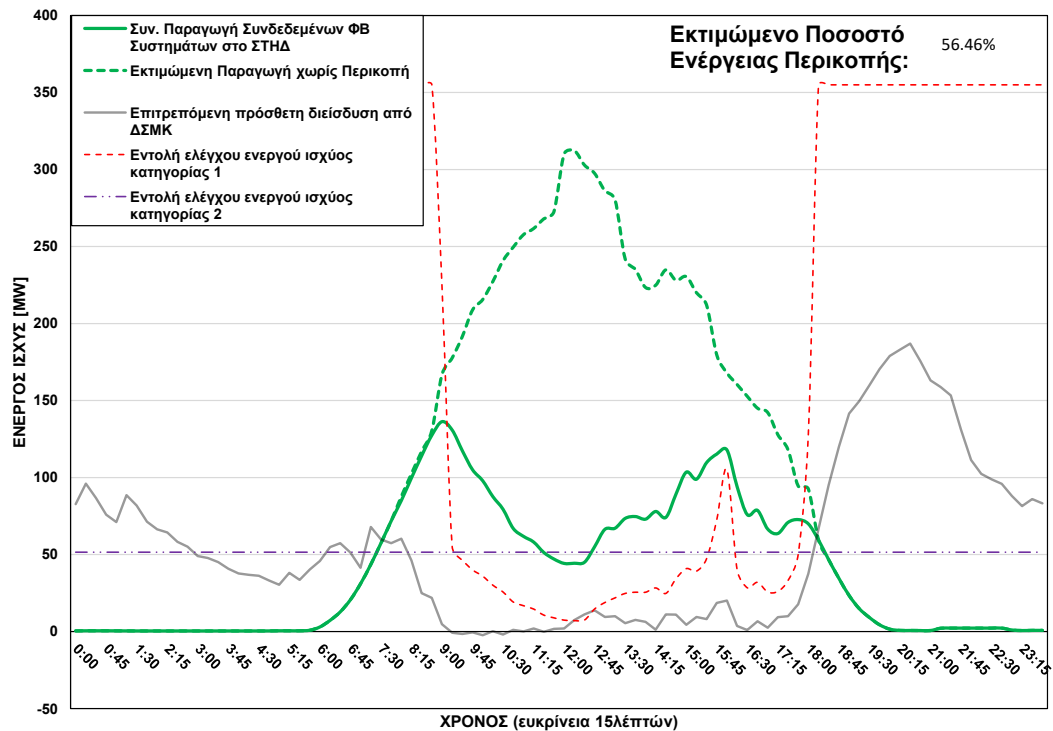

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2346.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1540.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 6.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.68%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 18:00)

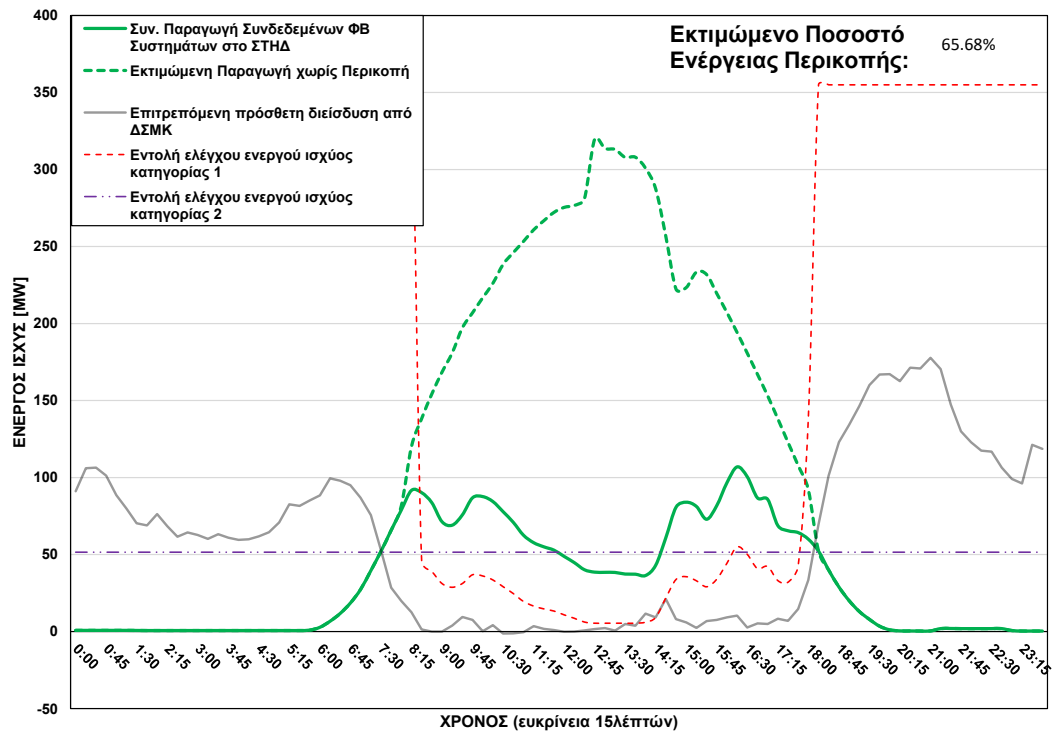


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2306.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1638.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.16%	

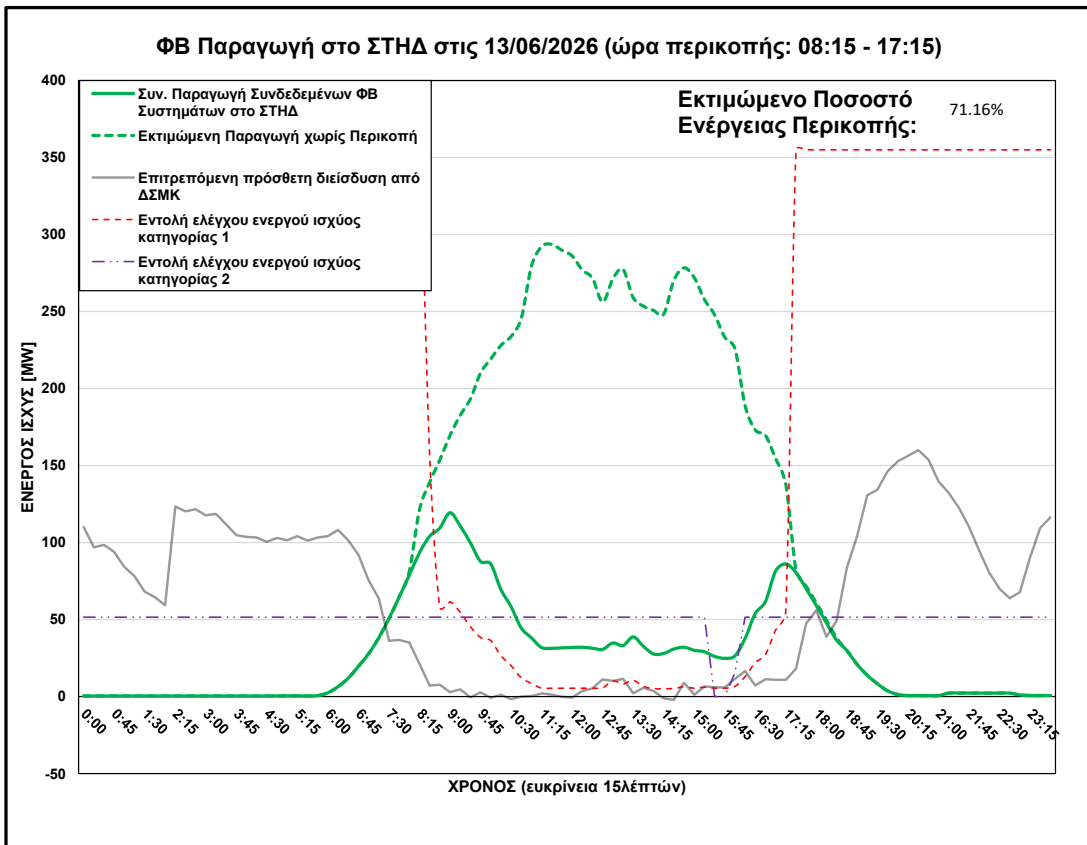

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC5, PV-NIC6, PV-LCA/FAM4, PV - ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2041 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1384.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 19.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.83%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:00 - 18:30)

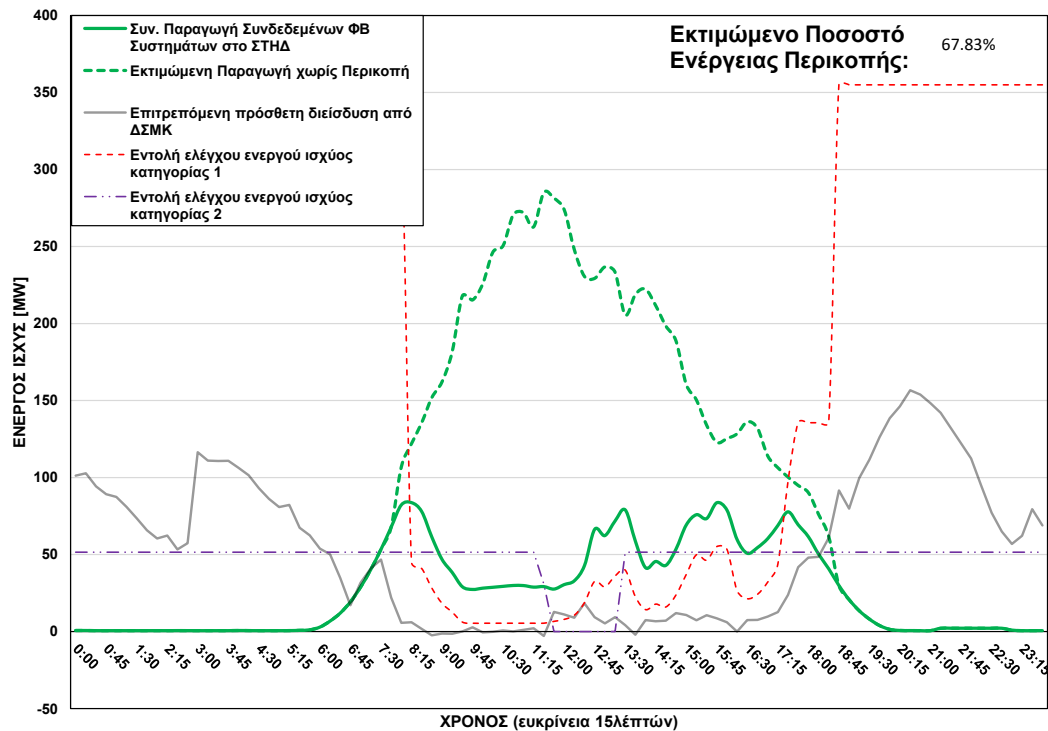

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα .


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2218.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1401.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.3%	

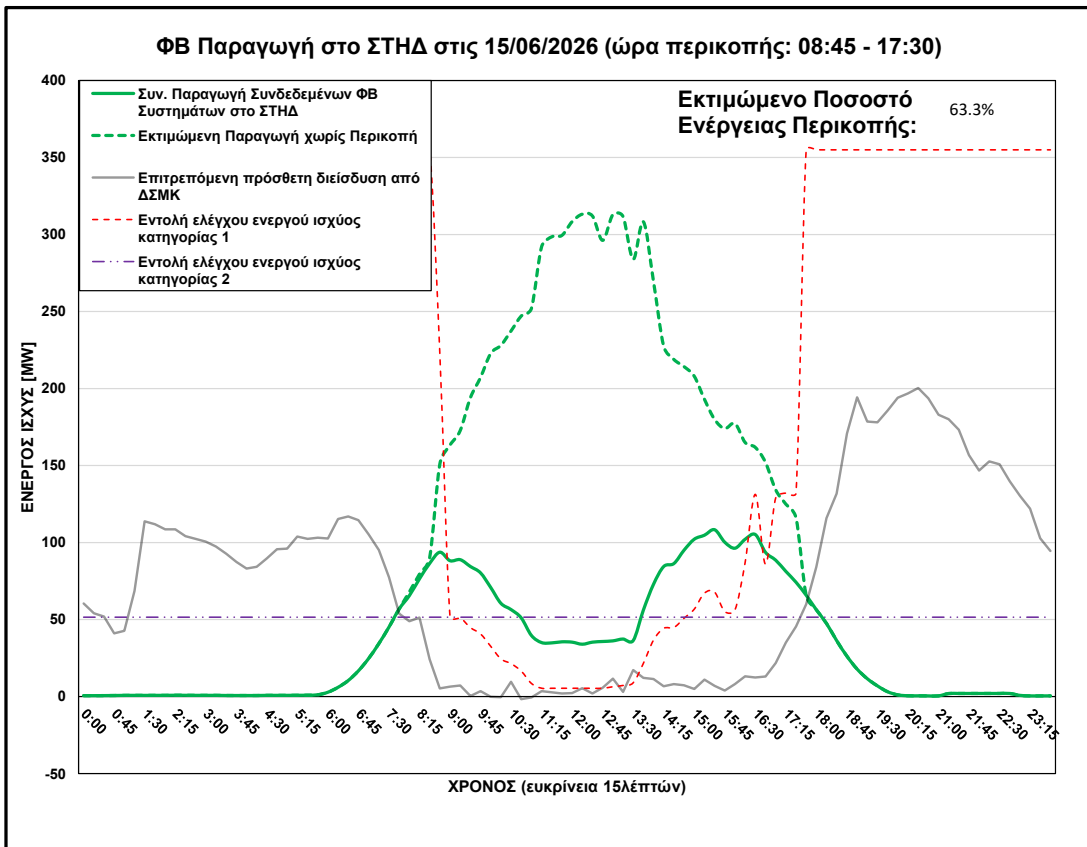

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2339.9 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1708.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 6.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.11%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 18:00)

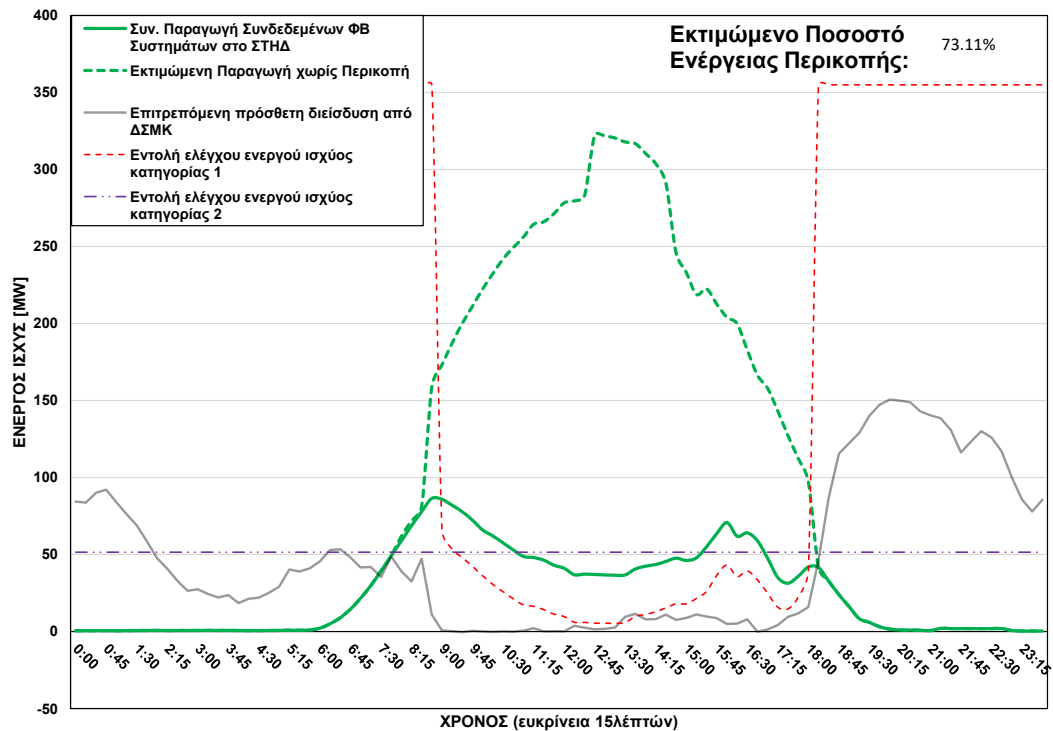

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα .


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2203.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1635.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.39%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 18:00)

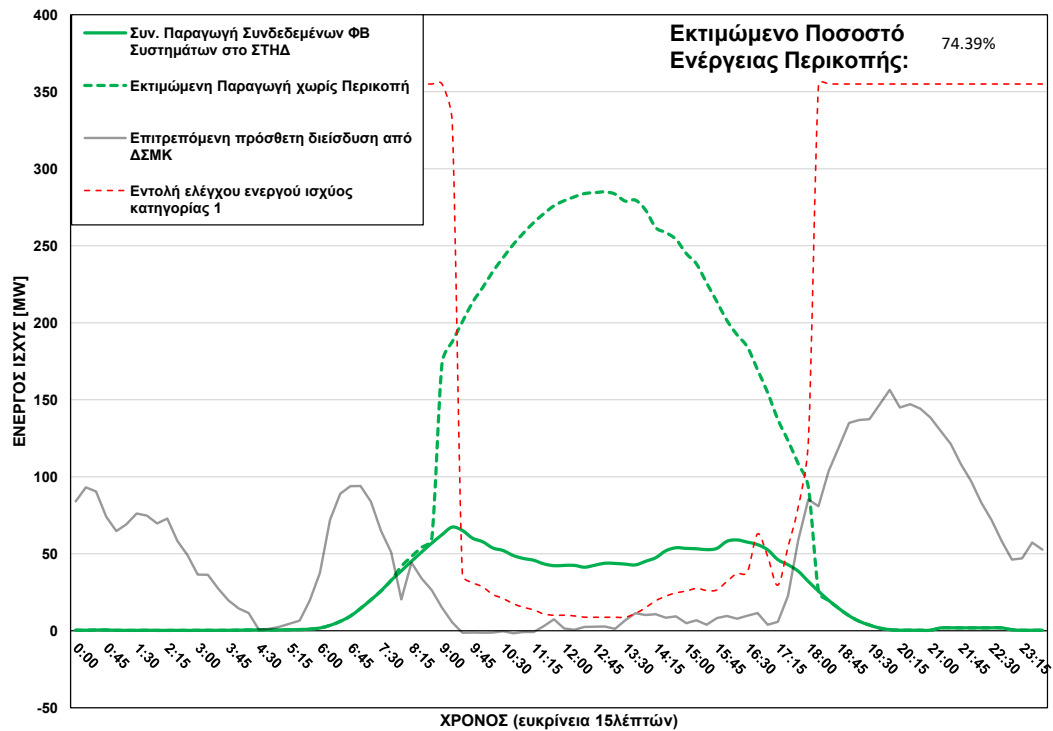

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2087.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1342.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.39%

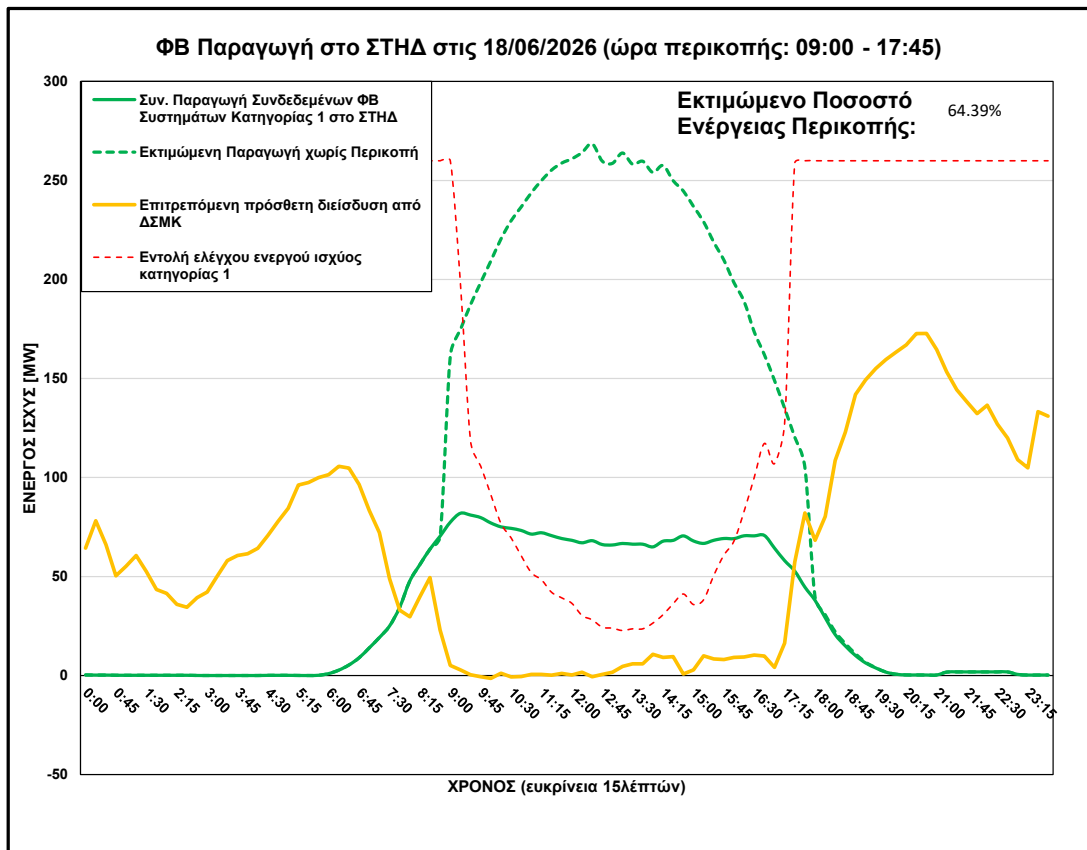


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1984.9 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1416.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.38%	

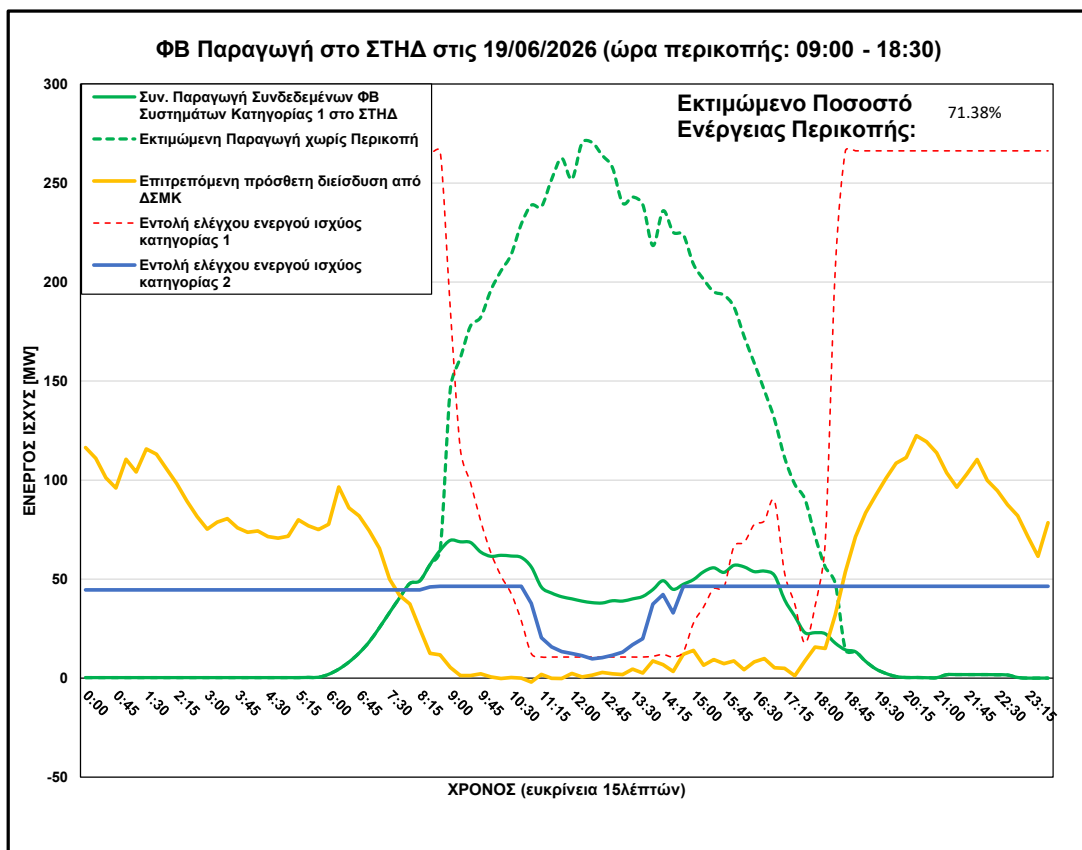

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα .


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC5, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM4, PV - ARTICLE 102, PV - PROD 1, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2005.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 45.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1560.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 107.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.78%	

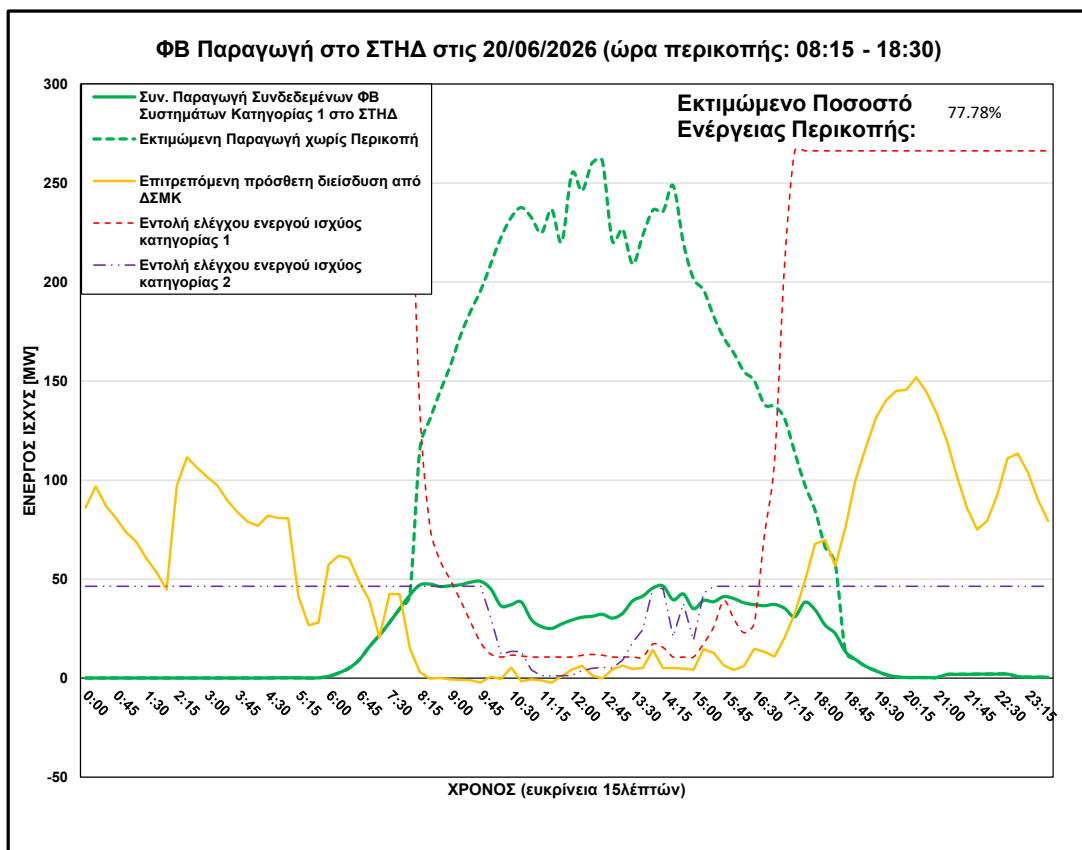

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα .


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/06/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC5, PV-LCA/FAM4, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2169.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 64.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1768.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 69.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	81.63%	

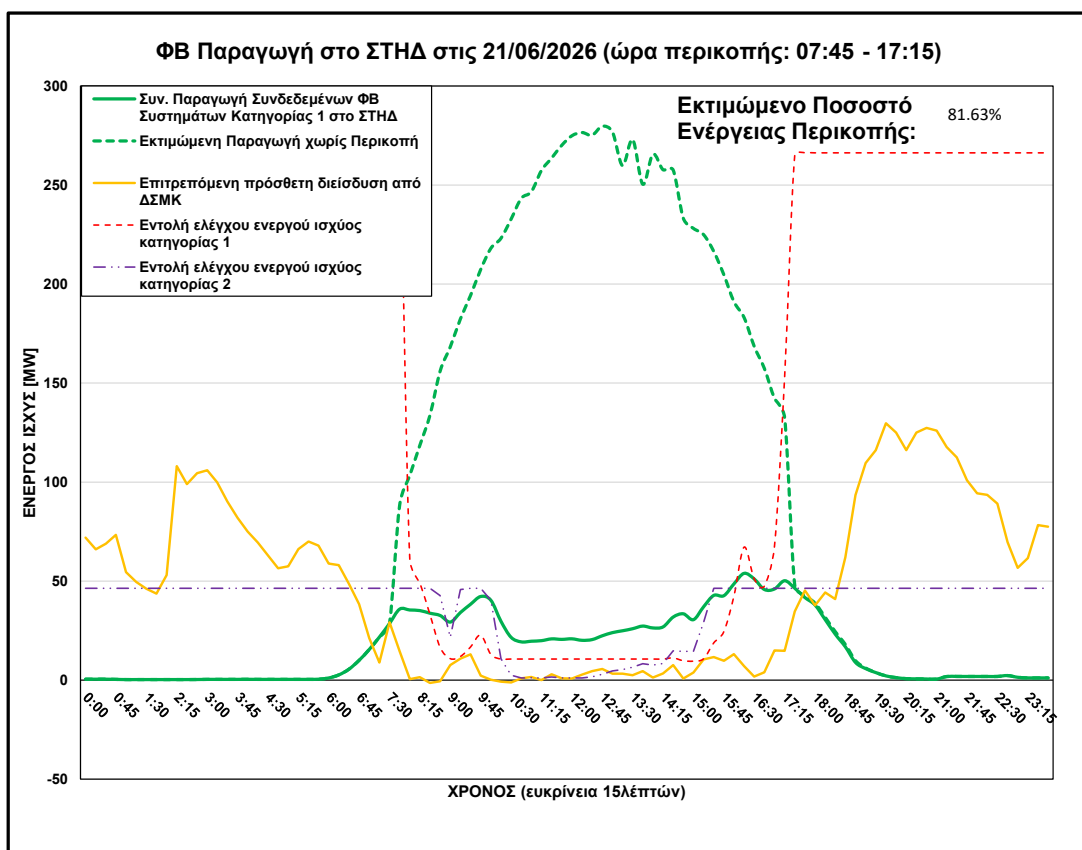

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	6/22/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2440 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	479.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.64%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:00)

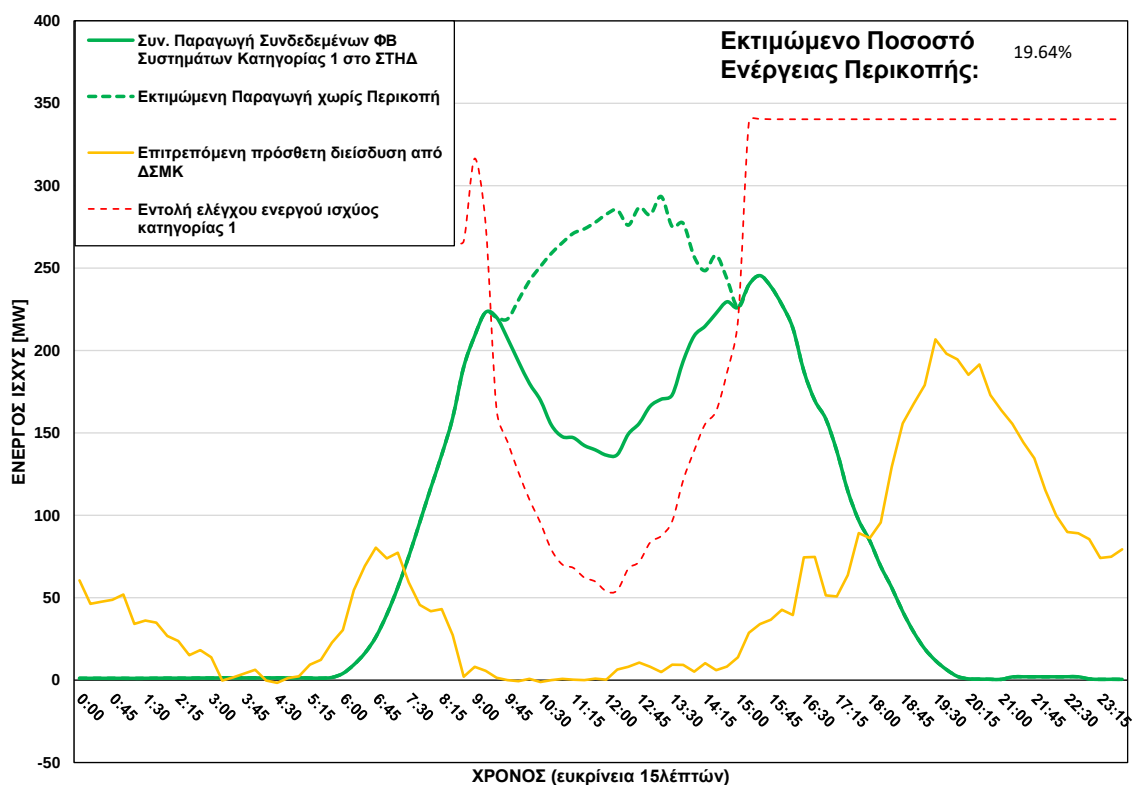

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2952.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	902.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.57%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:45)

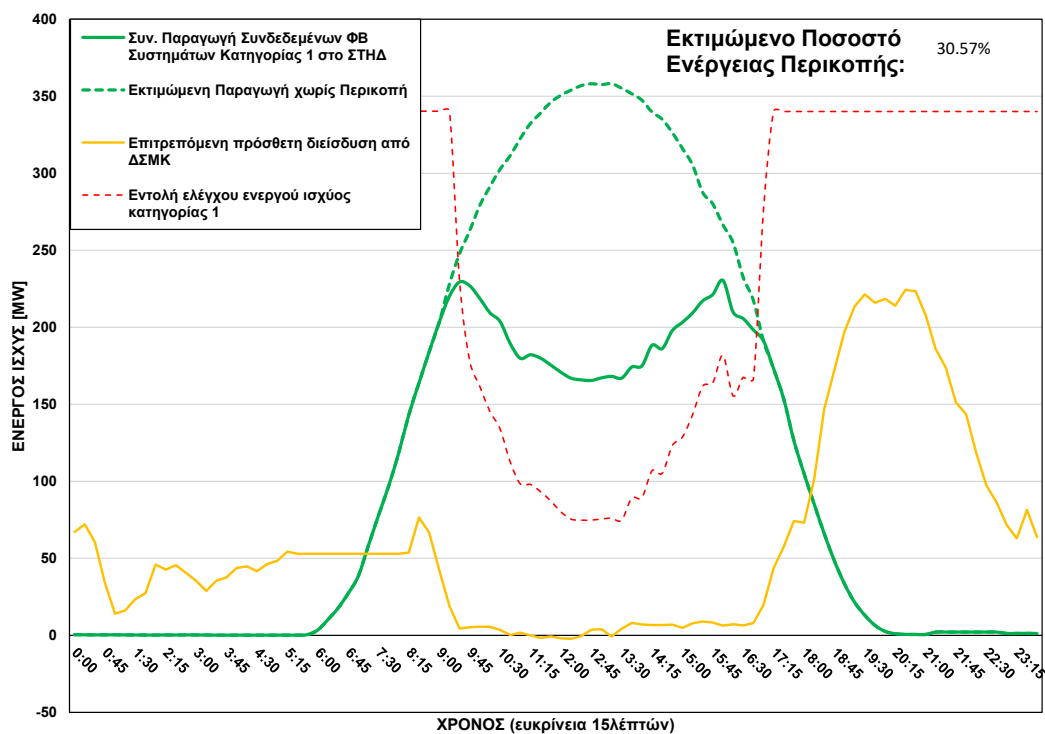


*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2978.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	963.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.33%

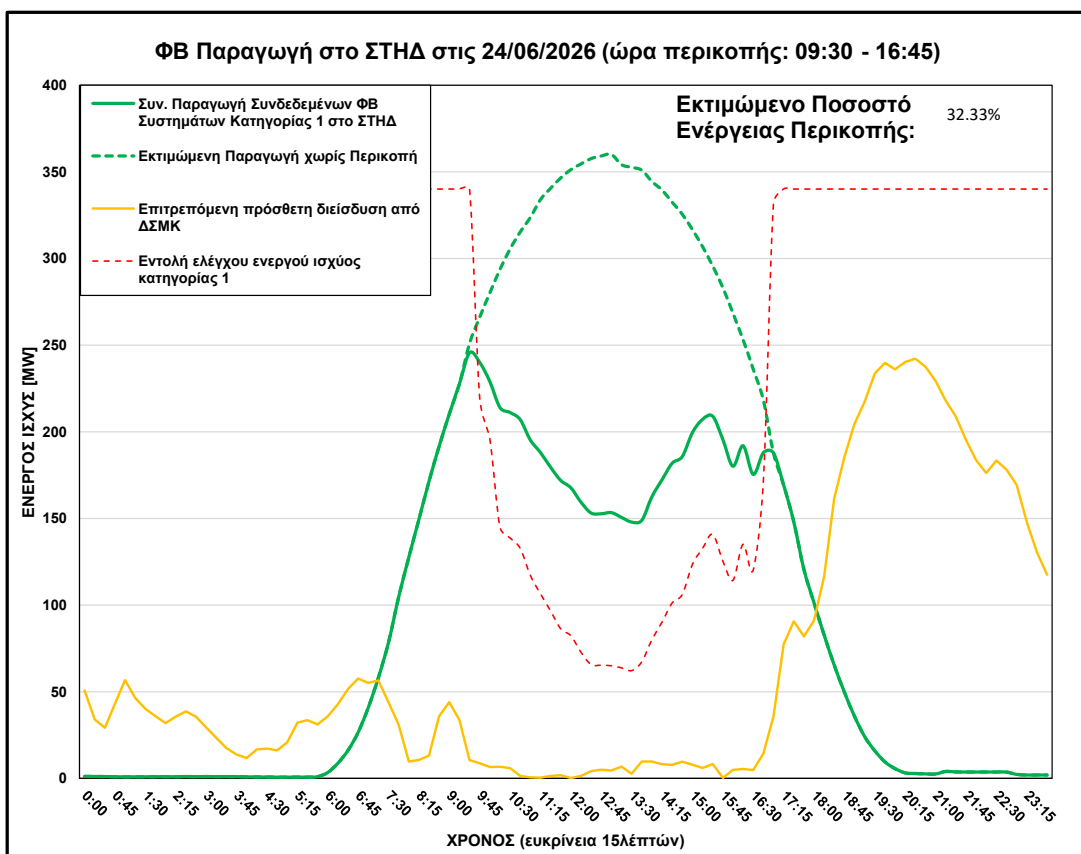

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2924.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	912.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.25%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:30)

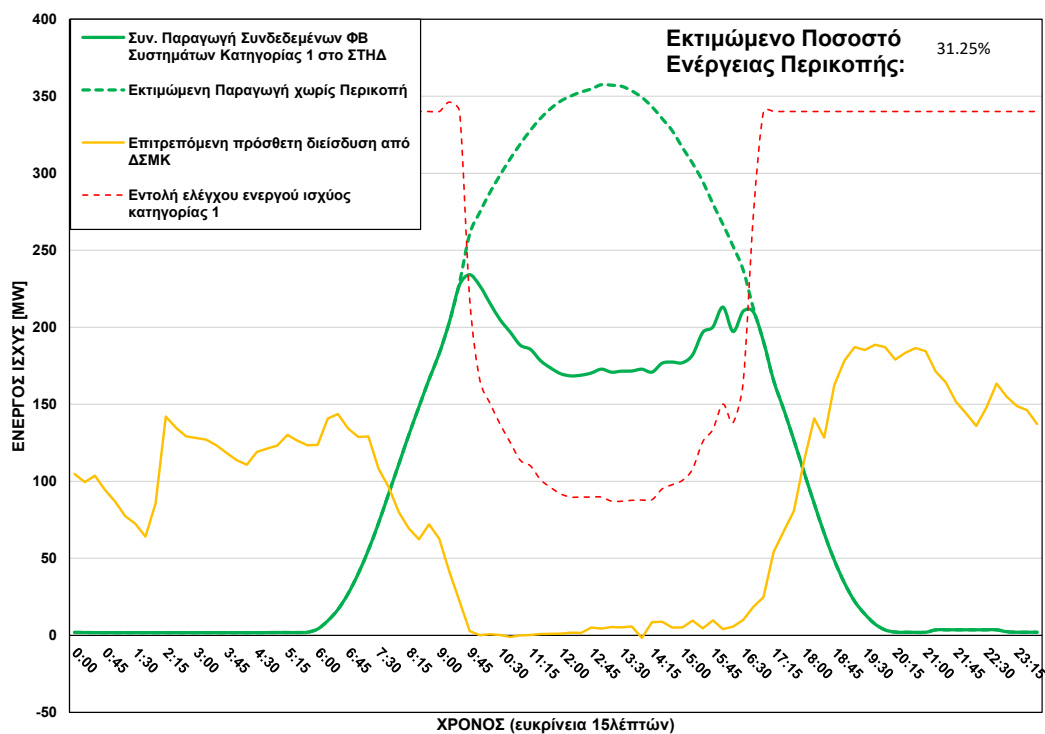

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2919.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	706.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.19%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:45)

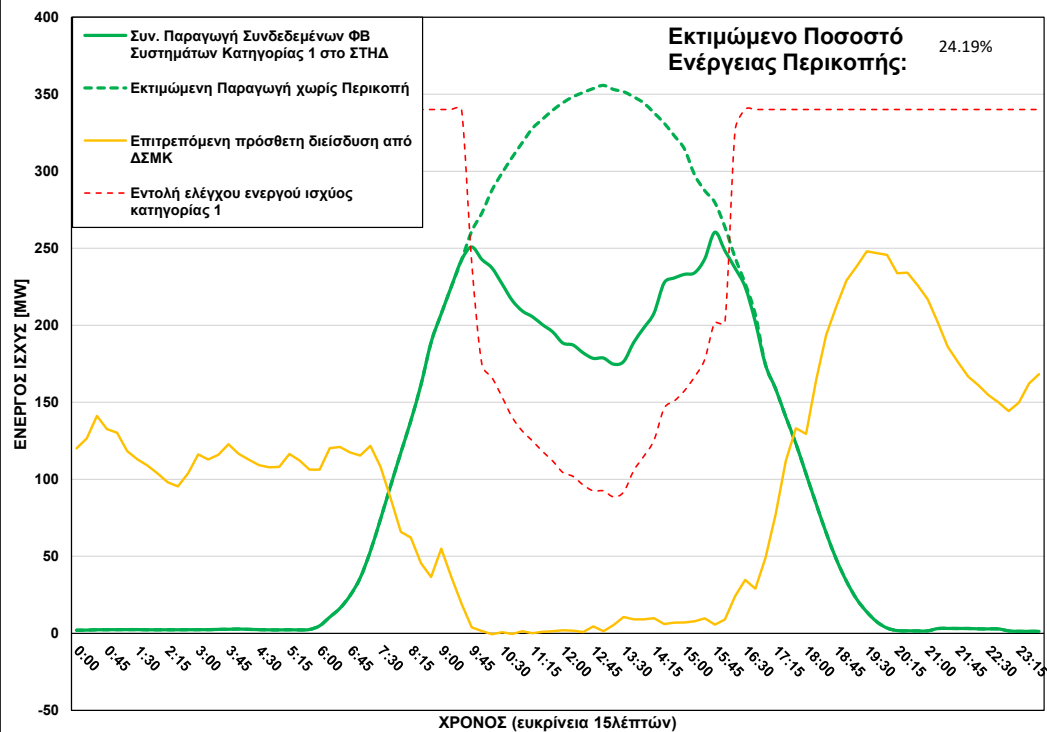

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2702.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1054.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.01%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/06/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:00)

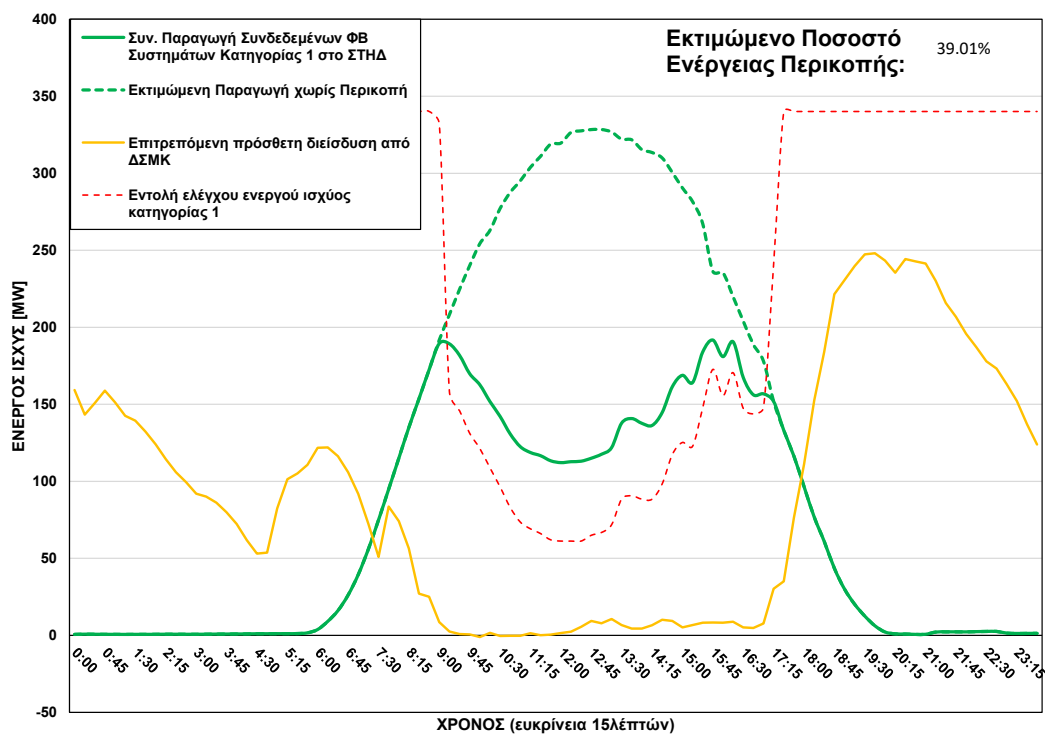

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	6/28/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2818.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1601.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.84%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/06/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

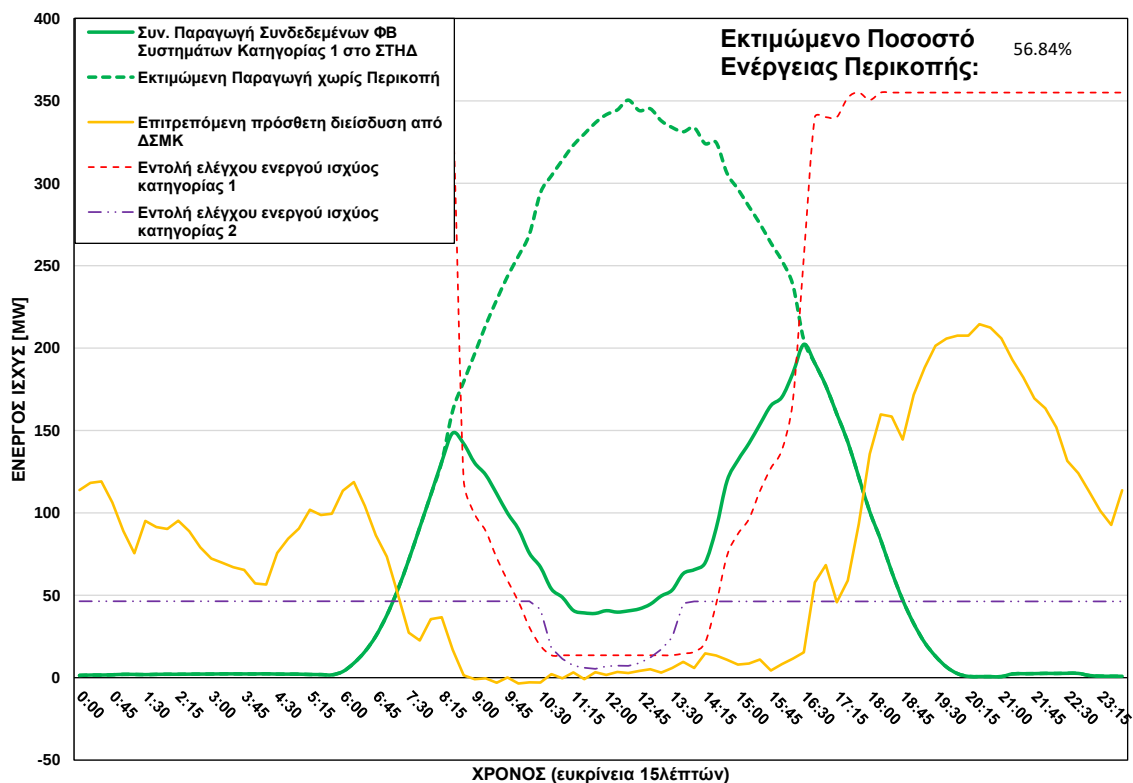


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2880.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	418.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.55%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/06/2026 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:15)

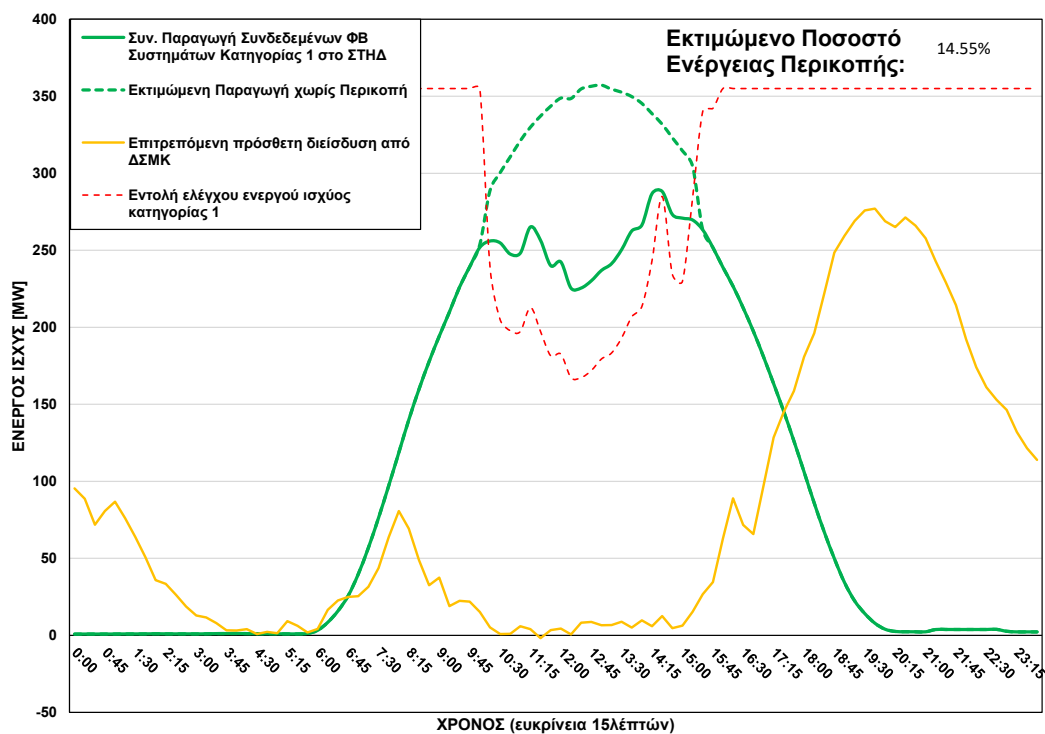

*Λόγω της σταδιακής μετάβασης σε νέο σύστημα περικοπών ΑΠΕ, τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται προσωρινά να μην είναι πλήρη μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης. Οι περικοπές εφαρμόζονται κανονικά σε όλα τα ΦΒ συστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/06/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2925.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	664 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/06/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:15)

