

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 01/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2881 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 704.3 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 24.45%                                                                |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:30)

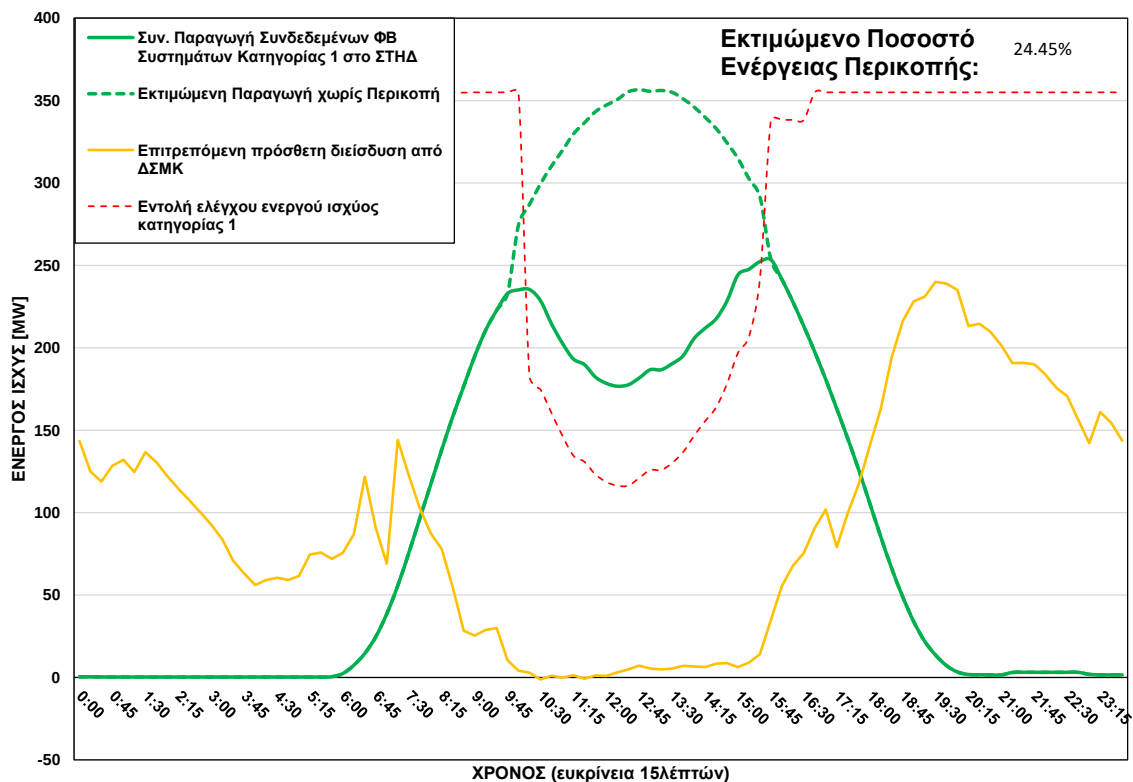


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**



**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 02/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2911.1 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 925.1 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 31.79%                                                                |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)**

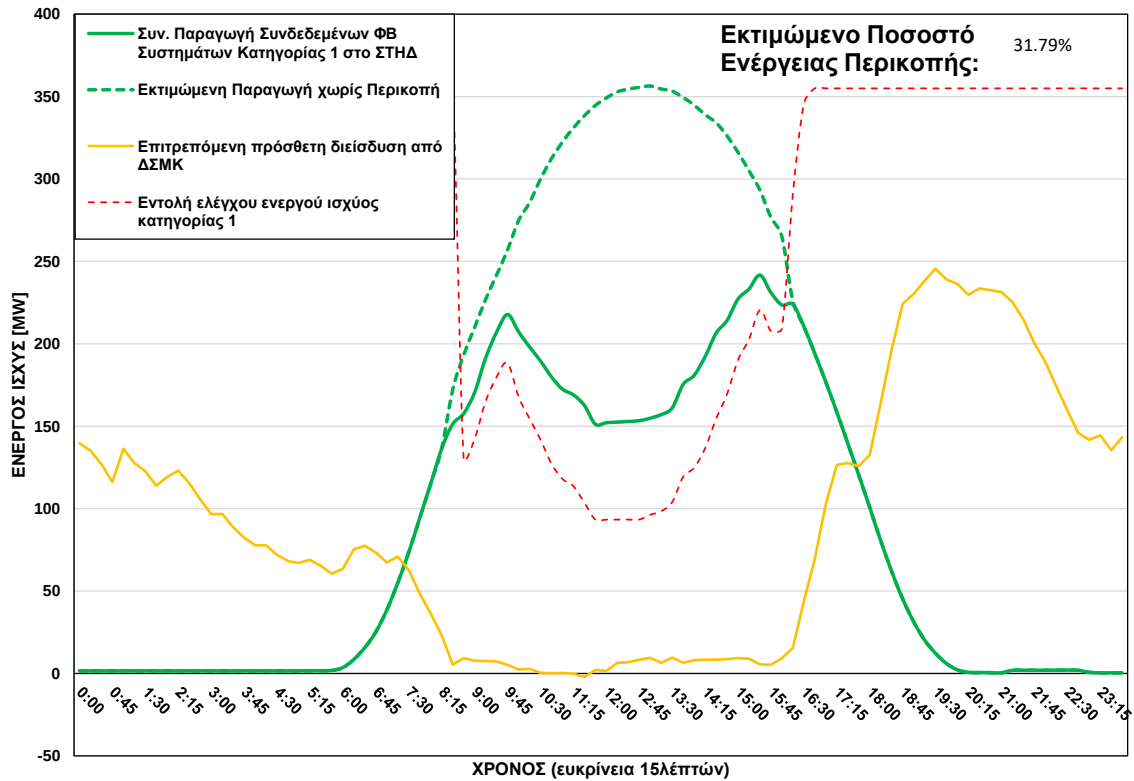


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 03/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2840 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 932.5 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 32.85%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:45)

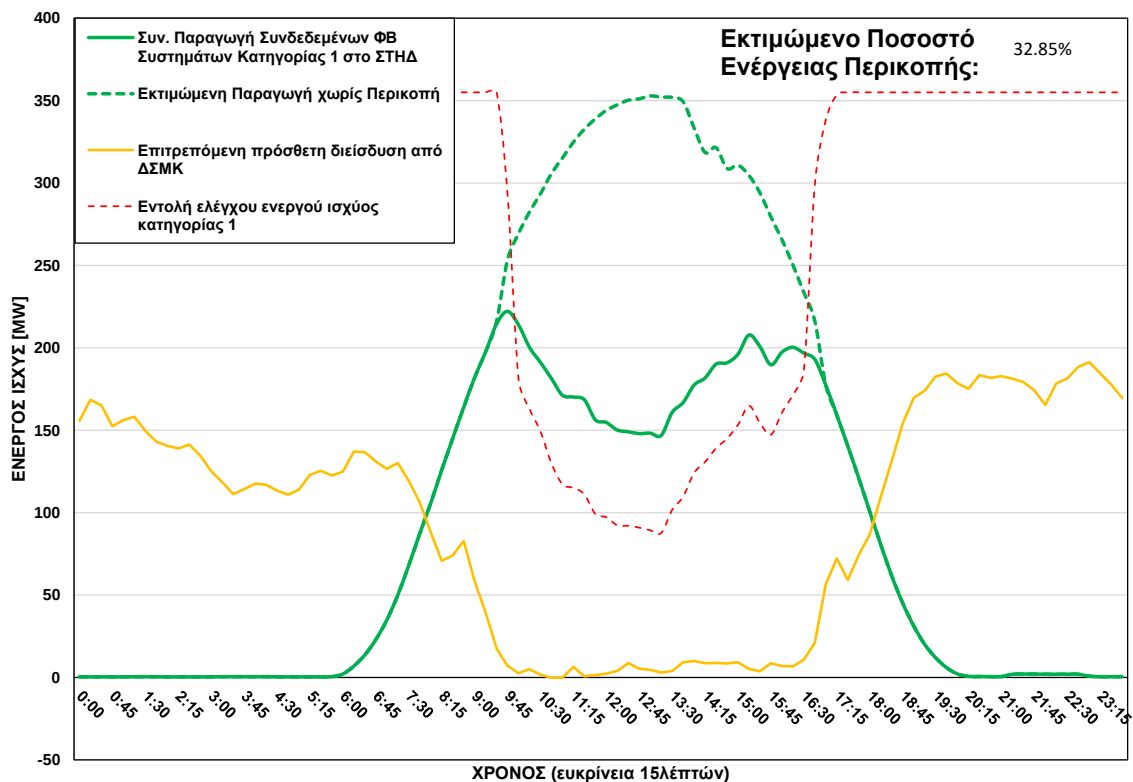

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

### Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                       |                                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                 | 04/07/2026                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 7:45                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1                       |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)       | 11:00                                                                 |                                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:45                                                                 |                                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)         | 12:45                                                                 |                                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                      | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:45                        |
| Λόγος Περικοπής:                                      | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:              | 2798.9 MWh                                                            |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:          | 1598.5 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 7.3MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                     | 57.13%                                                                |                                                                                 |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/07/2026 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:45)

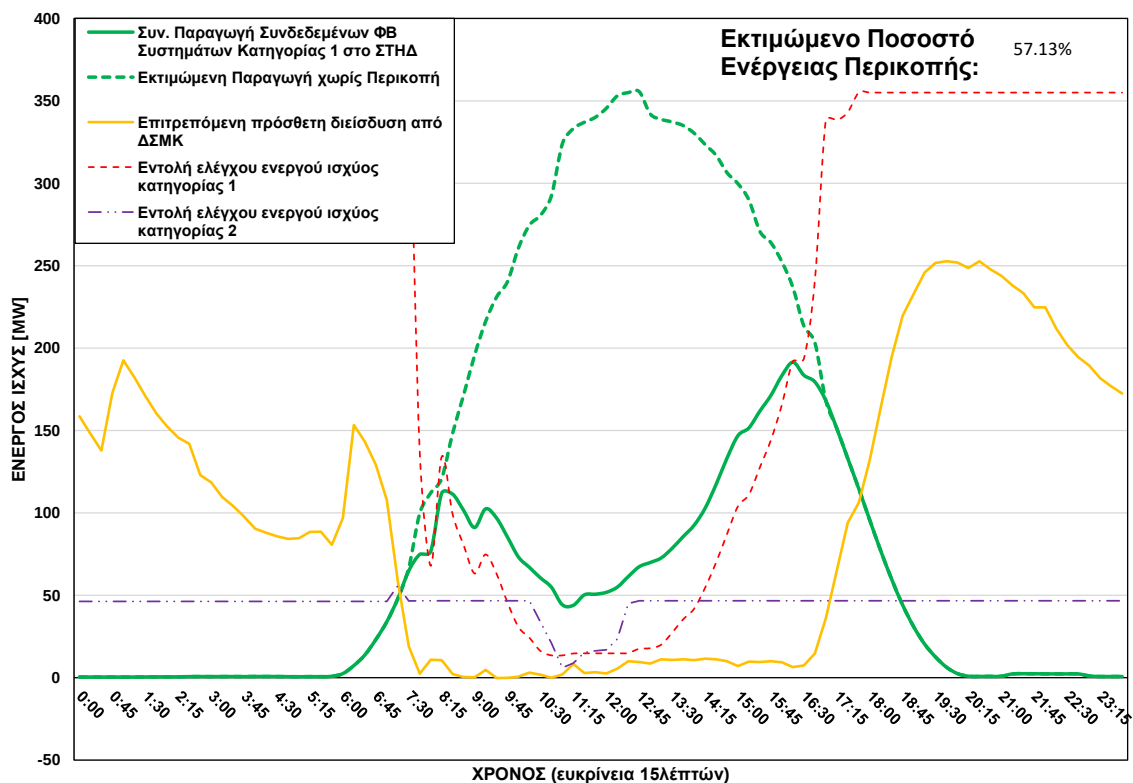


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 05/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:00                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2683.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 1264.7 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 47.12%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:15)

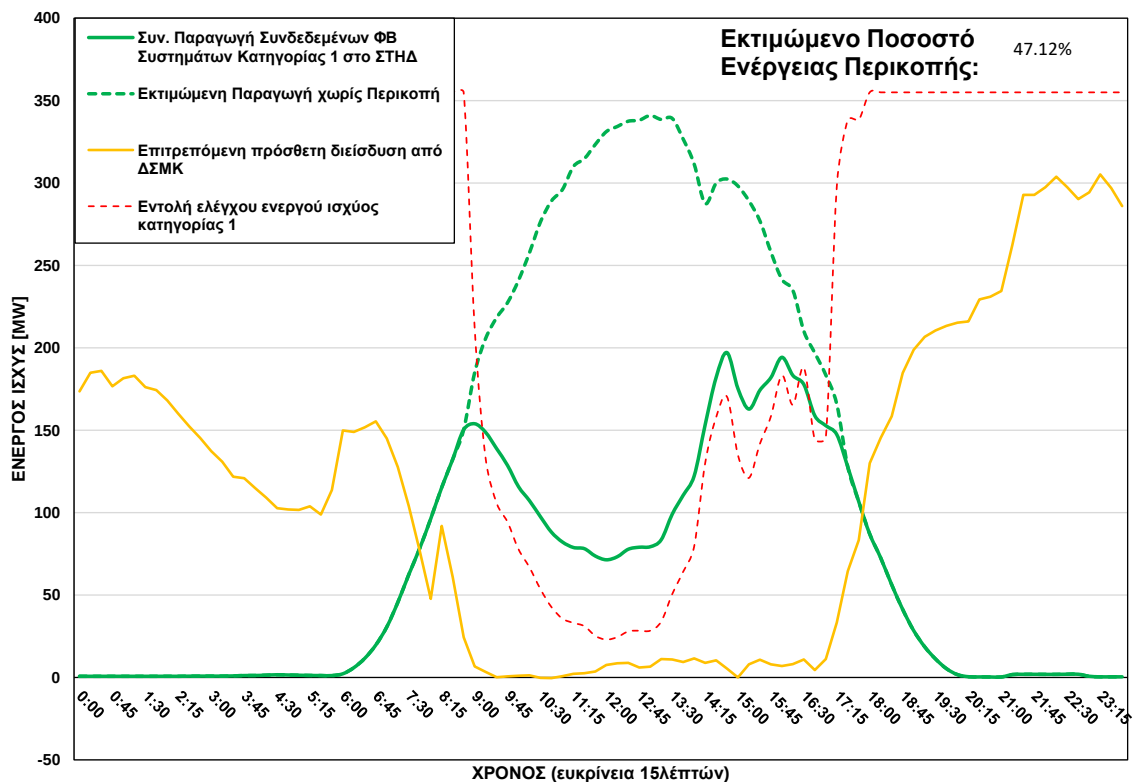


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 06/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 11:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 13:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2161.7 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 219.9 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 10.17%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/07/2026 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:15)

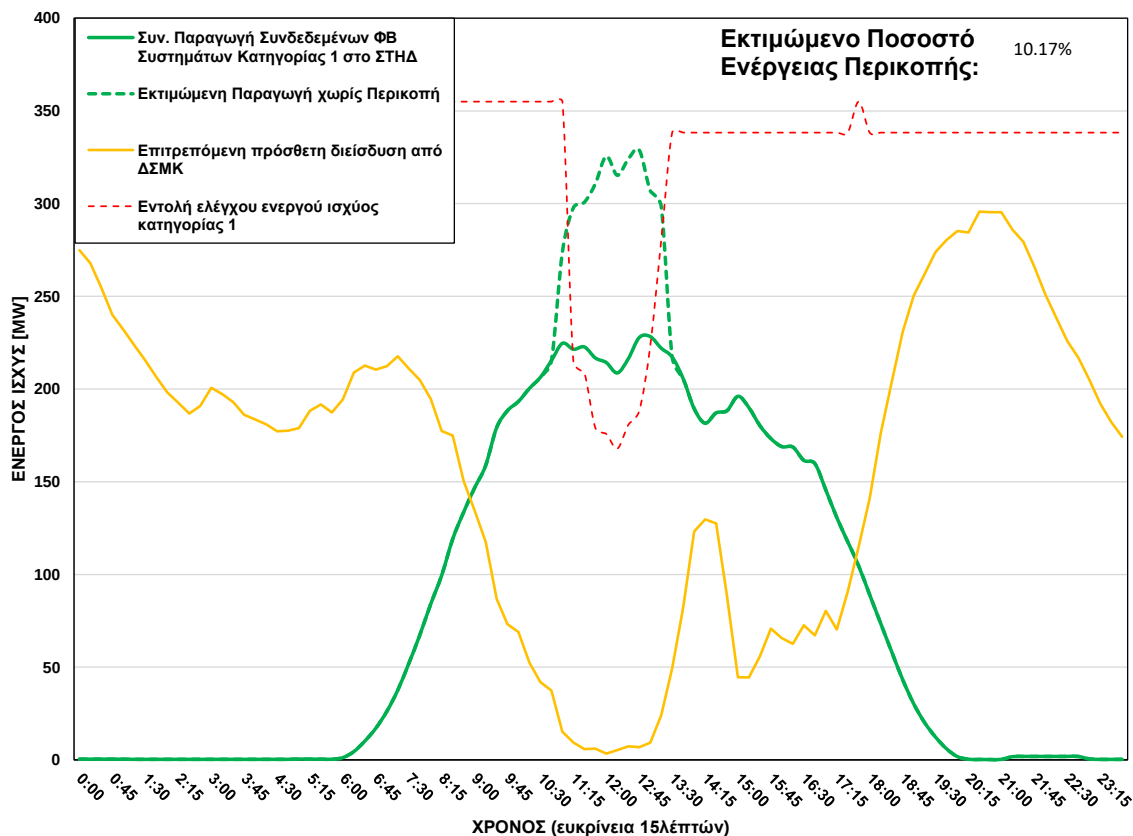


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 7/7/2026                                                              |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2526.7 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 545.6 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 21.62%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

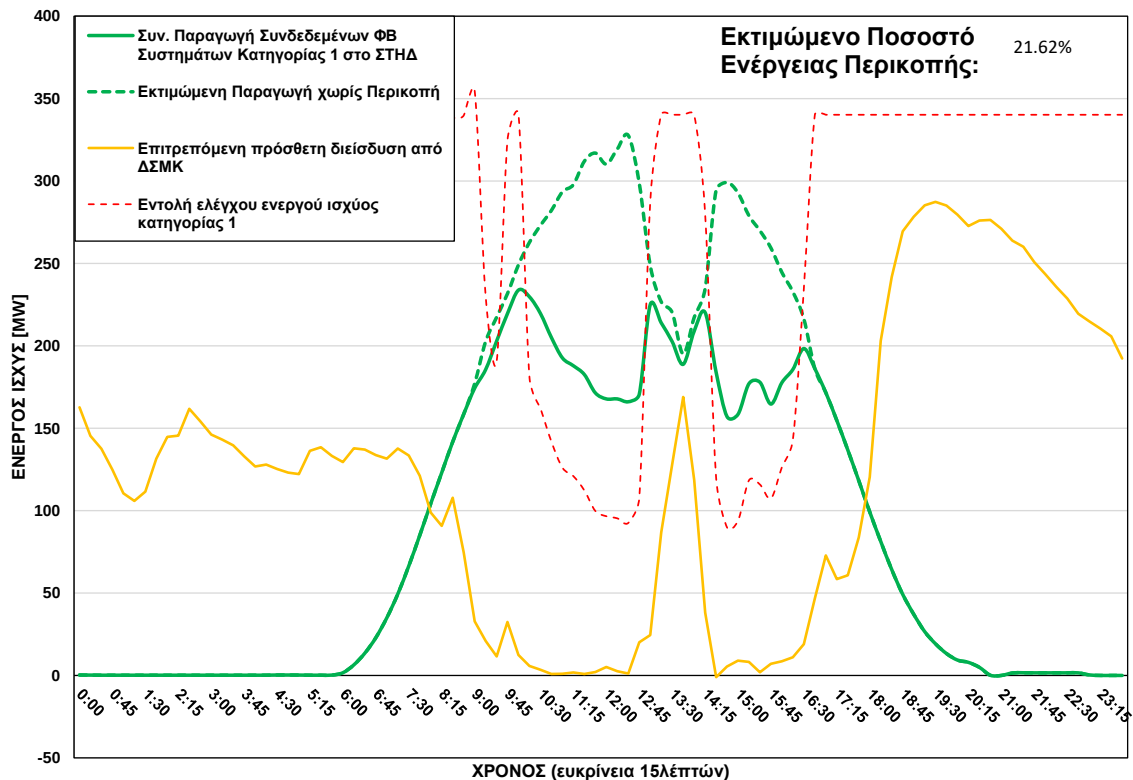


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 08/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2674.1 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 802.3 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 30.02%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:00)

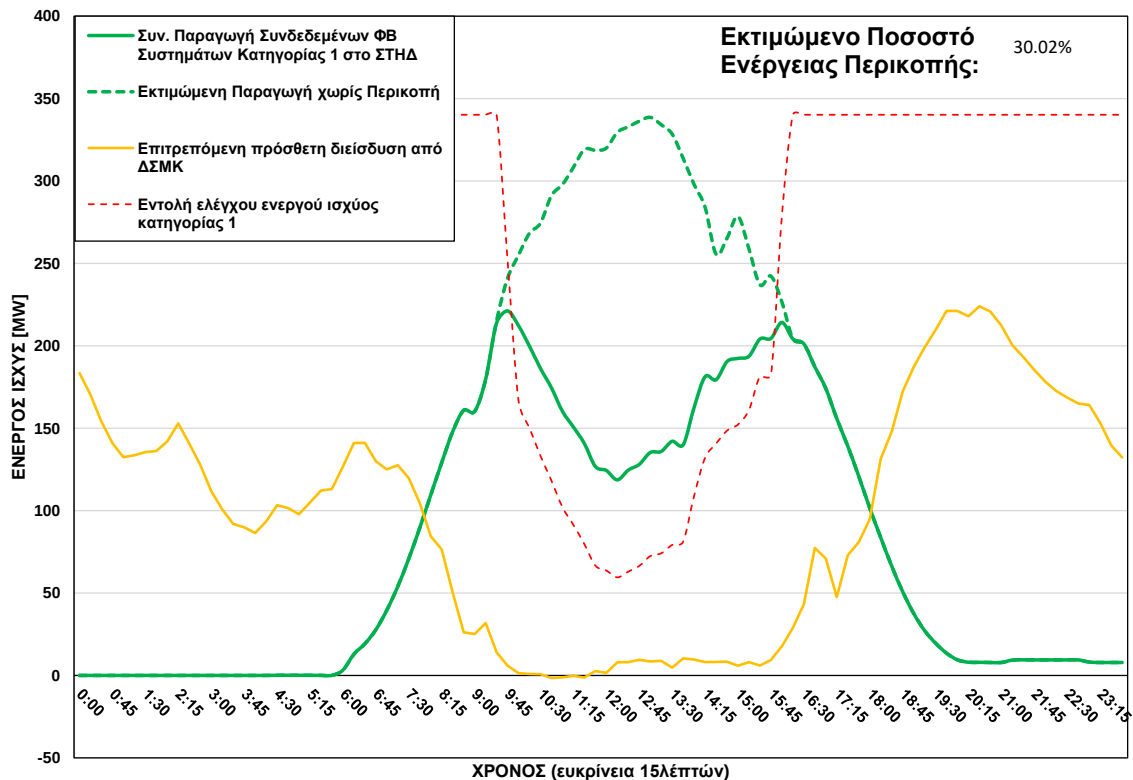


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 09/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2712.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 923.8 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 34.07%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:15)

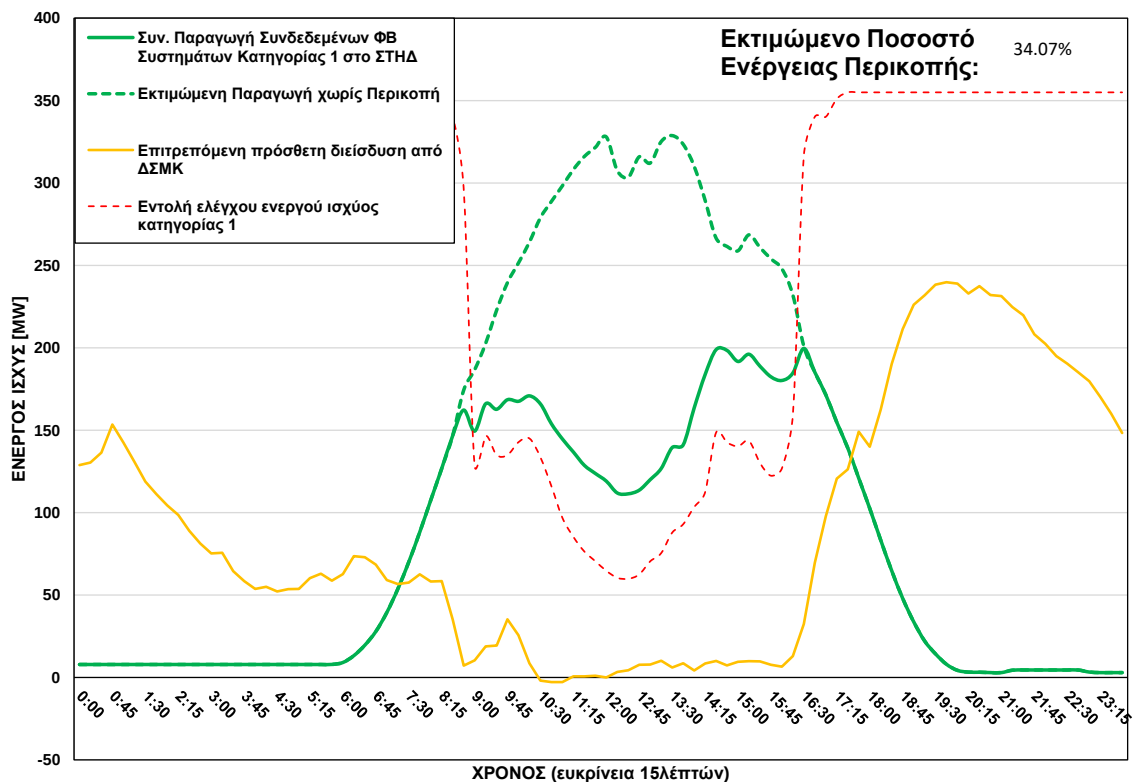


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 10/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:15                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2882.5 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 1150.7 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 39.92%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:00)

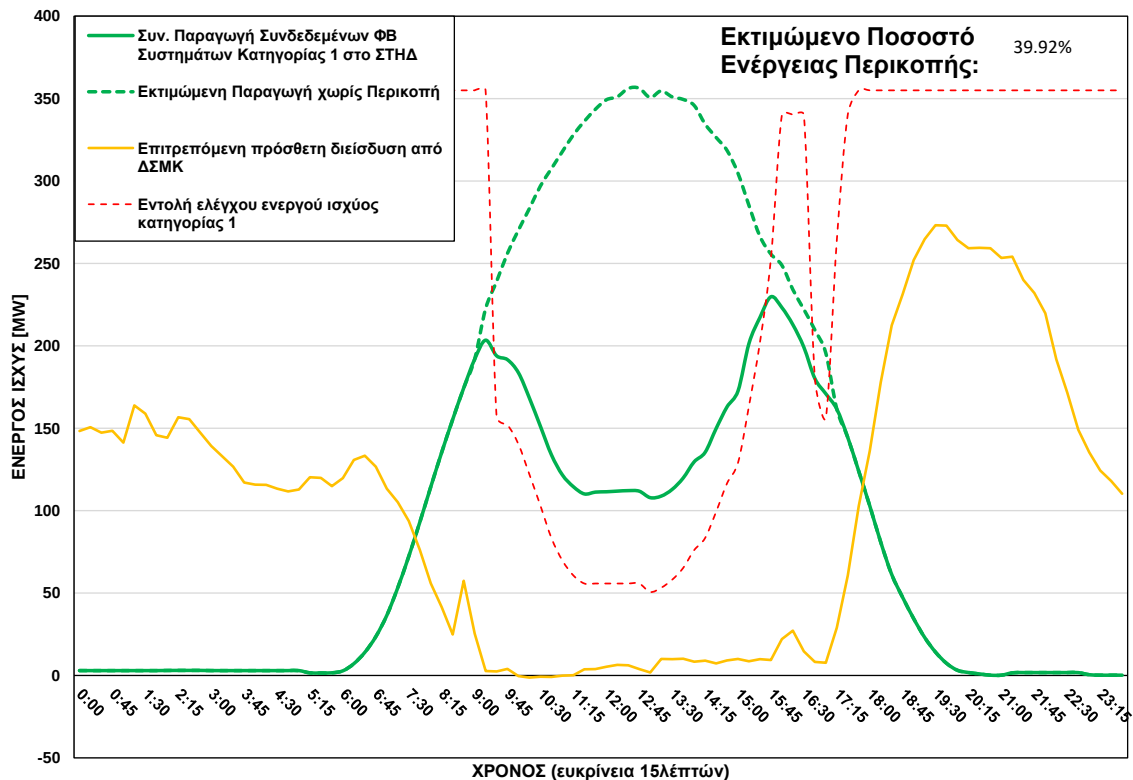

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

### Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                 | 11/07/2026                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:15                                                                  |                                                                                  |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)       | 10:30                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1                        |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:00                                                                 |                                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)         | 14:00                                                                 |                                                                                  |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                      | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45                         |
| Λόγος Περικοπής:                                      | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:              | 2891.7 MWh                                                            |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:          | 1666.4 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.8MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                     | 57.64%                                                                |                                                                                  |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:00)

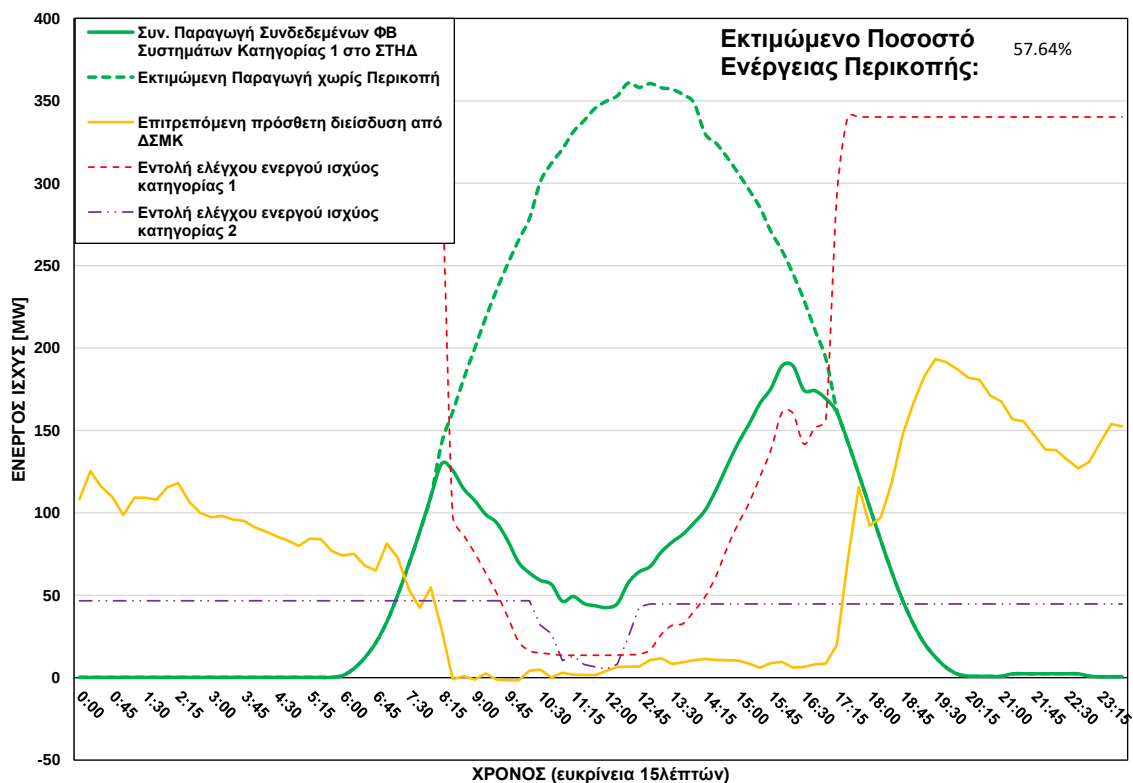


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 12/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2720.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 1243.6 MWh                                                            |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 45.72%                                                                |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

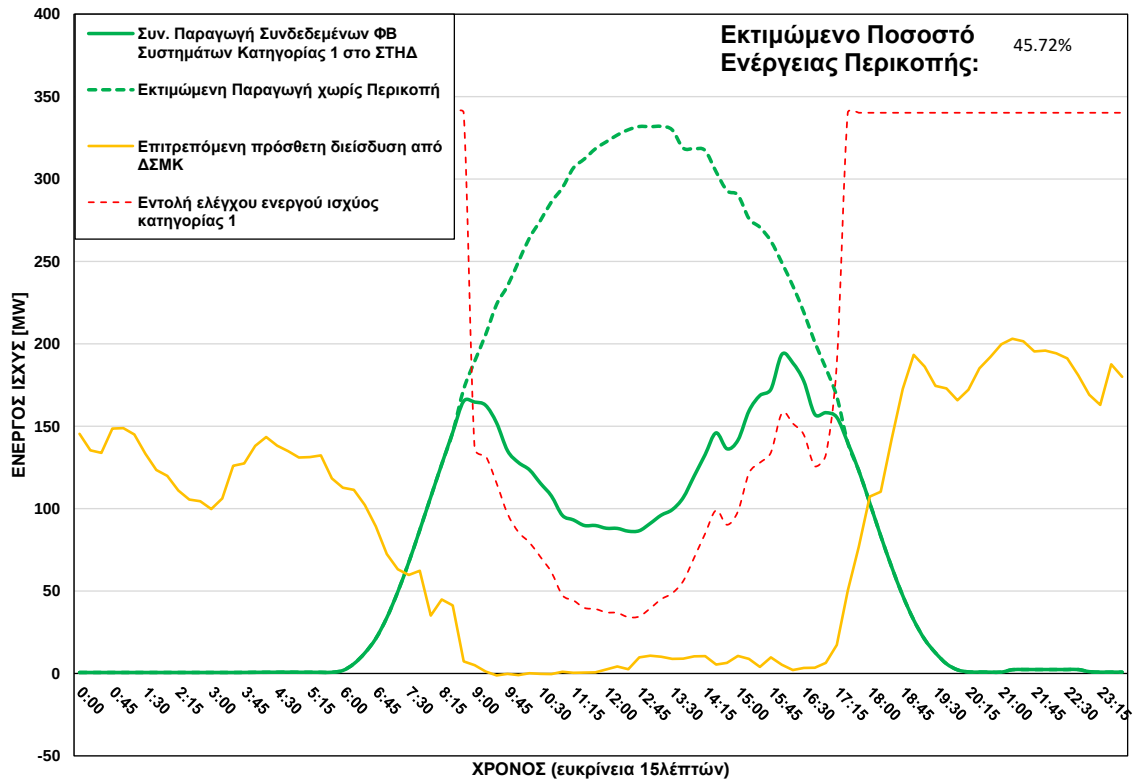


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 13/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:30                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2743.7 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 429.4 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 15.65%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:00)

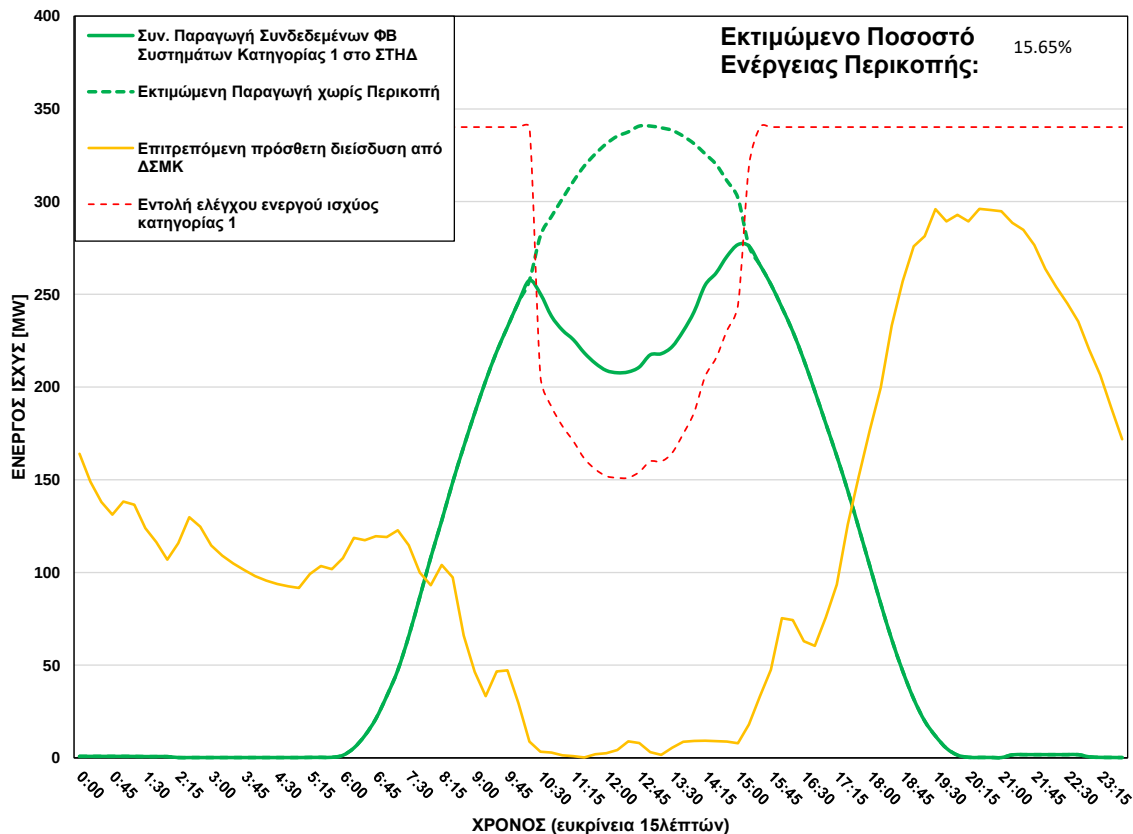

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 14/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2755 MWh                                                              |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 513 MWh                                                               |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 18.62%                                                                |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:30)**

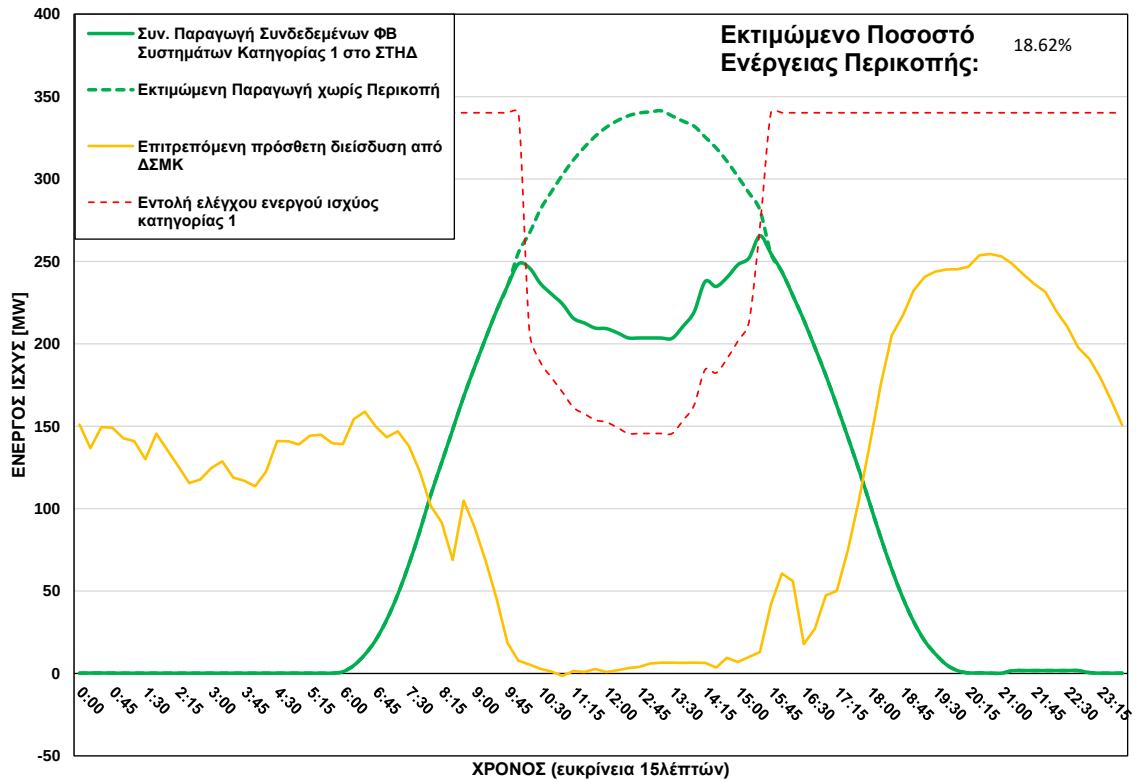


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 15/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 14:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2691.5 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 331.7 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 12.33%                                                                |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:15)

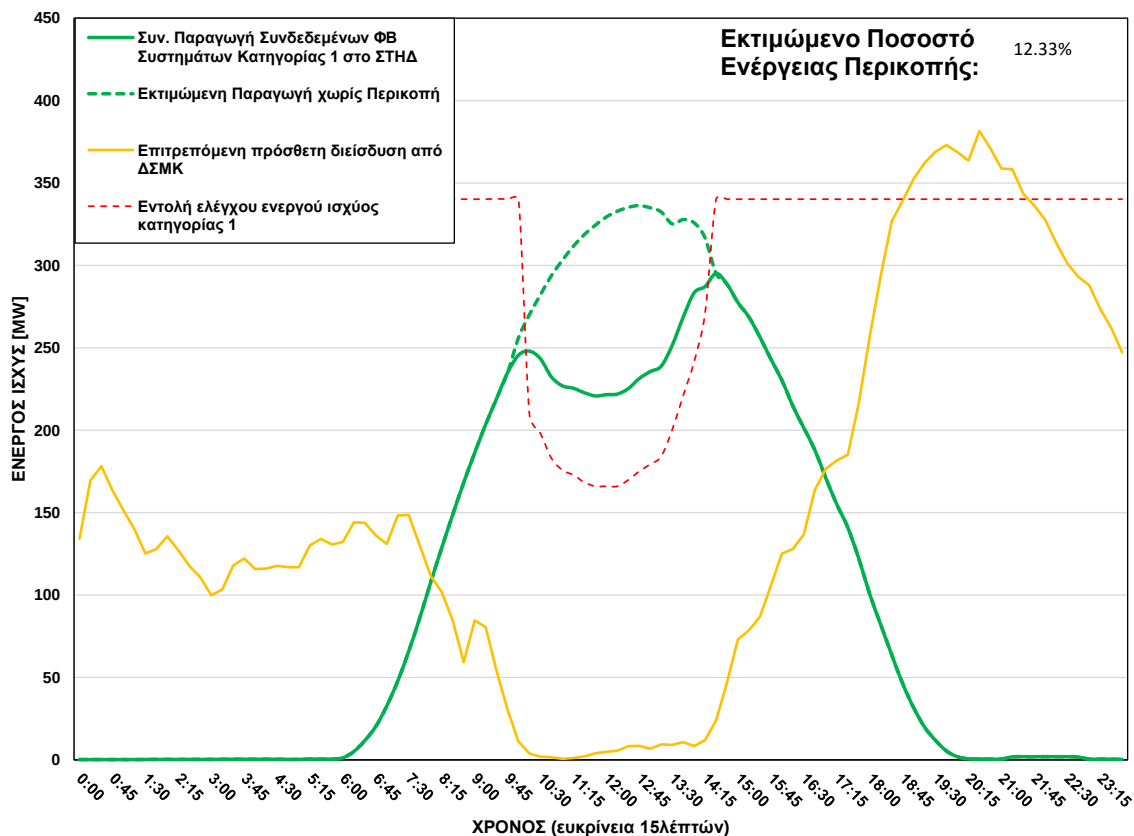

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

**Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής**

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 16/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2702.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 576 MWh                                                               |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 21.31%                                                                |

**ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:15)**

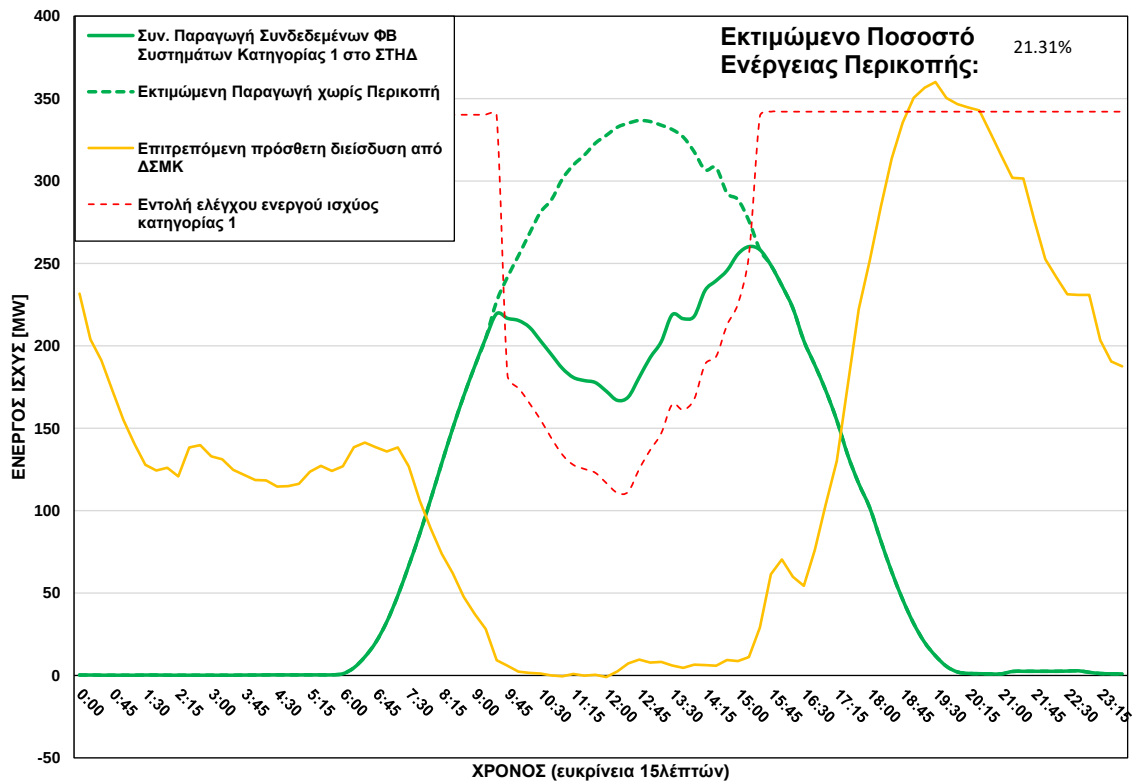


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 17/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2724.7 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 511.9 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 18.79%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:15)

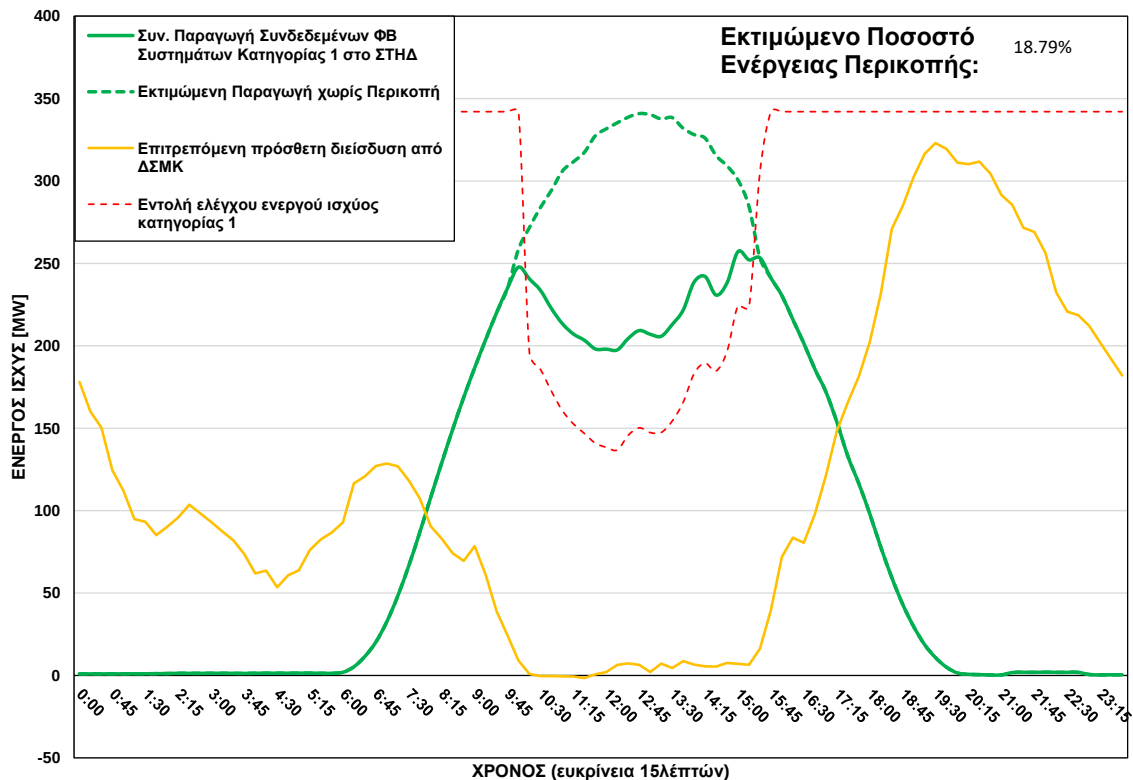

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 18/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2664.3 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 747.8 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 28.07%                                                                |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:00)

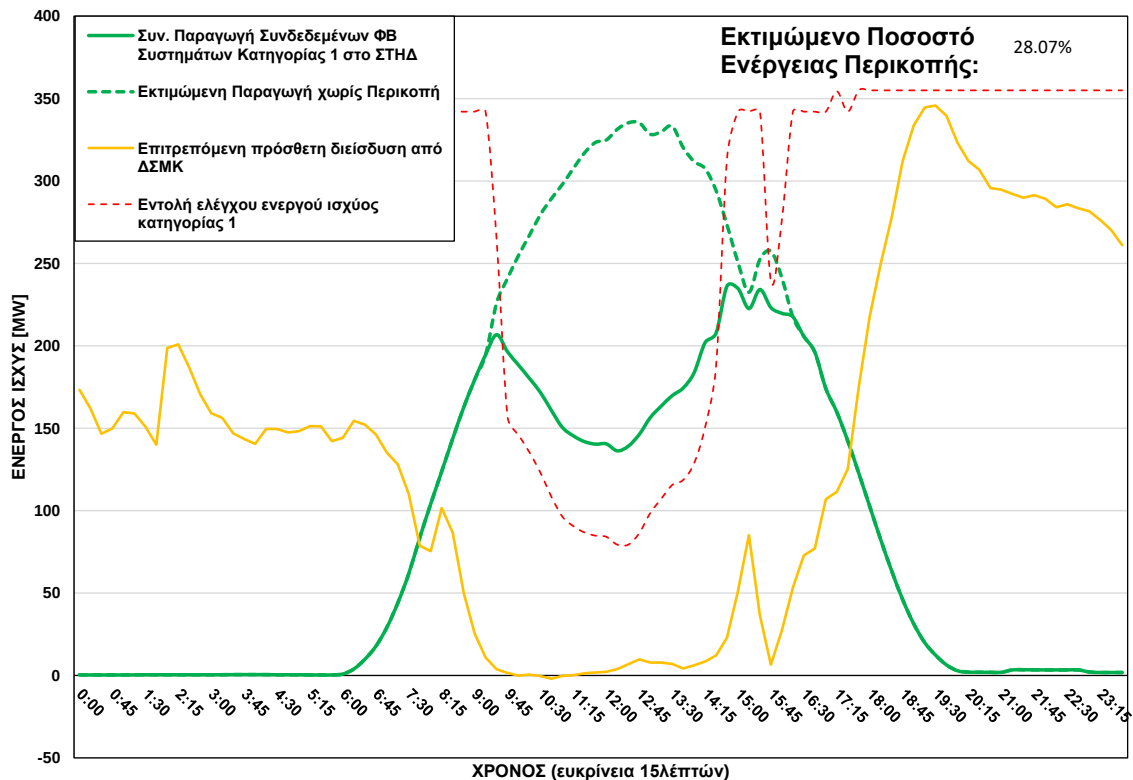

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής


|                                                       |                                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                 | 19/07/2026                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:30                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1                       |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)       | 11:00                                                                 |                                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 16:00                                                                 |                                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)         | 12:30                                                                 |                                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                      | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:30                        |
| Λόγος Περικοπής:                                      | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:              | 2831 MWh                                                              |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:          | 1478.6 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 4.3MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                     | 52.23%                                                                |                                                                                 |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

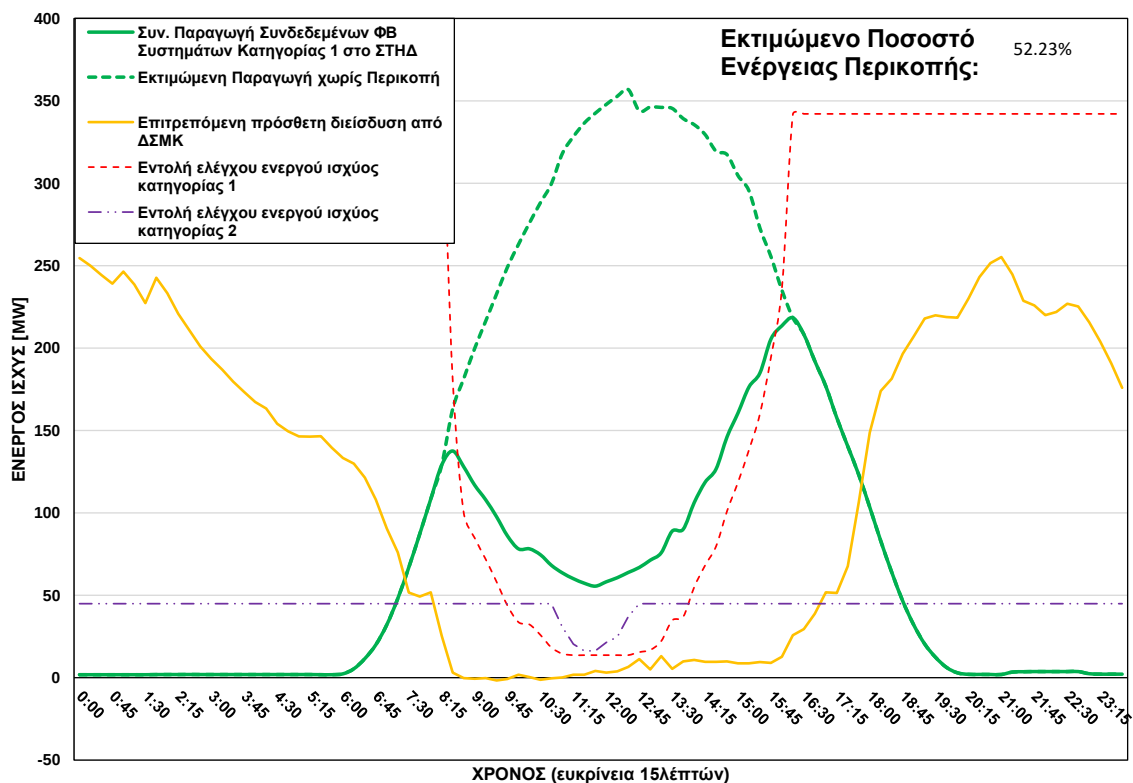



| Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 20/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 11:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 14:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη<br>Ενέργεια της ημέρας:              | 2695.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη<br>Ενέργεια που περικόπηκε:          | 192 MWh                                                               |
| Ποσοστό Ενέργειας που<br>περικόπηκε:                     | 7.12%                                                                 |

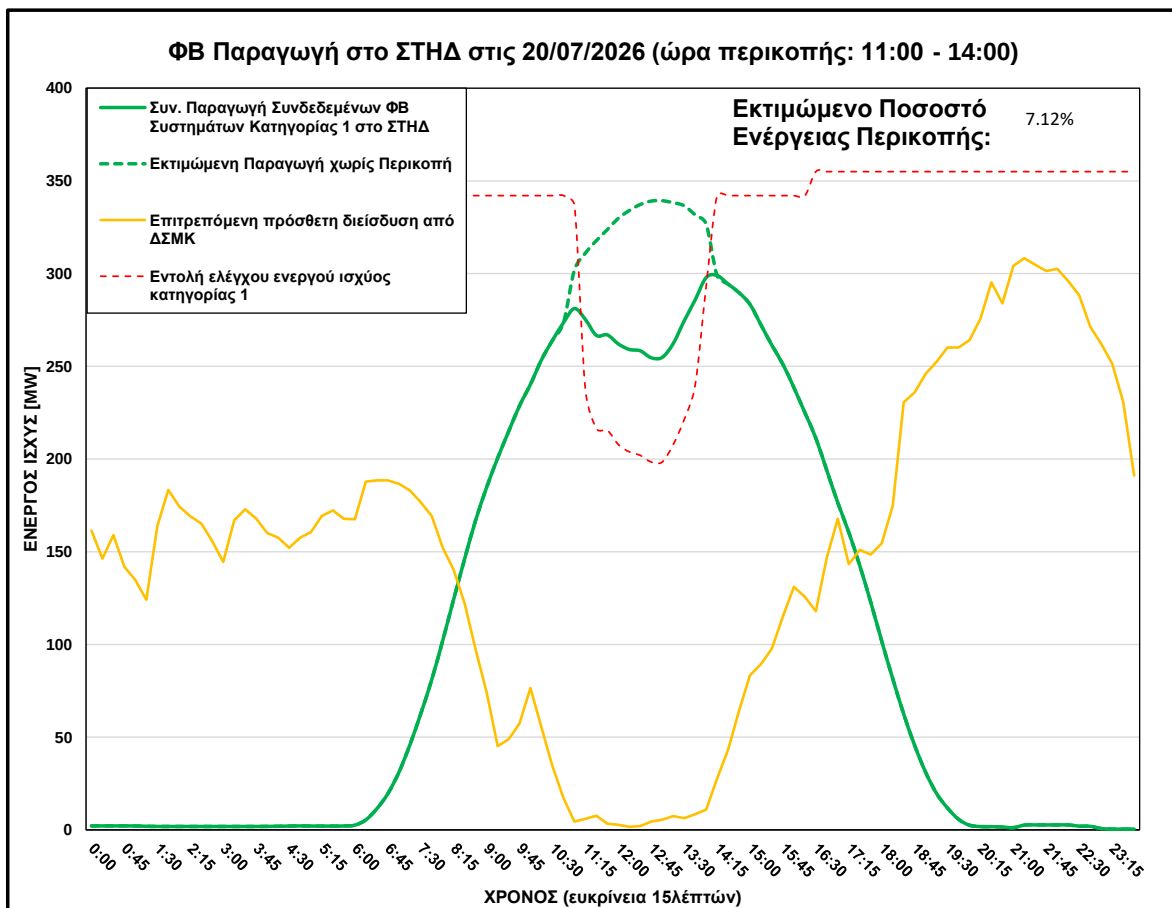


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 21/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 11:15                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 13:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2628.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 163.4 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 6.21%                                                                 |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/07/2026 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:45)

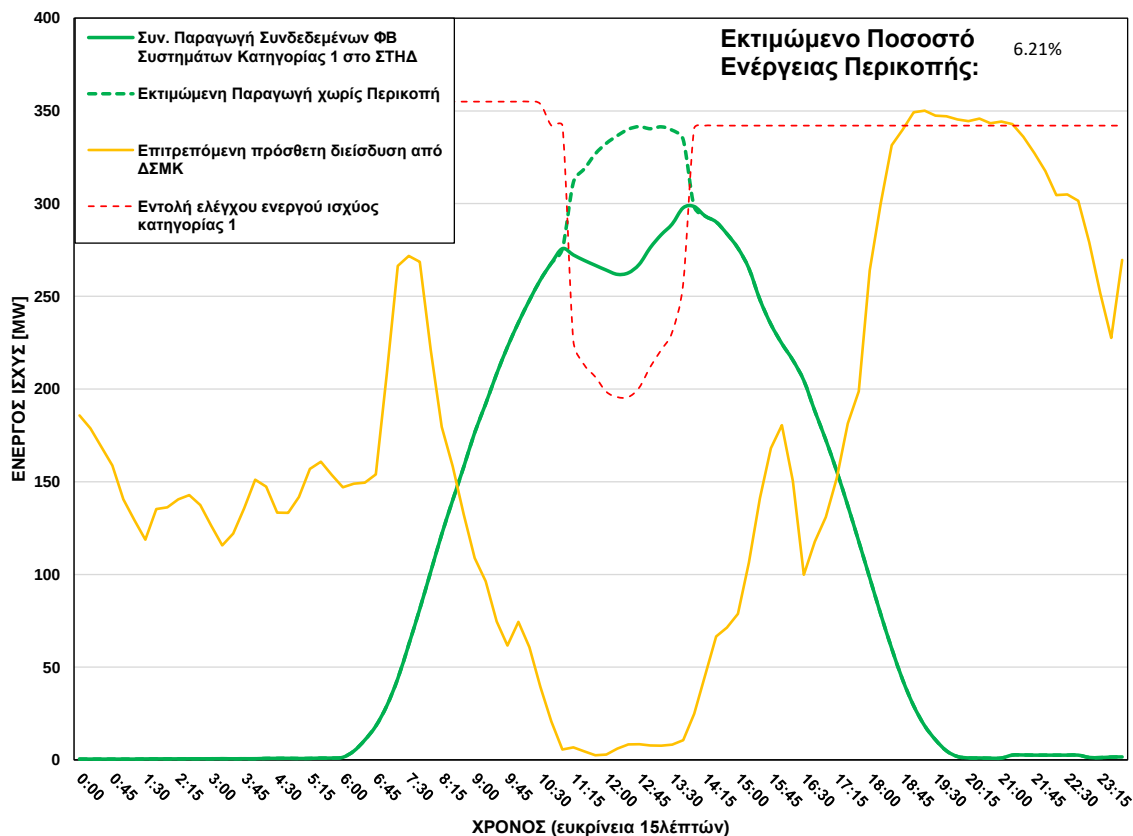


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 22/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 14:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2710.6 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 458.8 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 16.93%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

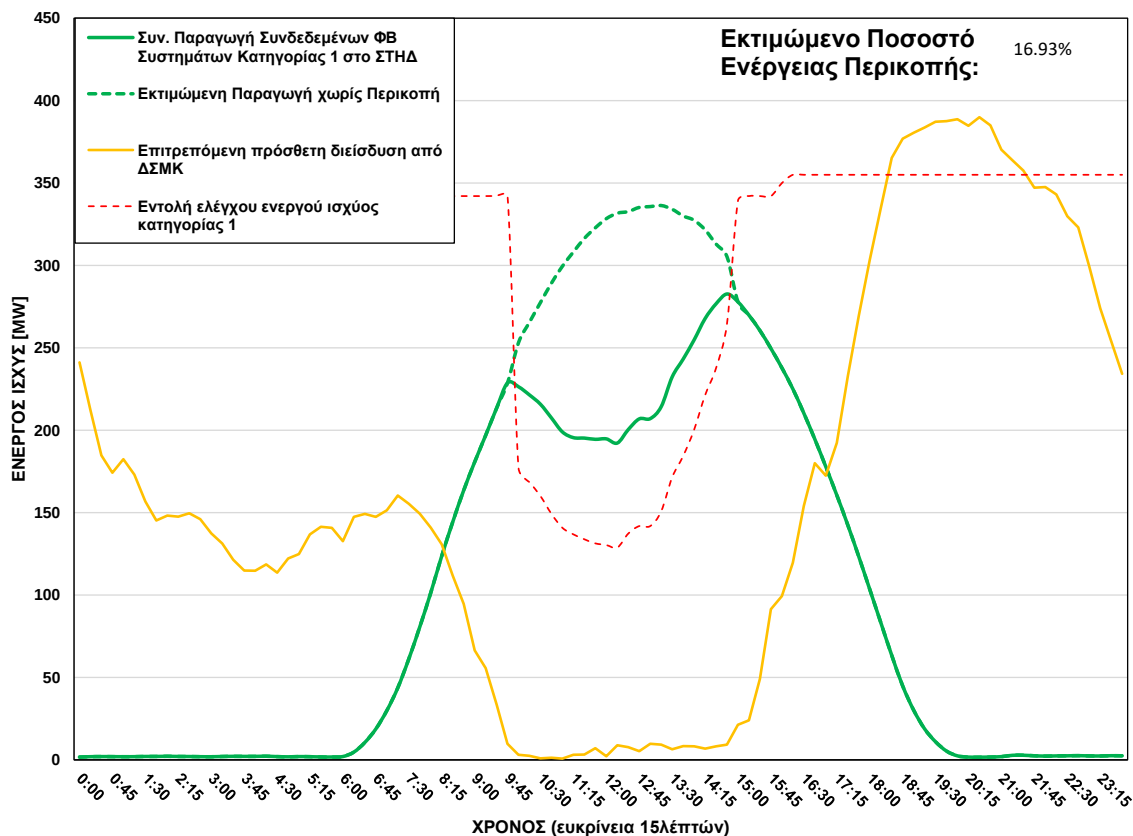


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 23/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:00                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2715.1 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 599.3 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 22.07%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:00)

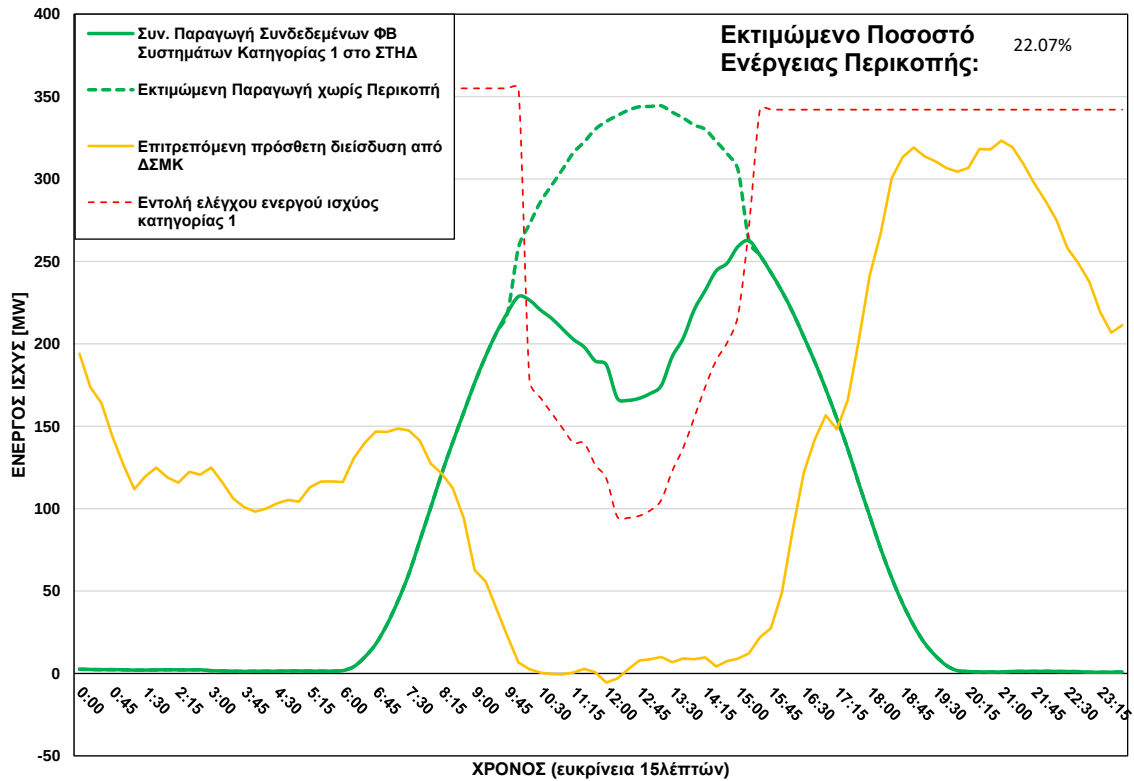


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 24/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 10:00                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2533.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 723.2 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 28.54%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/07/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:30)

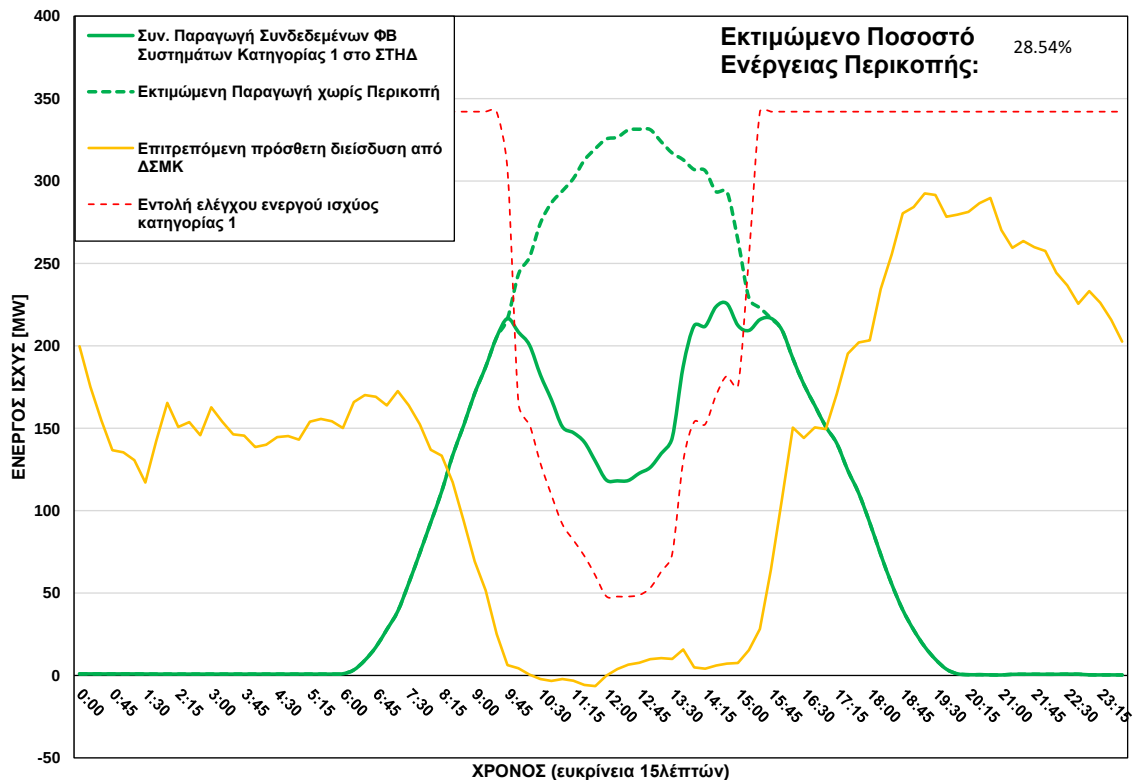

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                       |                                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                 | 25/07/2026                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:45                                                                  |                                                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)       | 10:30                                                                 | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1                       |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:45                                                                 |                                                                                 |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)         | 12:30                                                                 |                                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                      | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:30                        |
| Λόγος Περικοπής:                                      | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:              | 2370.2 MWh                                                            |                                                                                 |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:          | 1410.2 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 6.5MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                     | 59.5%                                                                 |                                                                                 |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:45)

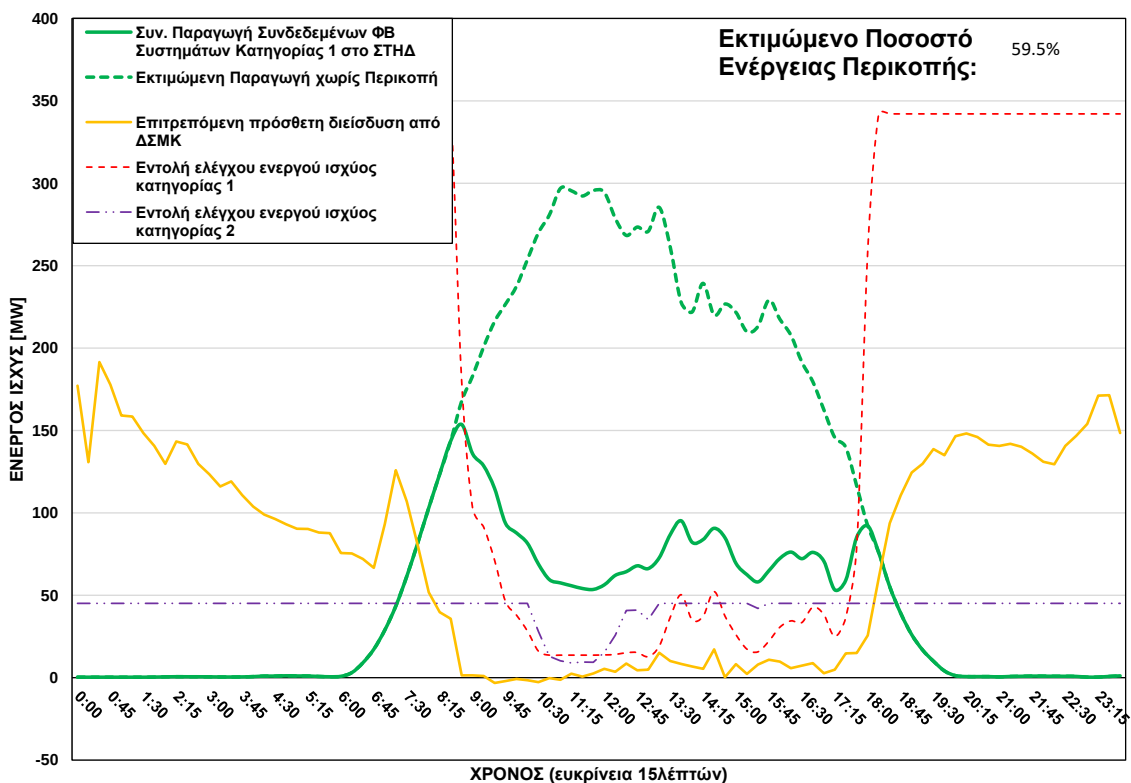

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  
Διανομή

## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                 | 26/07/2026                                                            | Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:                                                 |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 8:15                                                                  | Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1                        |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)       | 10:45                                                                 |                                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:30                                                                 |                                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)         | 15:00                                                                 |                                                                                  |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                      | NAI                                                                   | Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45<br>Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00                         |
| Λόγος Περικοπής:                                      | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:              | 2746.3 MWh                                                            |                                                                                  |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:          | 1755.5 MWh                                                            | Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.6MWh |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                     | 63.92%                                                                |                                                                                  |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/07/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

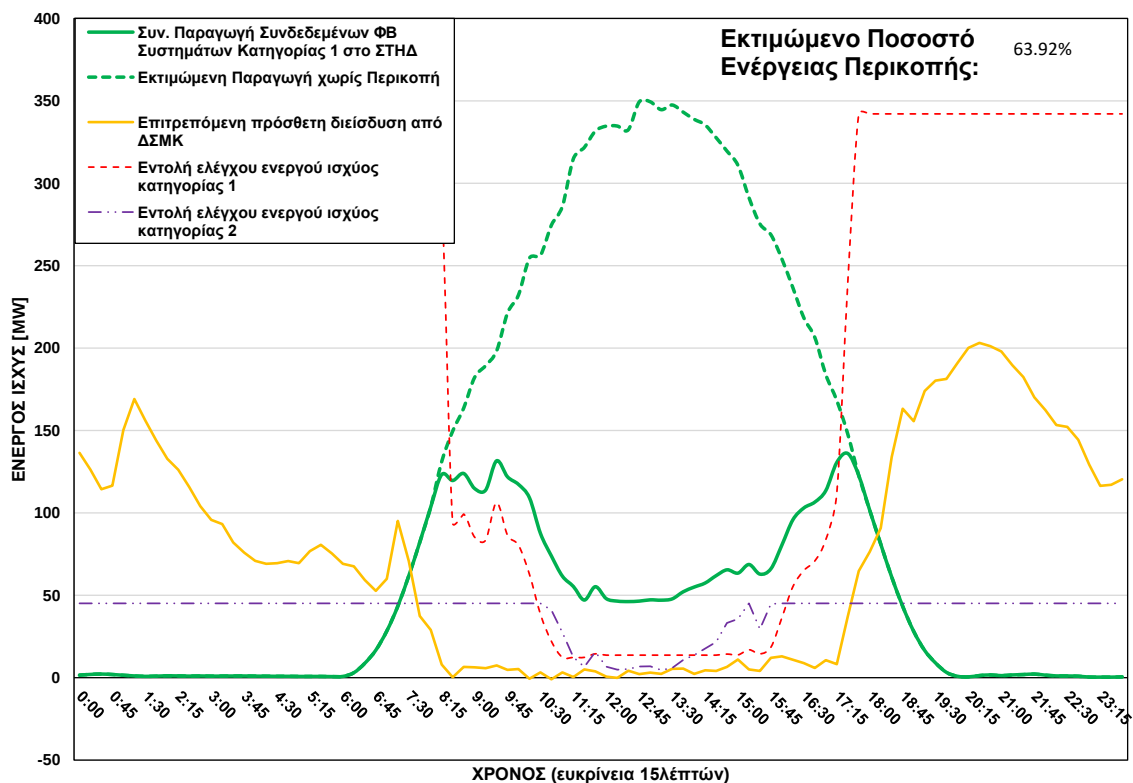


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 27/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 17:15                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2835.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 879.4 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 31.01%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 17:15)

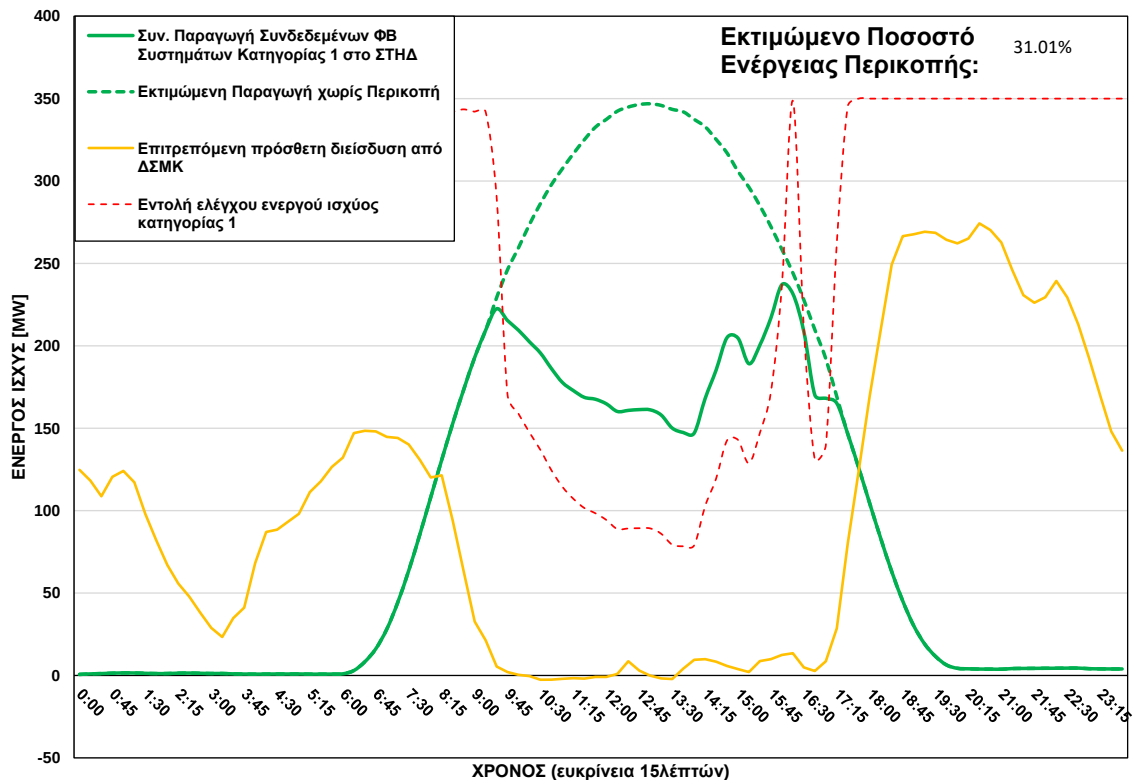


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 28/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:00                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | NAI                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2836.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 963 MWh                                                               |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 33.95%                                                                |

### ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

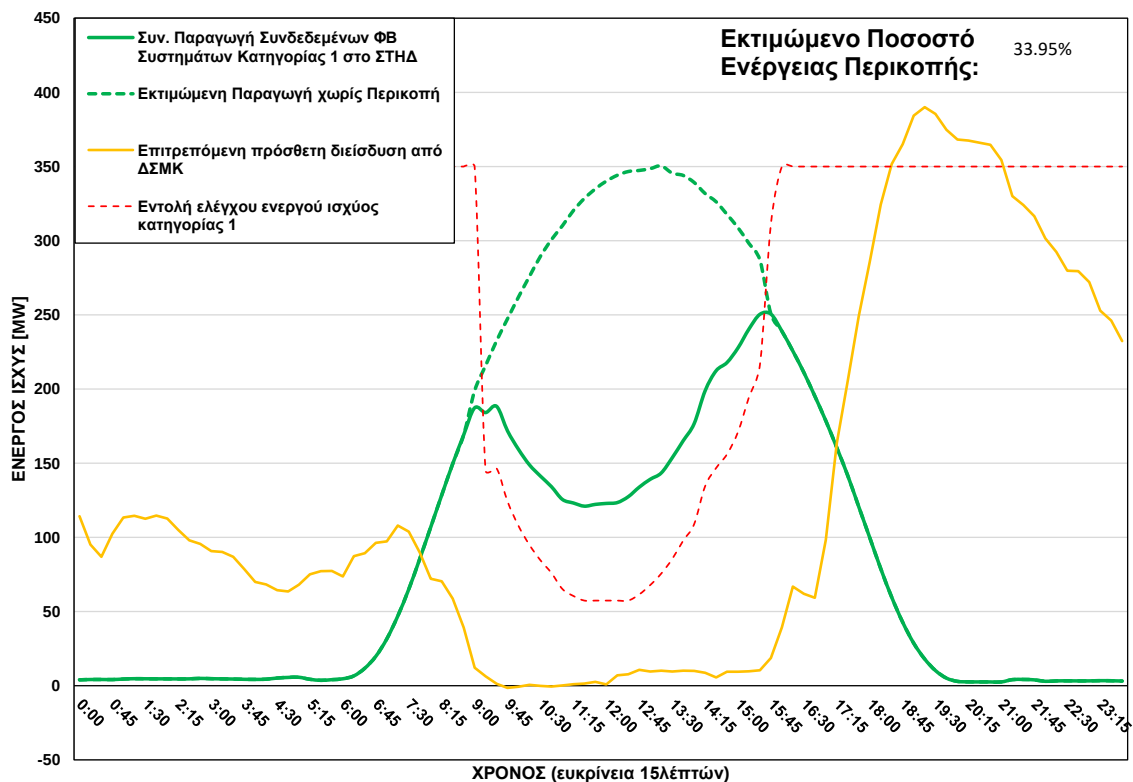


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 29/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:30                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:30                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2818.8 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 657 MWh                                                               |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 23.31%                                                                |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

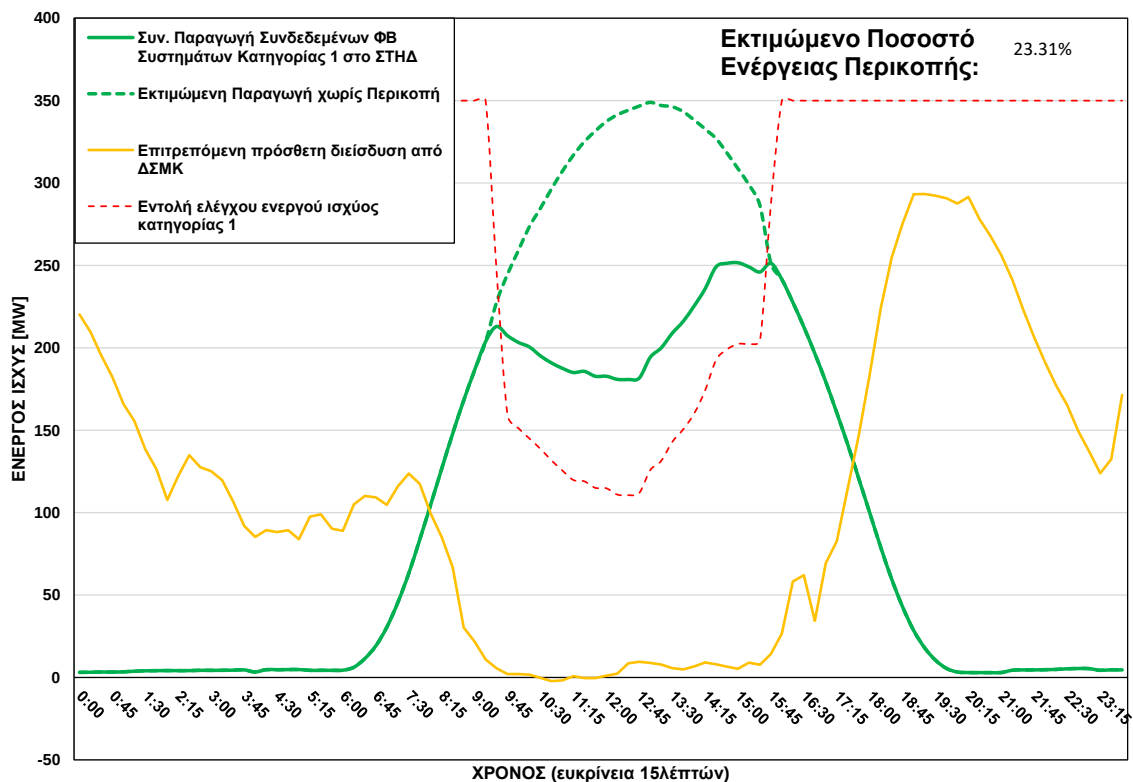


# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 30/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 14:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2809.9 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 584.5 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 20.8%                                                                 |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:45)

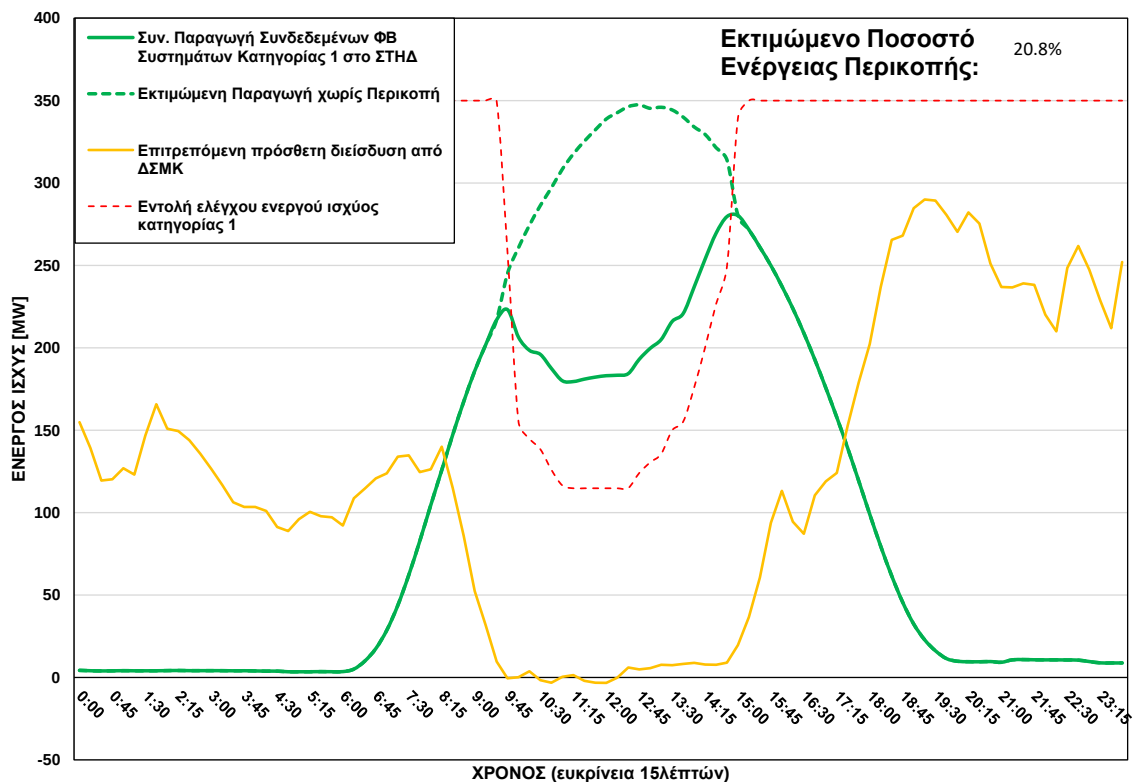

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία Περικοπής:                                    | 31/07/2026                                                            |
| Ωρα Έναρξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα) | 9:45                                                                  |
| Ωρα Λήξης Περικοπής<br>(Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)   | 15:45                                                                 |
| Οδηγία από ΔΣΜΚ:                                         | ΝΑΙ                                                                   |
| Λόγος Περικοπής:                                         | Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:                 | 2818.2 MWh                                                            |
| Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:             | 755.3 MWh                                                             |
| Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:                        | 26.8%                                                                 |

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/07/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:45)

