

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2487.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	378.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.23%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/09/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:15)

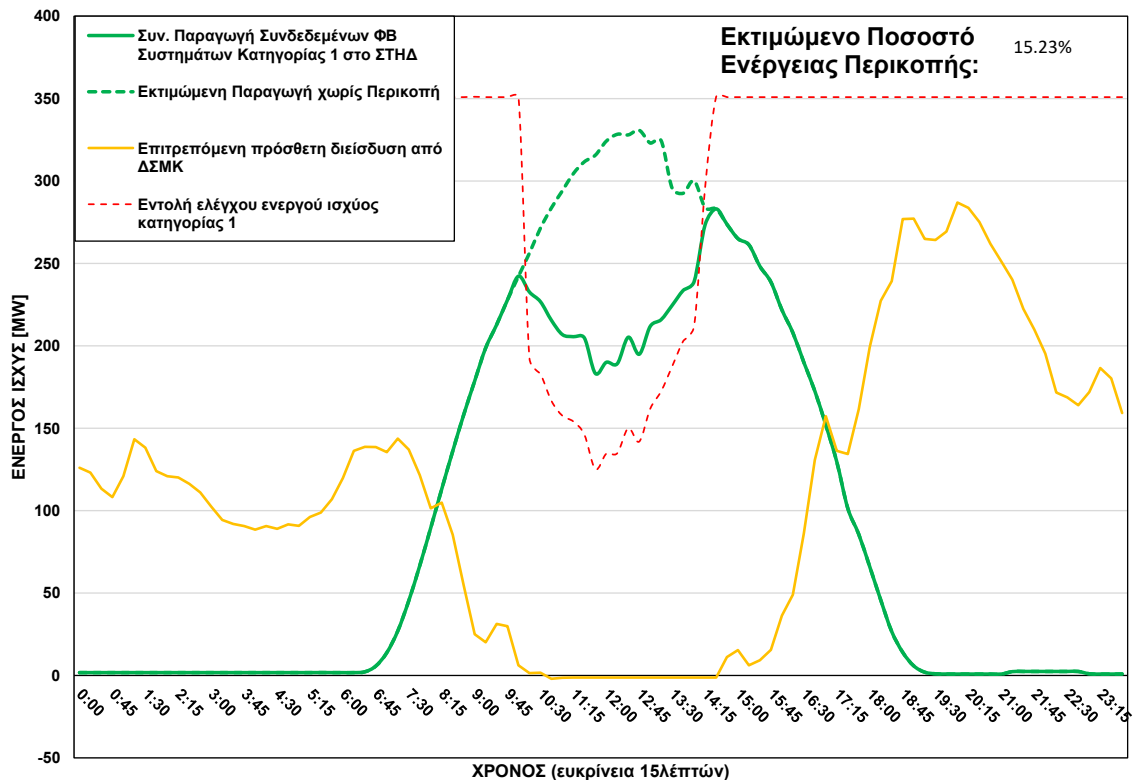


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2543.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	425.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.74%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/09/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:00)

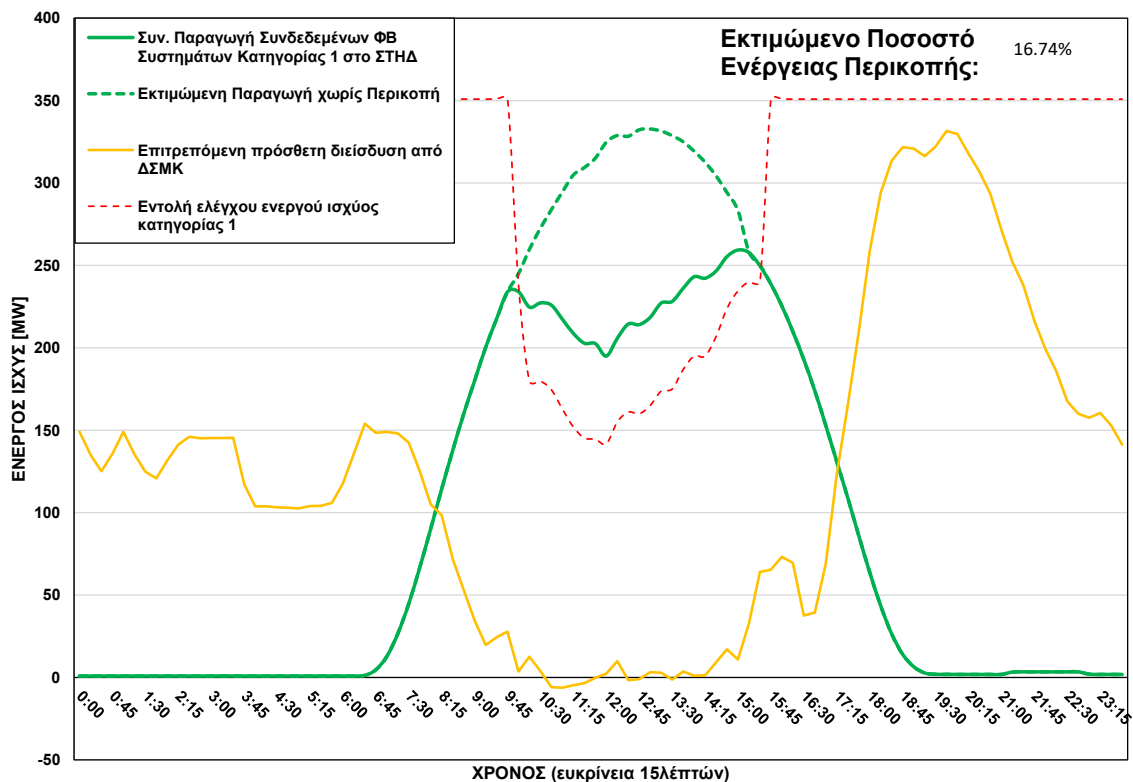


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2502.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	246.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.84%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/09/2026 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:15)

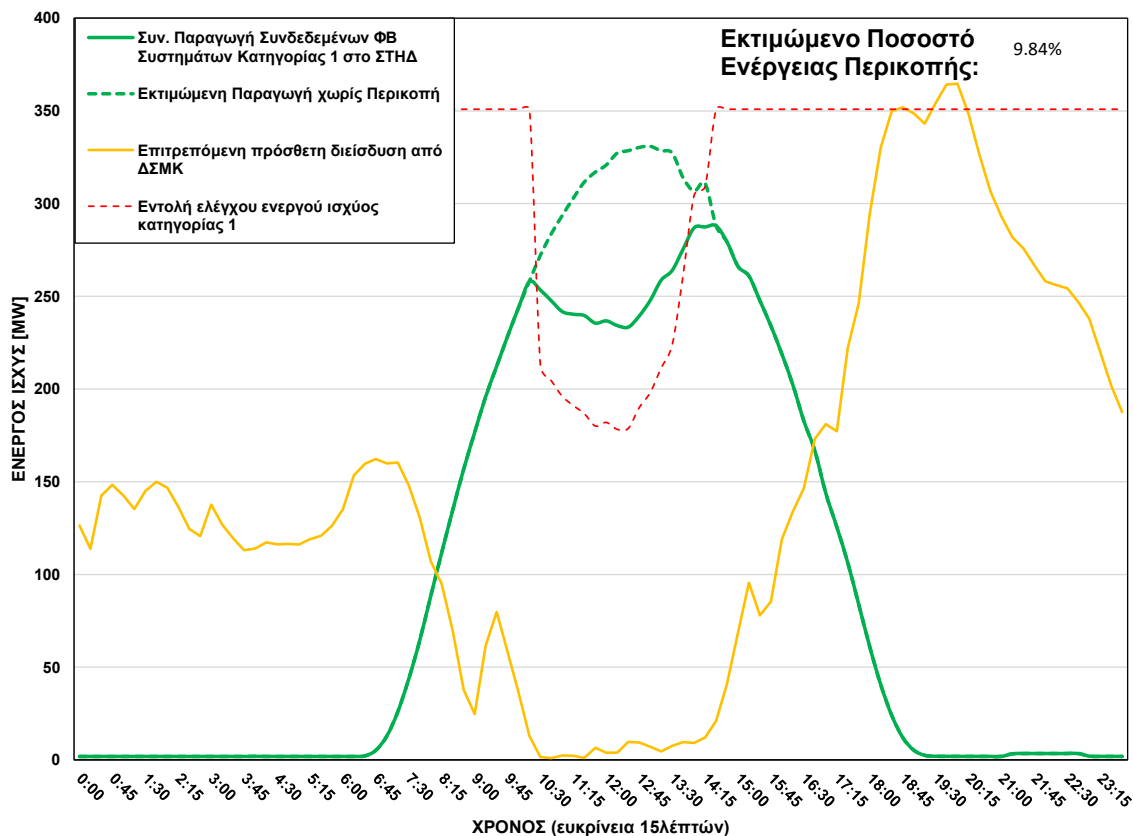


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2404.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	752.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.28%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

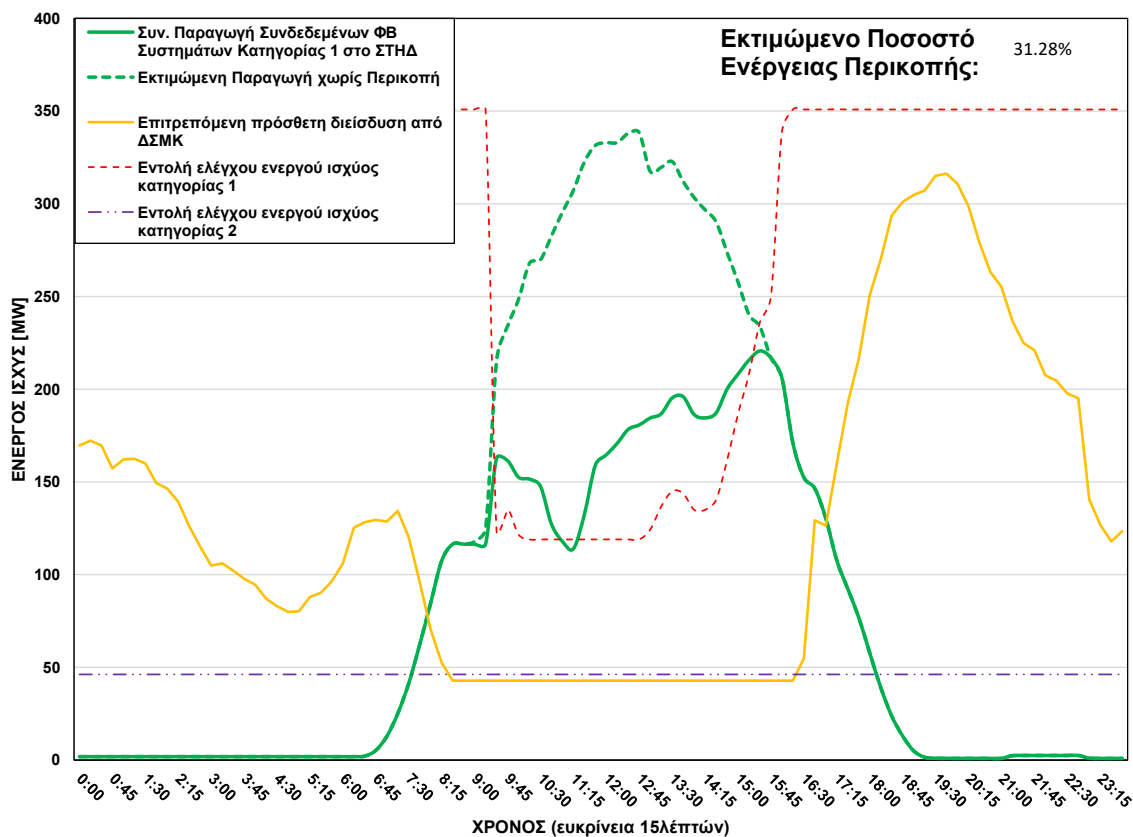

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2436.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1249.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.31%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:45)

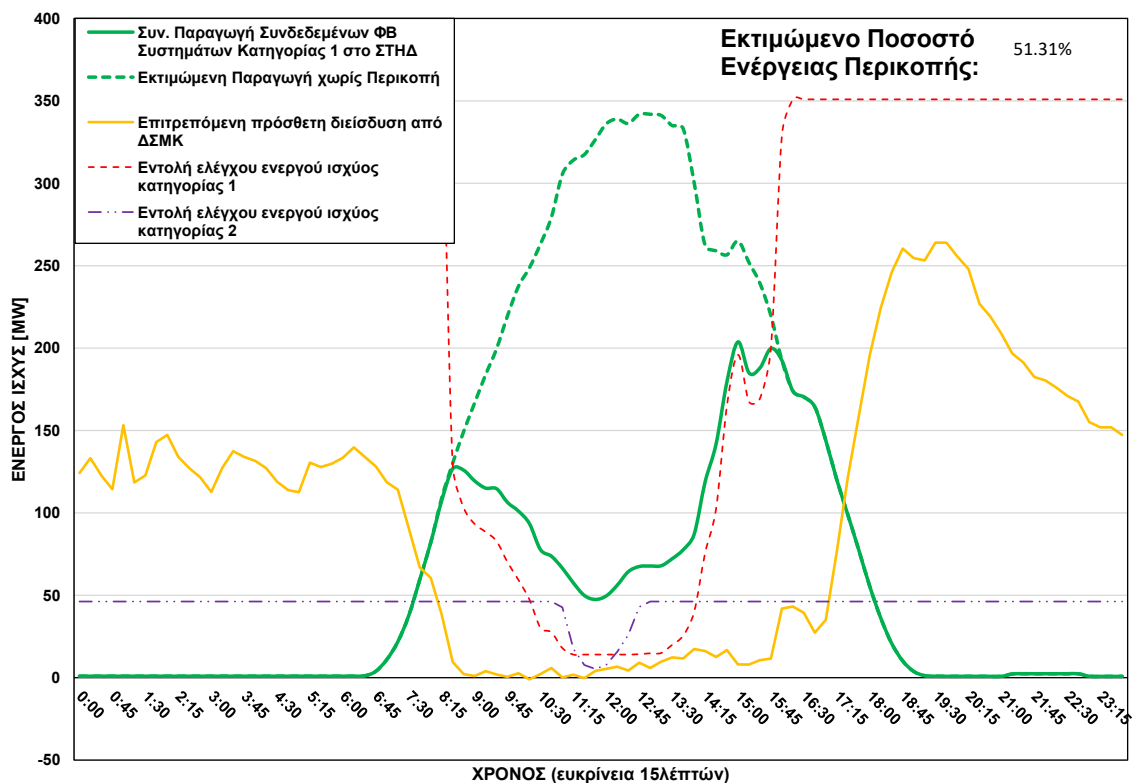

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2561.9 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1467.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.28%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

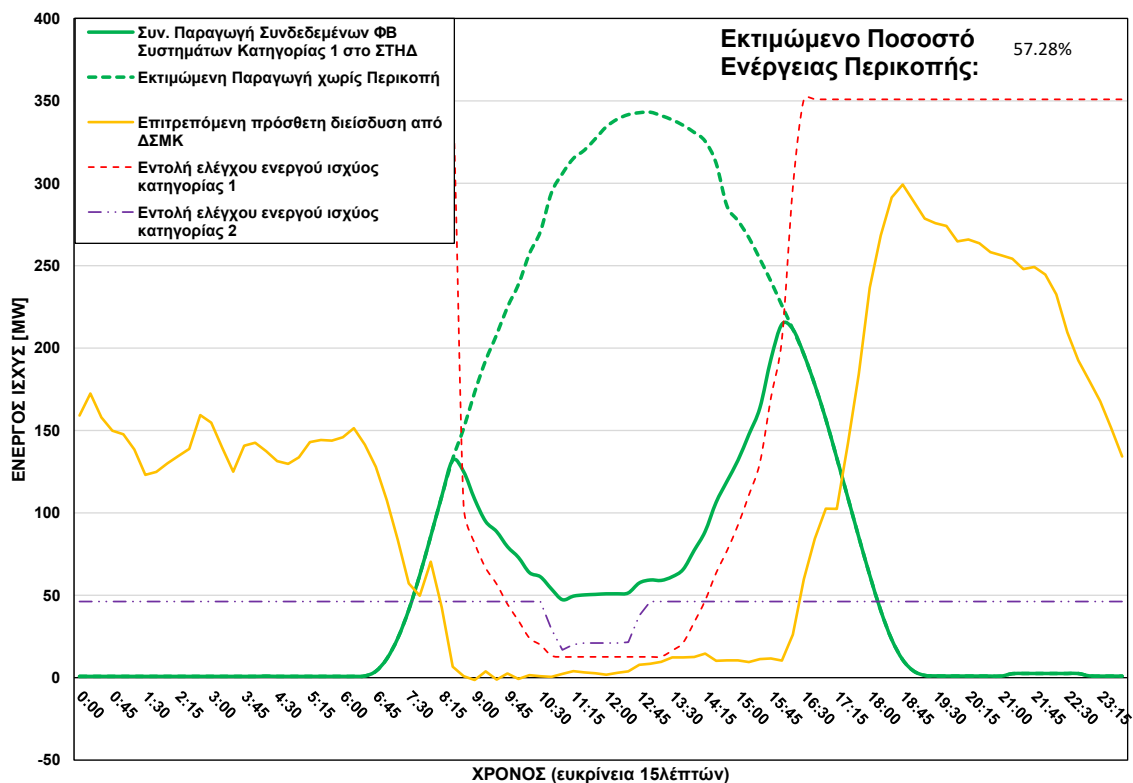


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2557 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	584.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.87%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:00)

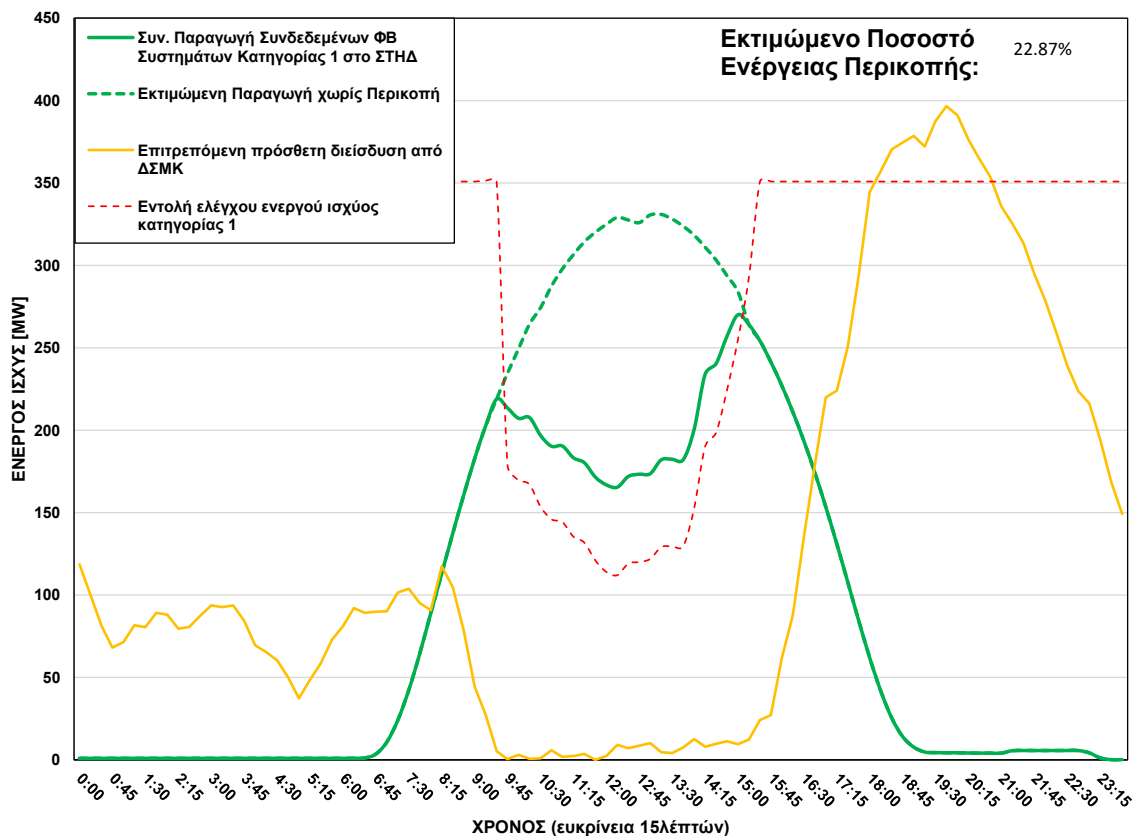


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2516.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	973.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.69%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

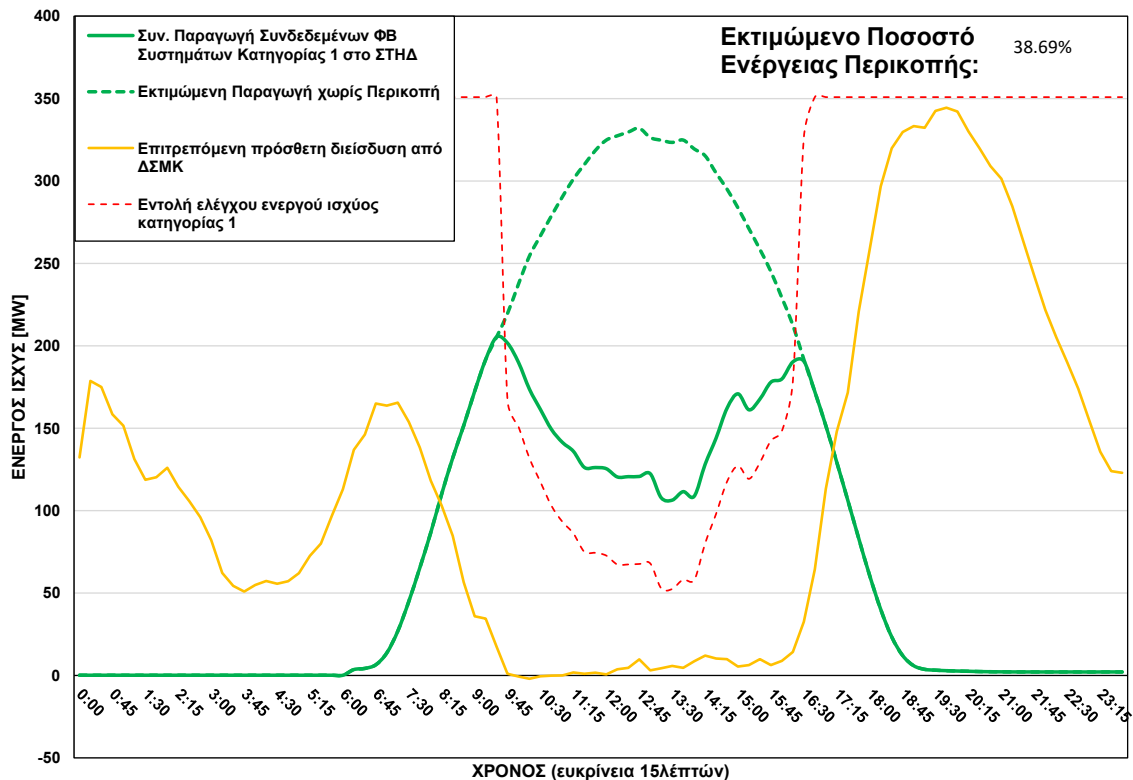

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2495 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1222.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 3.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.98%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

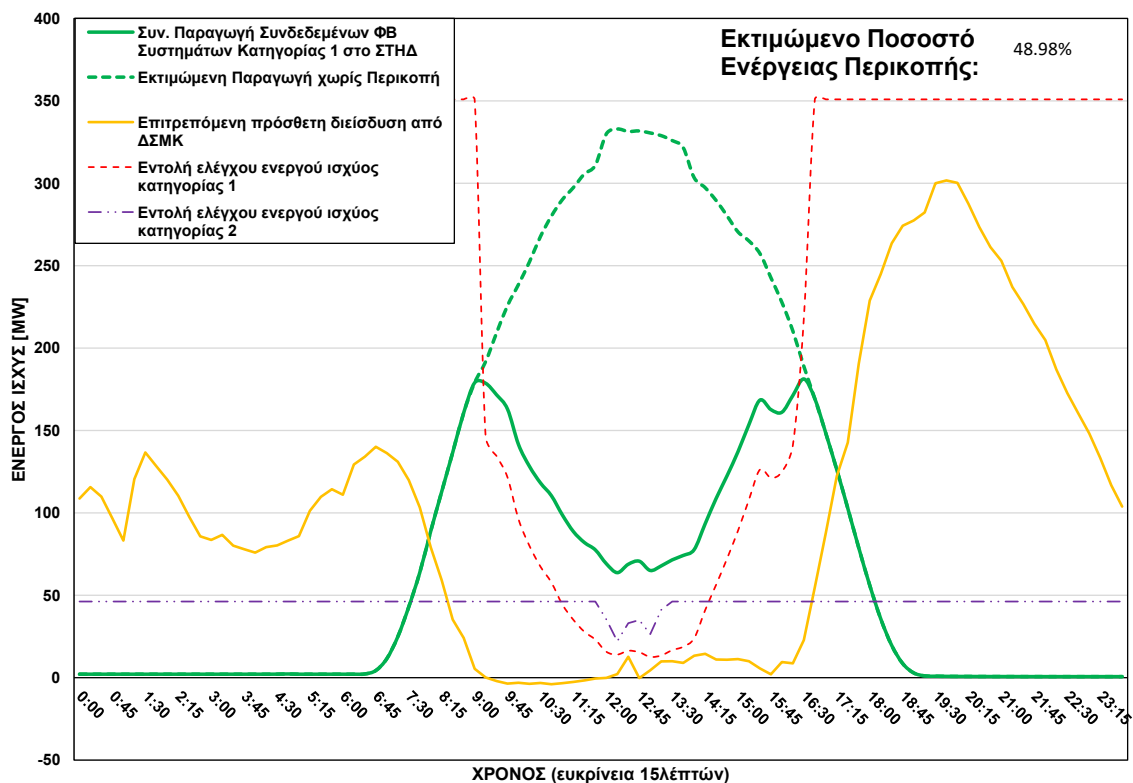

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2471.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1113.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.05%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:15)

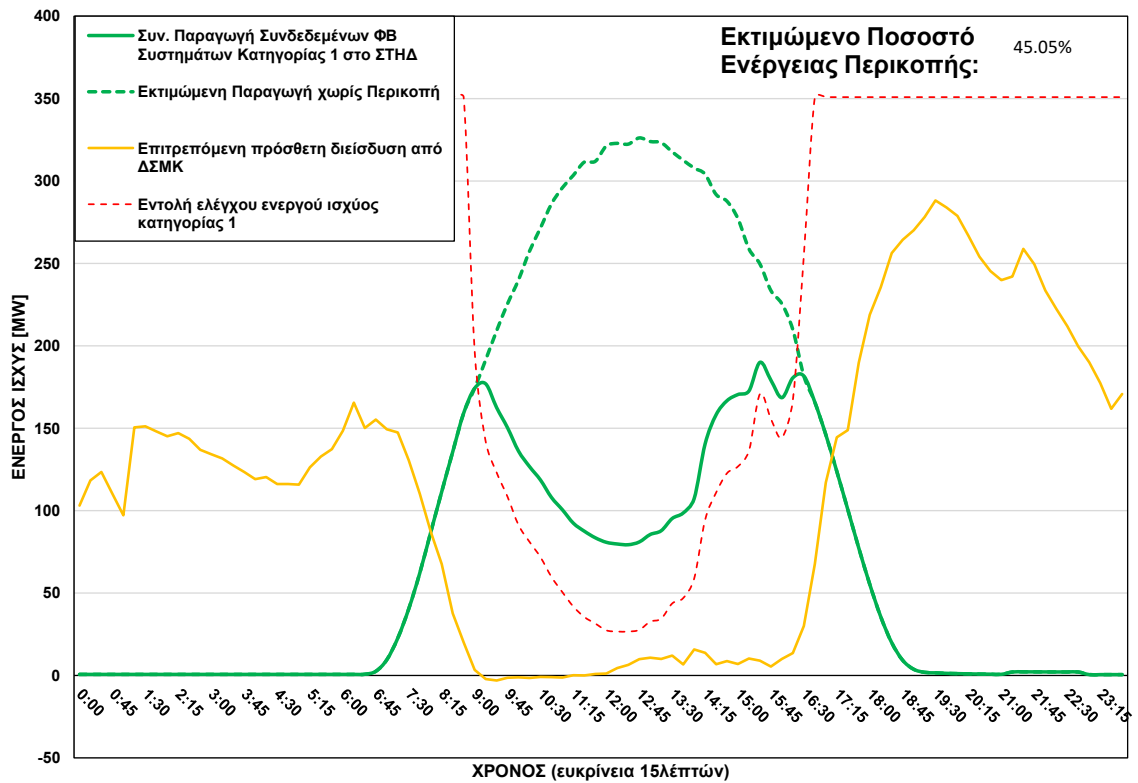


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2495.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1207.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.39%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

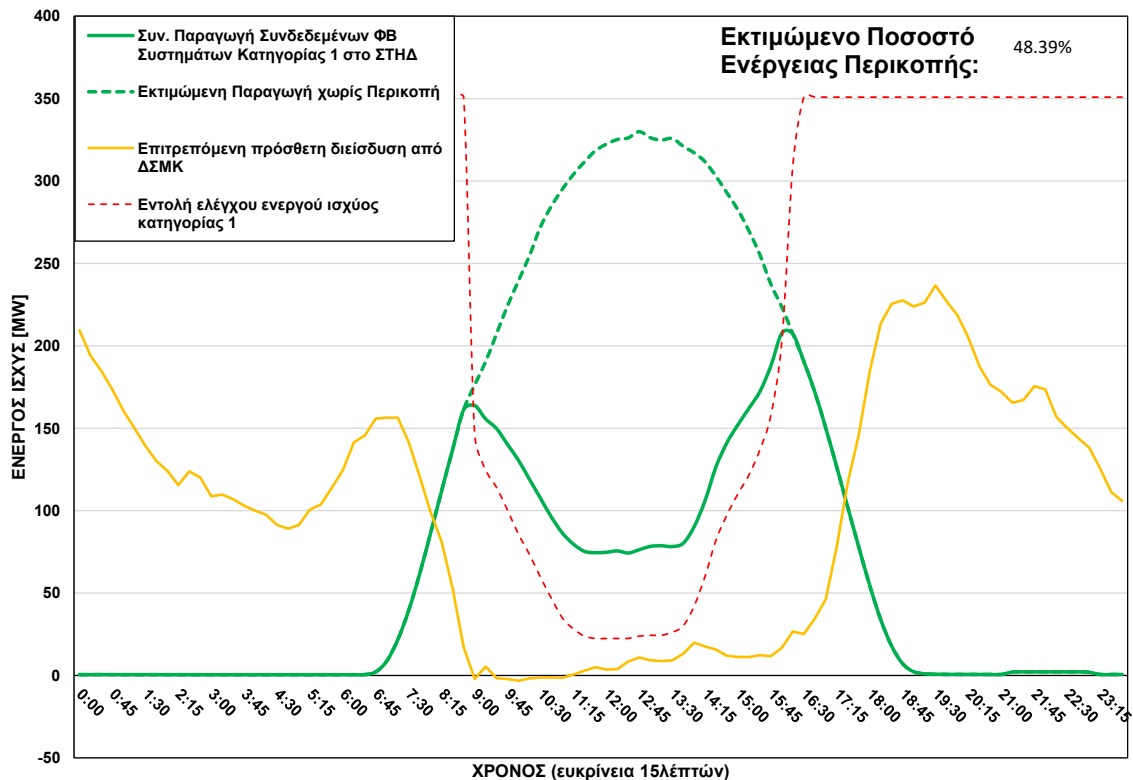

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2473.9 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1359.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.95%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

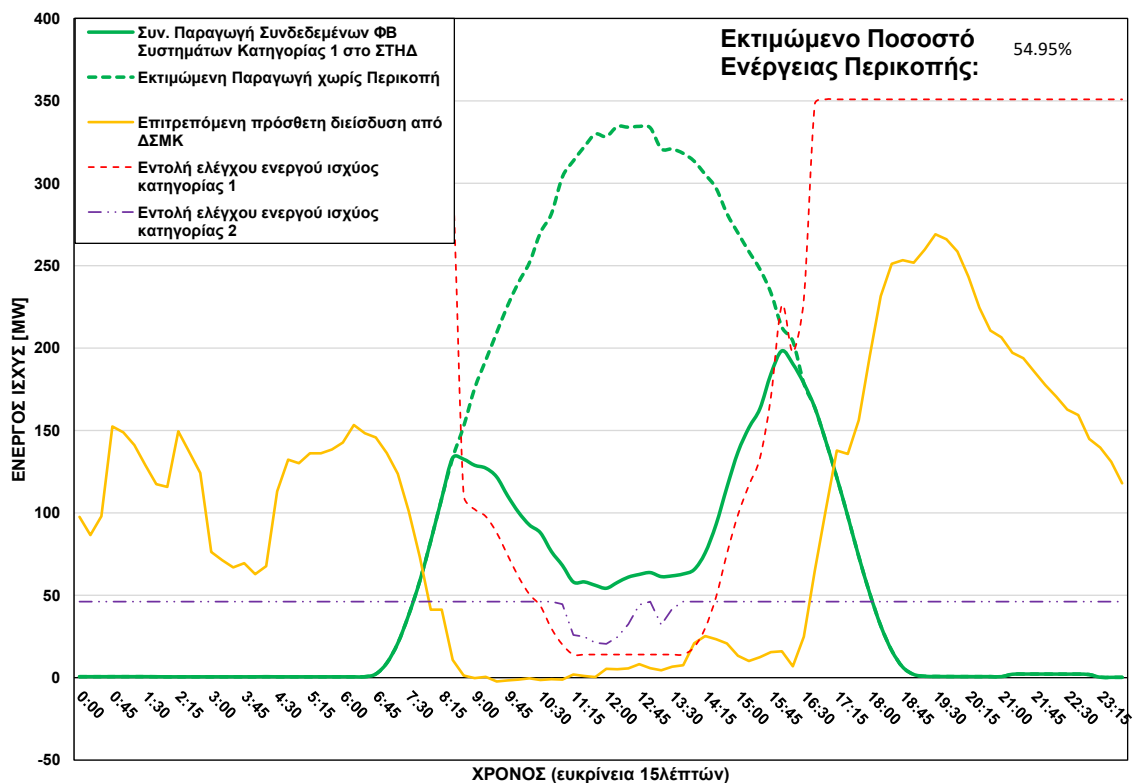

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2430.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1500.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 43.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.75%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:00)

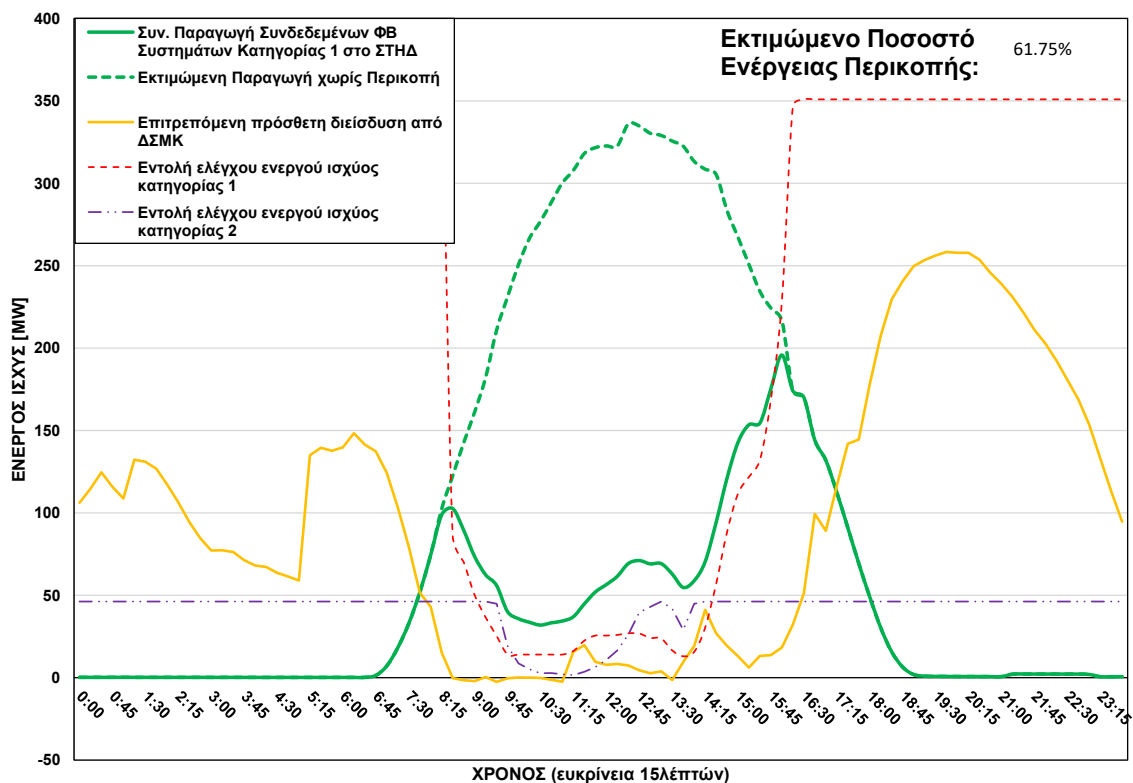

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2351.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	748.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.84%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:45)

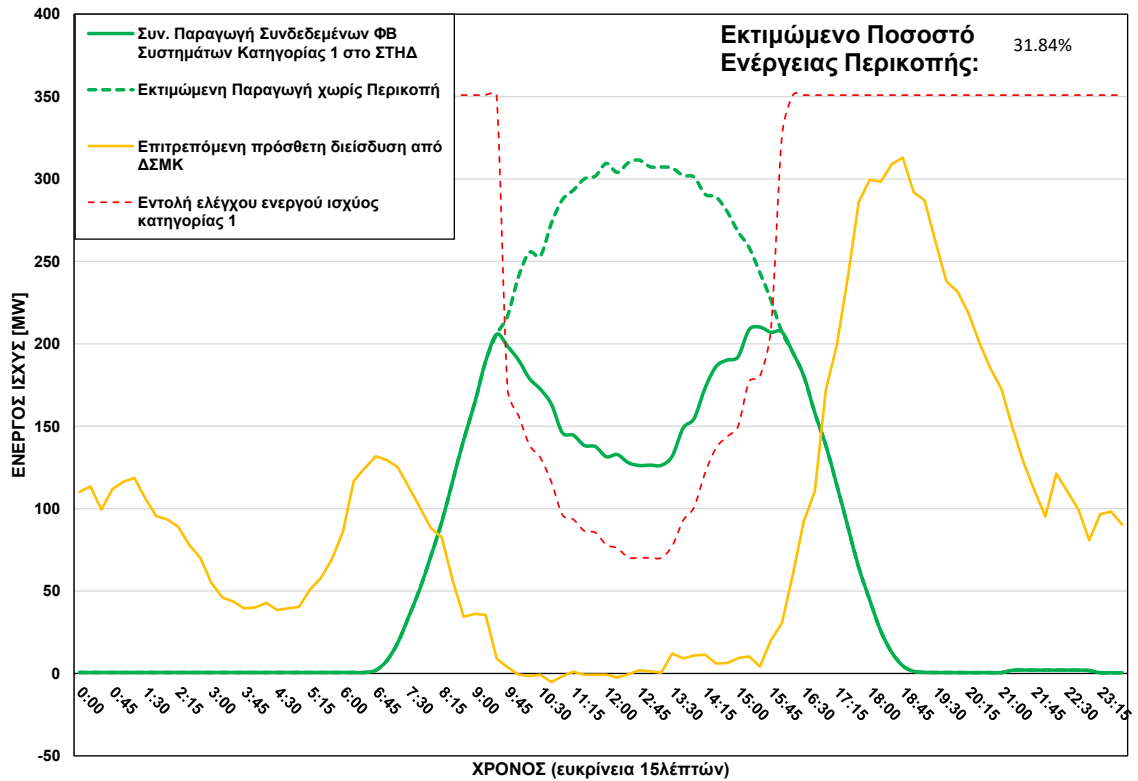


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2328.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	519.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.31%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

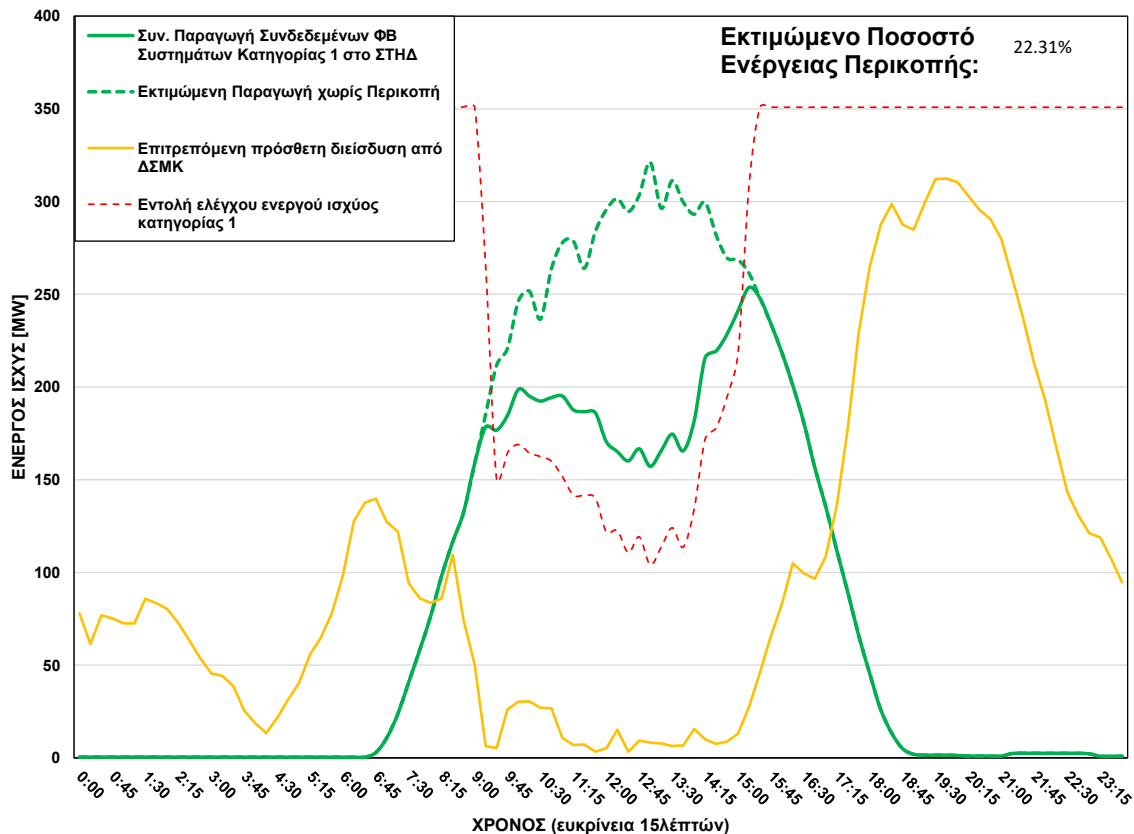

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2409.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	483.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.07%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:30)

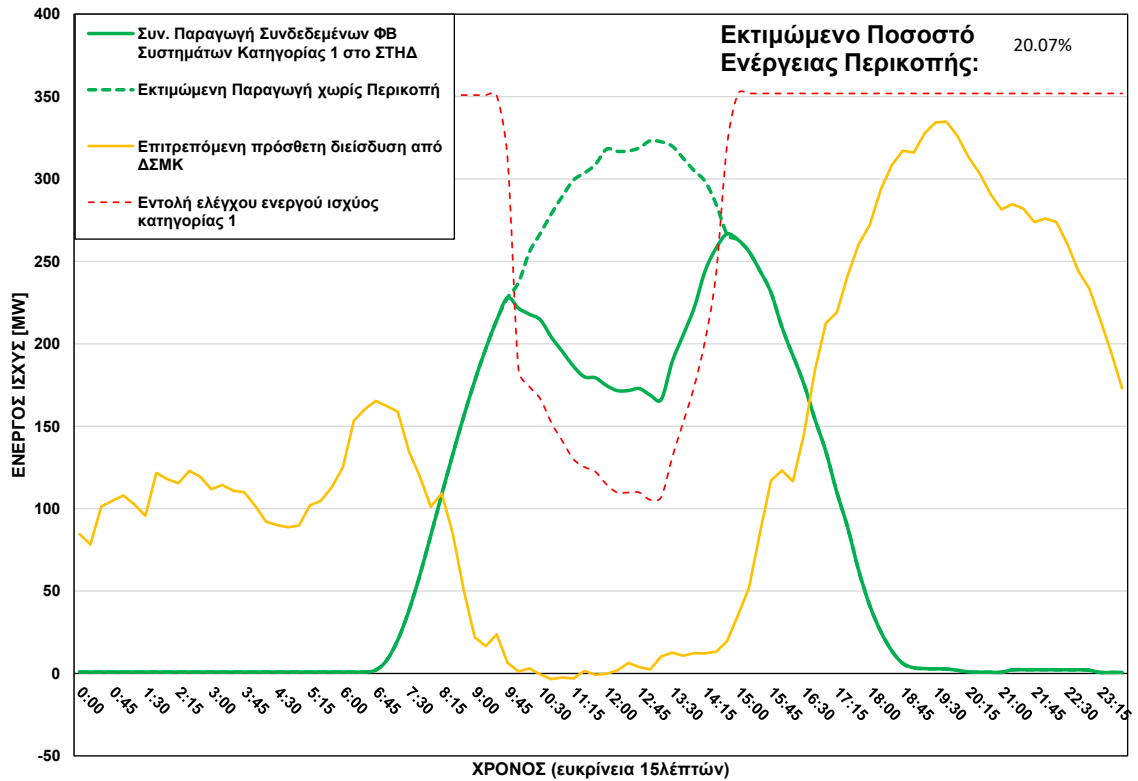


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2149.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	496.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.12%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:00)

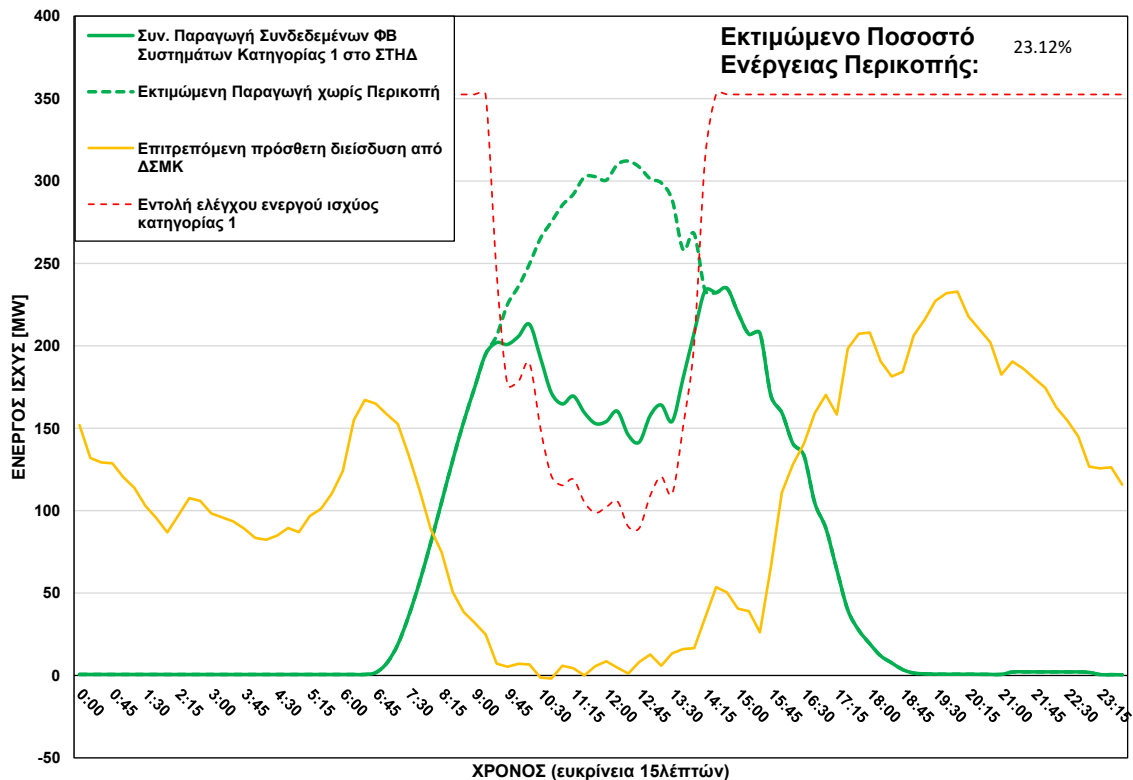


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1767.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	844.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.77%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:00)

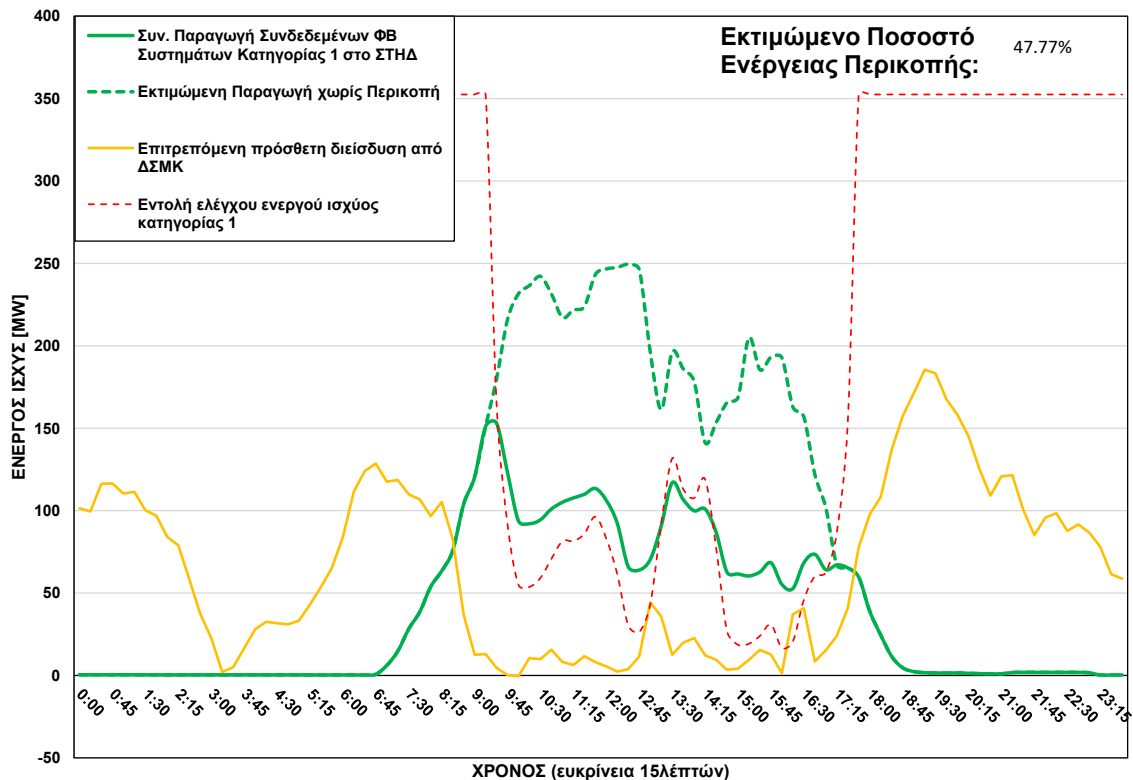

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF2, PV-ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2296.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1628.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 54.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.93%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/09/2026 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:30)

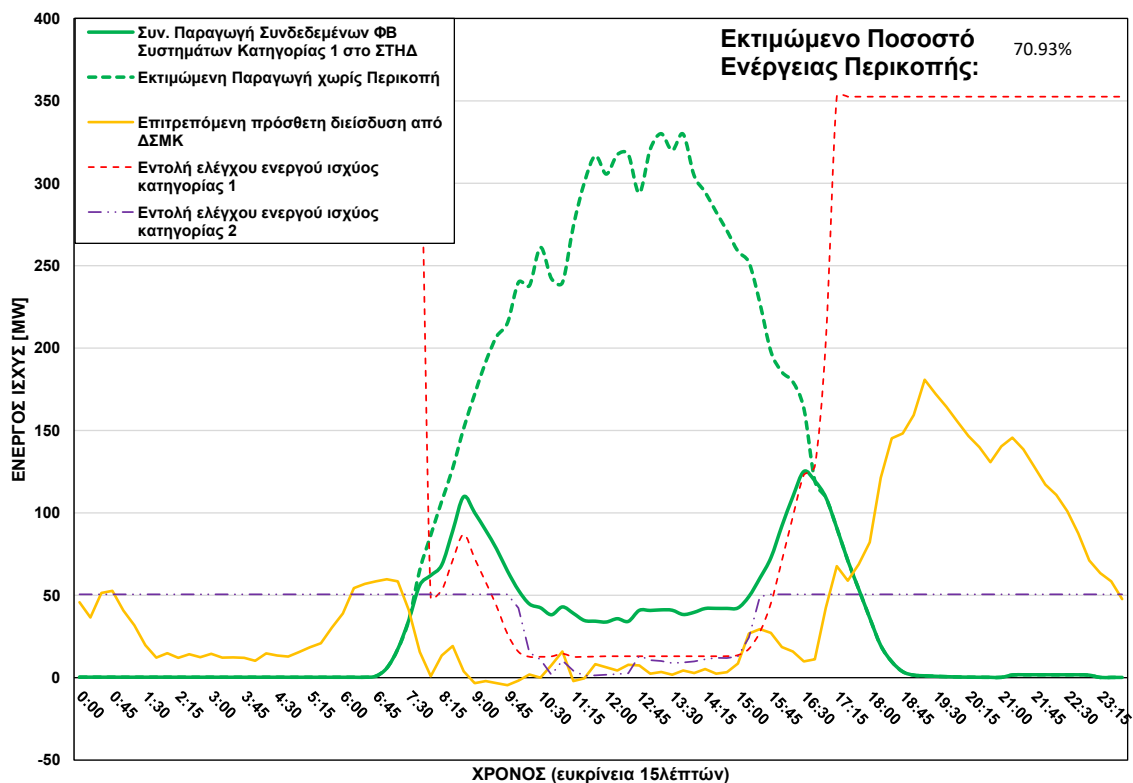

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC7, PV-LIM1, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2305.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1554.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 95.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.42%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

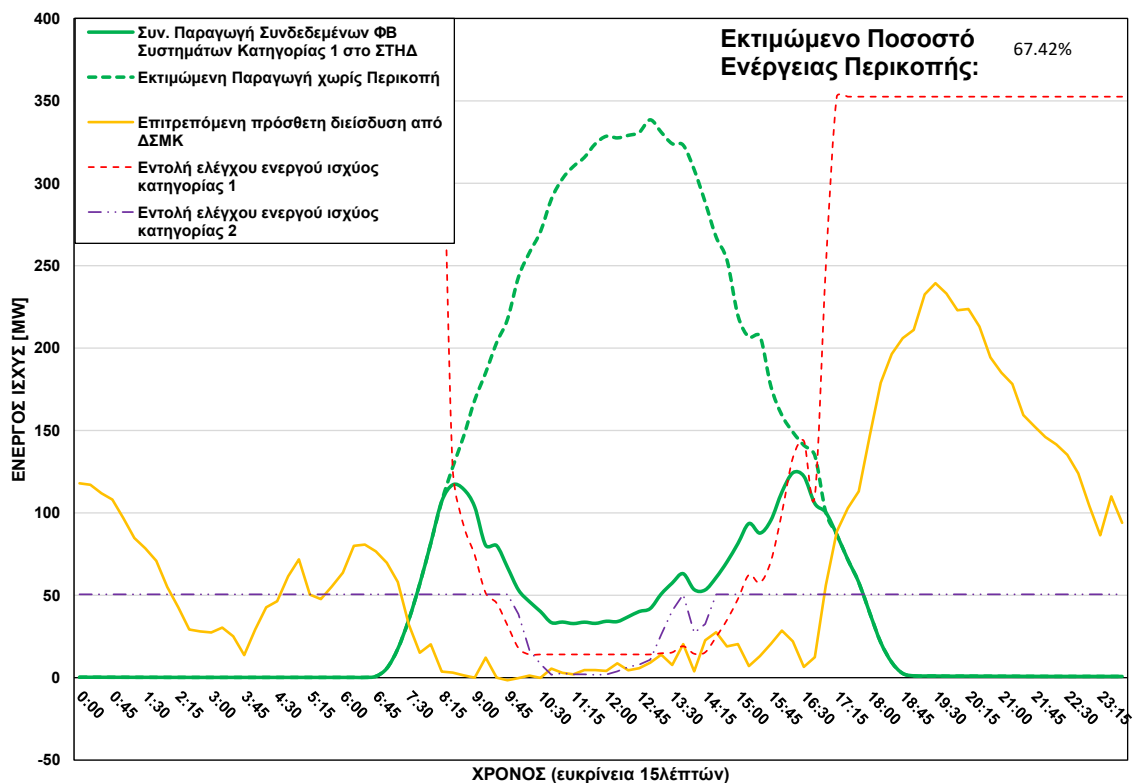


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2160.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 2.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	831 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.47%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

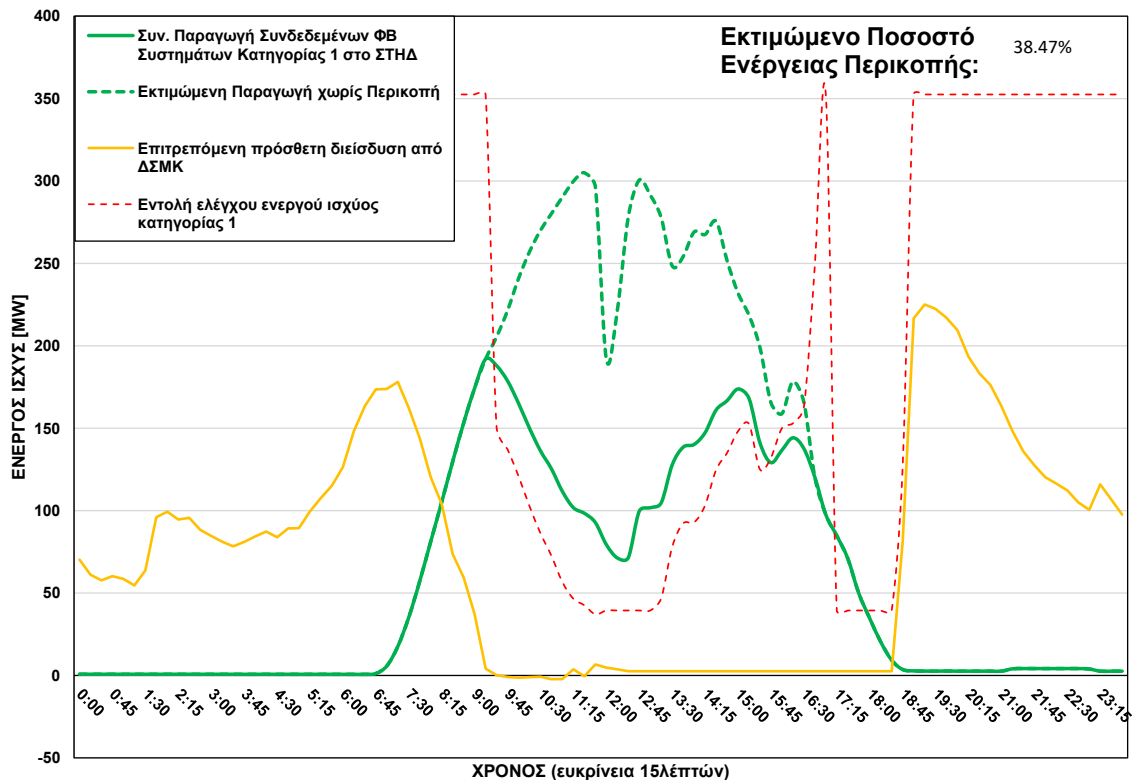

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2231 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	981.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.06%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

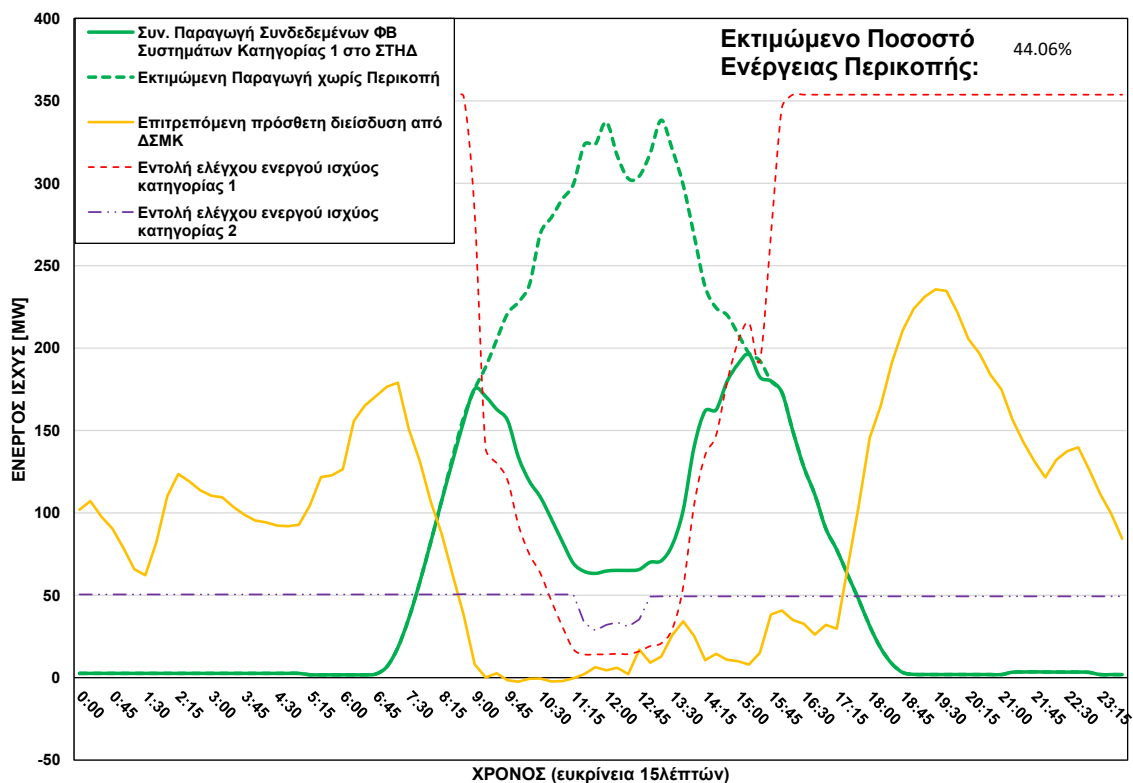


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2265.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1140.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.34%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:45)

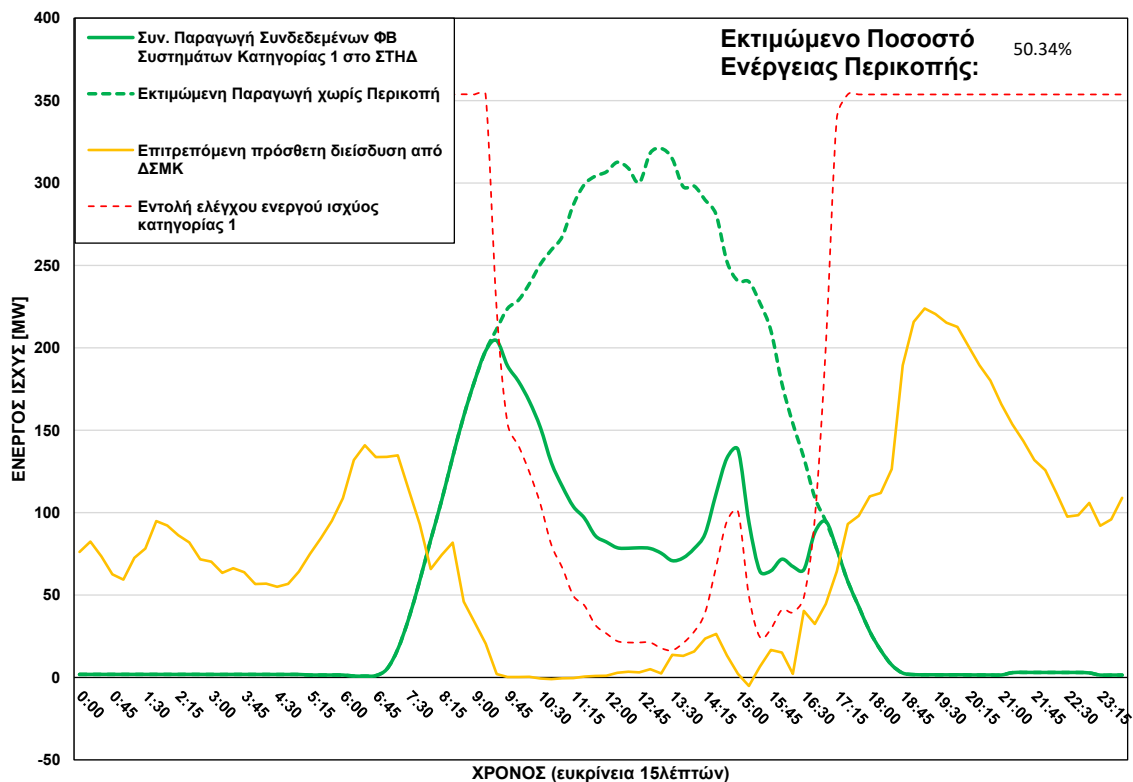


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2113 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	757.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.96%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

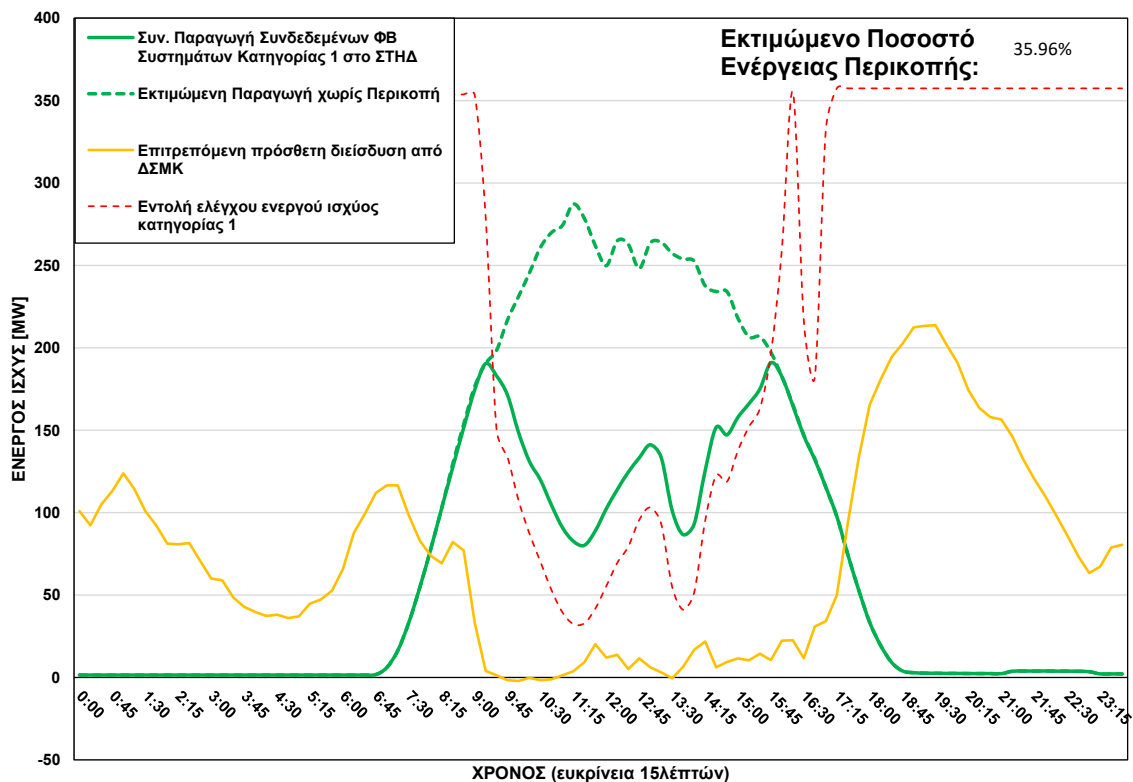

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2510.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1583.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 26.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.09%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:15)

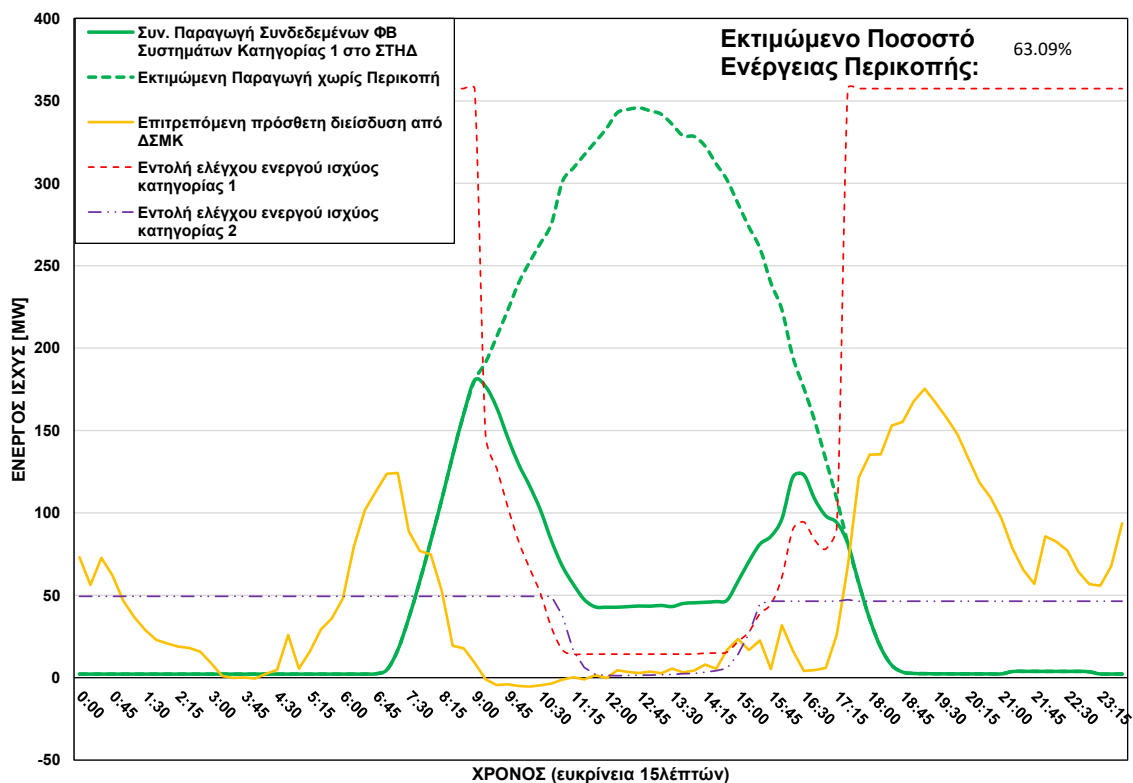


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-NIC4, PV-NIC5, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM4, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV-NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2403.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1702.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 288.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.82%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

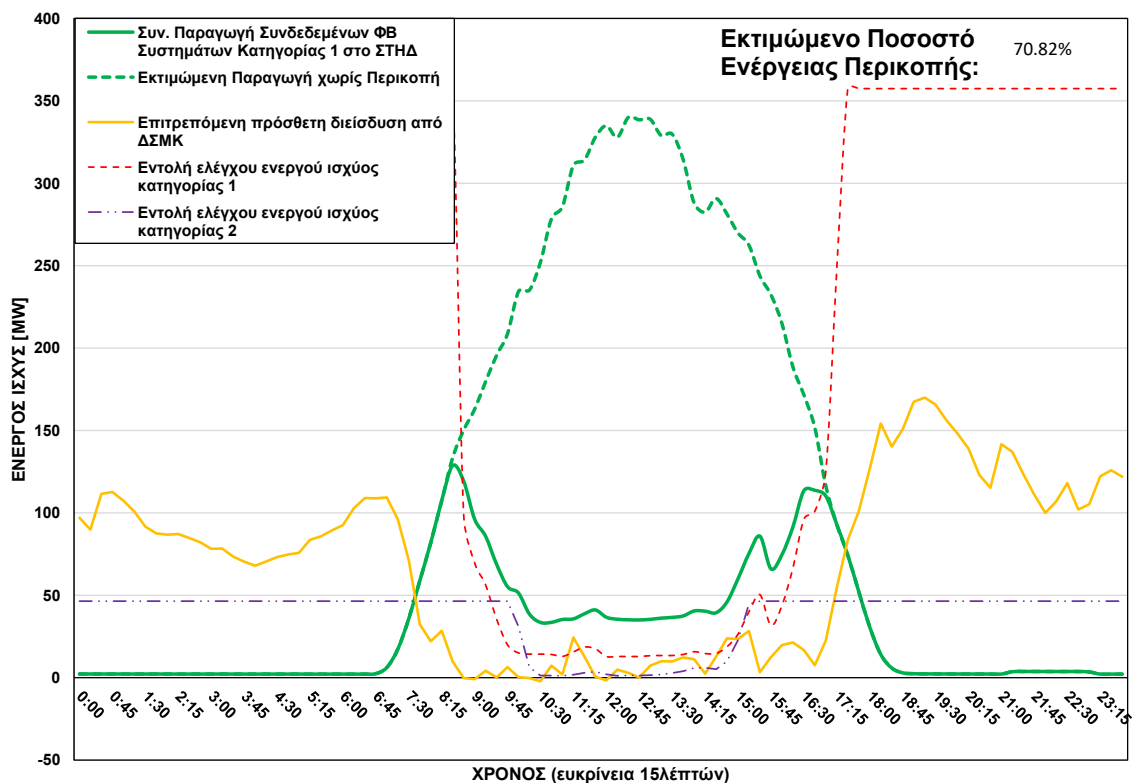

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-NIC7, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-LIM2, PV-LIM4, PV-PAF2, PV -ARTICLE 102, PV-NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2183.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 211.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1623.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 232.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.35%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:45)

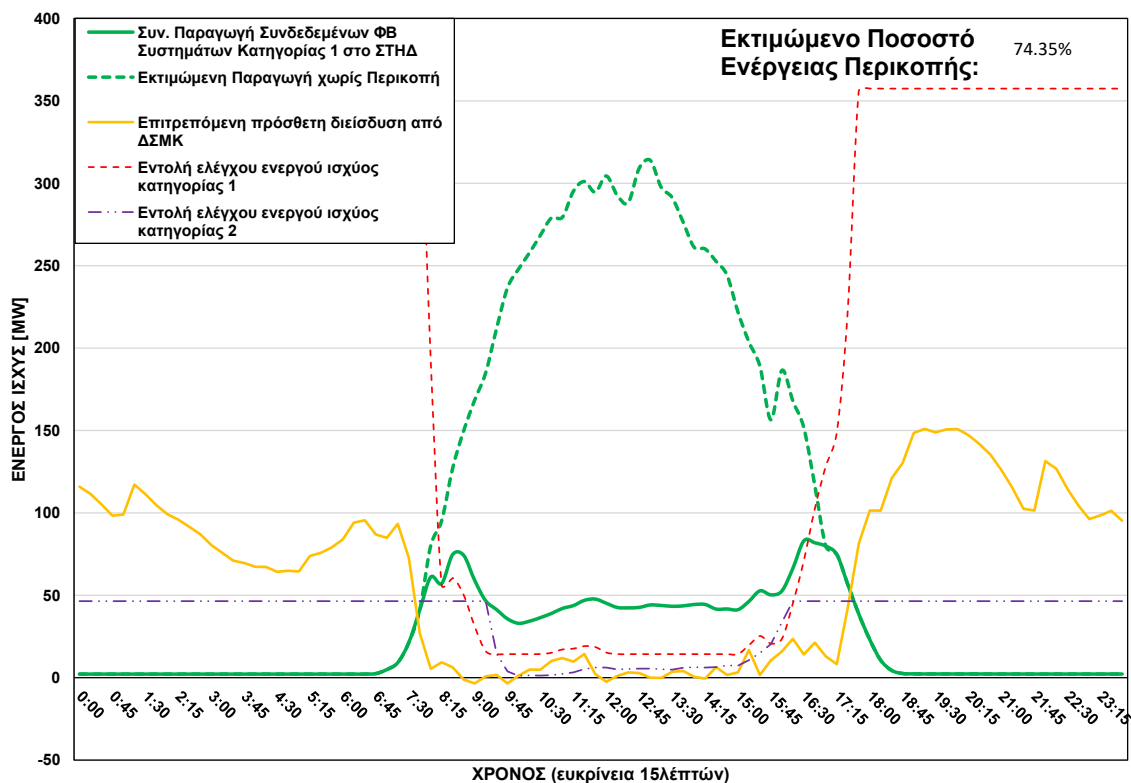

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1841.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1021.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 4.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.44%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

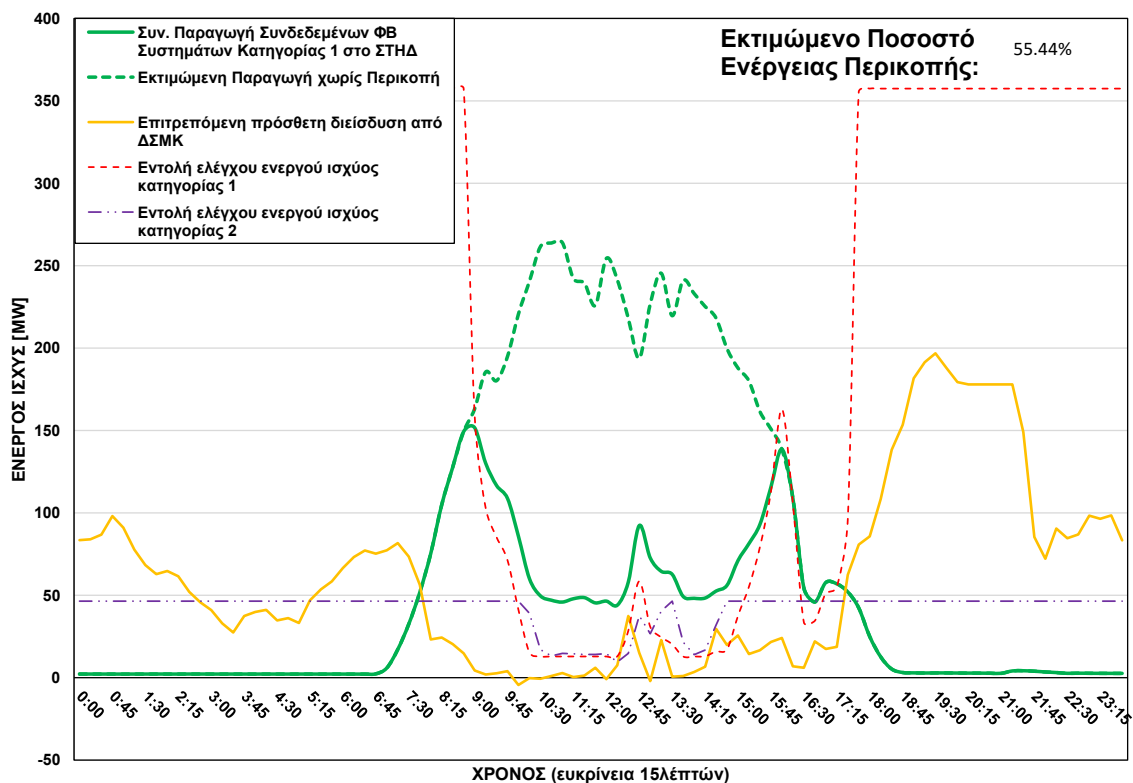

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/09/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2171.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1396.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.31%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/09/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:15)

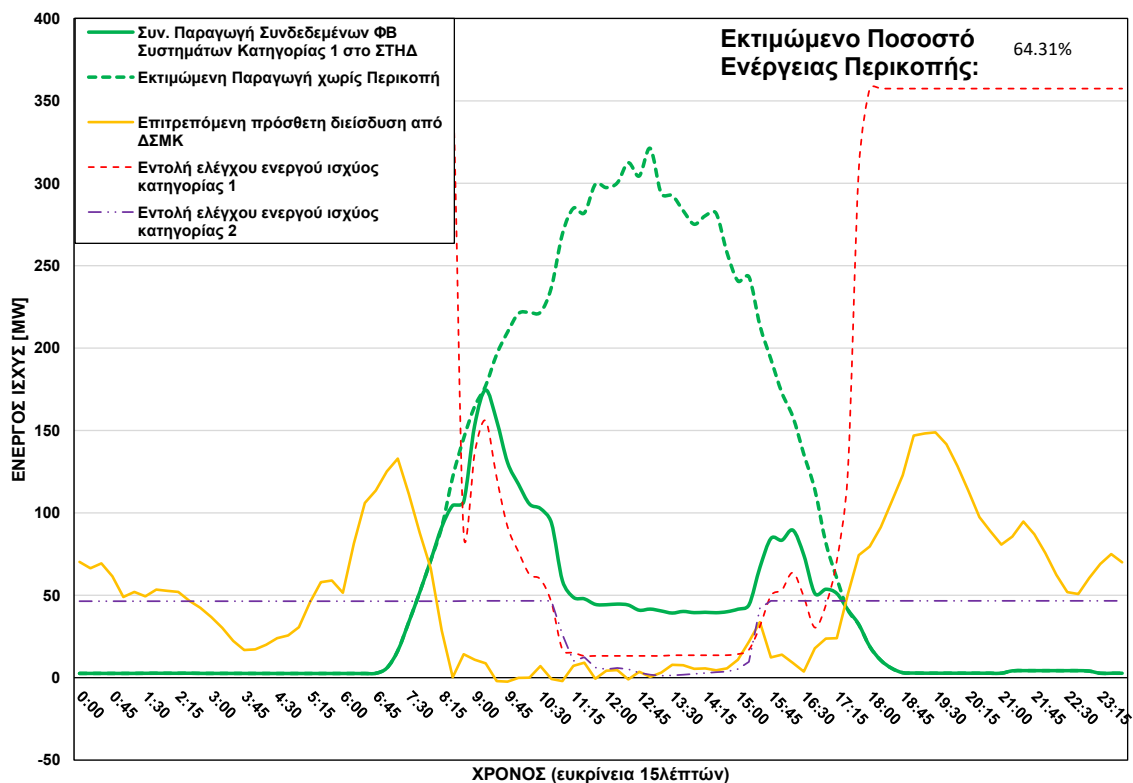

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1357.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	213 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.74%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/09/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:30)

